


【悪臭防止法に基づく規制概念図】

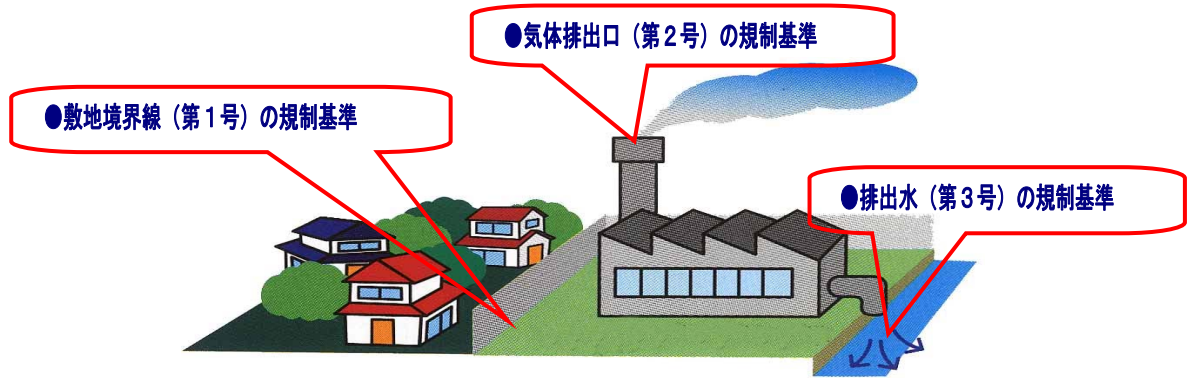

【悪臭防止法に基づく規制の概要】

法・指導要綱別	悪臭防止法	
規制対象地域	大阪市内全域	
規制手法	臭気指数	
測定方法	嗅覚測定法 (三点比較式臭袋法及び 三点比較式フラスコ法)	
規制基準	敷地境界線 (第1号)	臭気指数「10」
	気体排出口 (第2号)	<p>[排出口高さ 15m以上]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>指標：臭気排出強度</li> <li>建物の影響による拡散場の乱れ（ダウンドラフト）を考慮した大気拡散式を用いる</li> </ul> <p>[排出口高さ 15m未満]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>指標：臭気指数</li> <li>流量を測定しない簡易な方法</li> </ul>
	排水 (第3号)	臭気指数「26」