


### 外周柵（パイプ製）（C）

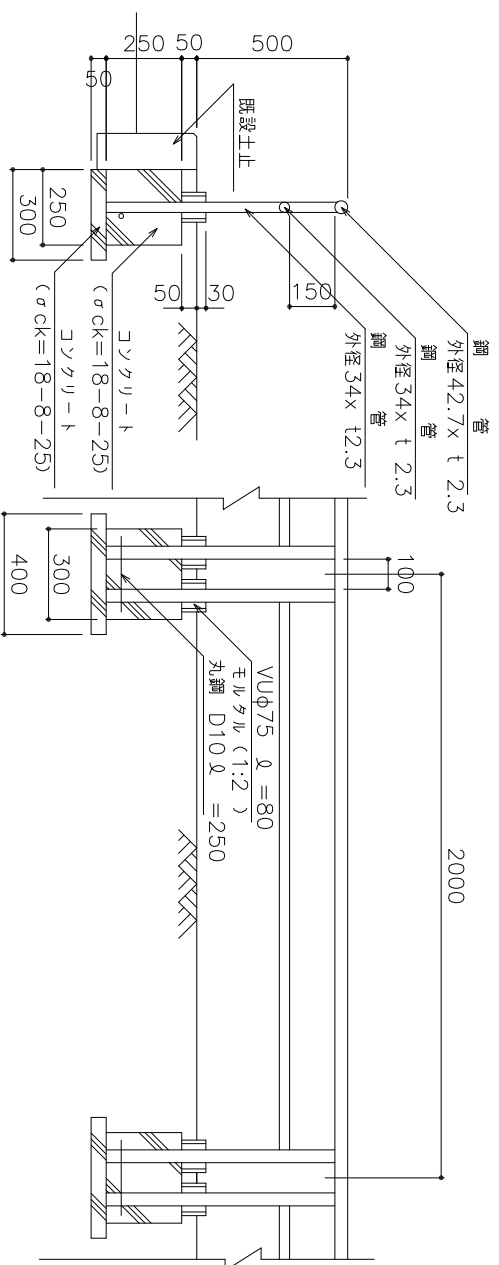


外周柵（パイプ製）（C） 材料表 10m 当り

名称	形状	単位	数量
型枠	D	m <sup>2</sup>	1.00
型枠	E	m <sup>2</sup>	0.25
コンクリート	σck=18-8-25	m <sup>3</sup>	0.12
モルタル	1 : 2	m <sup>3</sup>	0.002
塩ビ管	VU-φ75	m	0.80
鋼管	外径 42.7x t 2.3	kg	22.90
鋼管	外径 34.0x t 2.3	kg	30.11
丸鋼	D-10	kg	0.70
塗装	鋼合ベント	m <sup>2</sup>	2.77

- 注 1. 鋼管の伸縮継手等は、10m間隔を標準とする。  
 2. 鋼管は、合成樹脂鋼合ベント塗装（鉄部・指定色）を行う。  
 （塗装は工事標準仕様書による。）

種別	柵工
図面名	外周柵（パイプ製）（C）
大阪市ゆとりとみどりの振興局	

### 外周柵（パイプ製）（D）

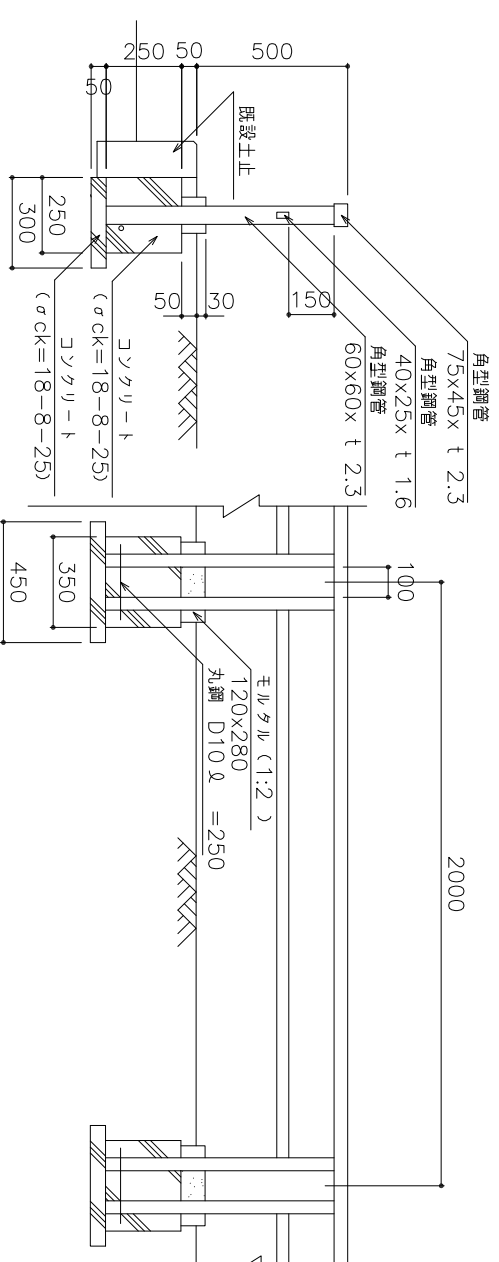

外周柵（パイプ製）（D） 材料表 10m 当り

名称	形状	単位	数量
型枠	D	m <sup>2</sup>	1.06
型枠	E	m <sup>2</sup>	0.26
コンクリート	σck=18-8-25	m <sup>3</sup>	0.13
モルタル	1 : 2	m <sup>3</sup>	0.01
角型鋼管	75x45x t 2.3	kg	40.60
角型鋼管	40x25x t 1.6	kg	14.41
角型鋼管	60x60x t 2.3	kg	30.65
丸鋼	D-10	kg	0.70
塗装	鋼合ベント	m <sup>2</sup>	4.57

- 注 1. 鋼管の伸縮継手等は、10m間隔を標準とする。  
 2. 鋼管は、合成樹脂鋼合ベント塗装（鉄部・指定色）を行う。  
 （塗装は工事標準仕様書による。）

種別	柵工
図面名	外周柵（パイプ製）（D）
大阪市ゆとりとみどりの振興局	