
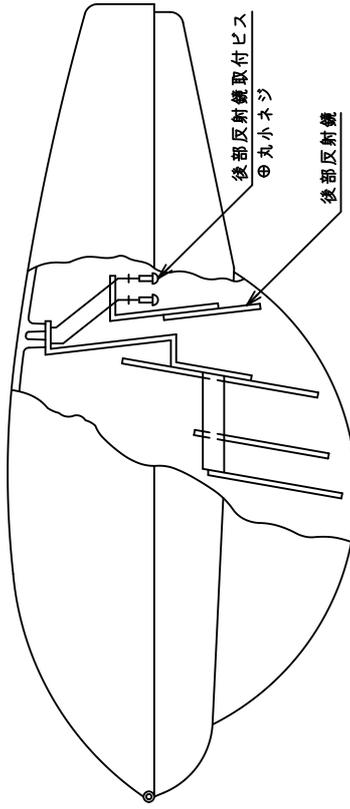


番	品	名	材	質	寸	法	数	備	考	
1	ルーバ	1	SPCC	0.6t			1			
2	ルーバ	2	SPCC	0.6t			1			
3	ルーバ	3	SPCC	0.6t			1			
4	ルーバ	枠	SPCC	0.8t			2			
5	ス	ボット	金具	SPCC	0.8t		6			
6	取	付	金	具	SPCC	2.3t	1			
7	母	ナ	ス	ト	ナ	ット	BS	M4×10	3	BNM
8	六	角	ナ	ット	BS	M4	3	BNM		
9	ハ	ネ	座	金	PS	M4	3	BNM		
10	平	座	金	BS	M4		3	BNM		


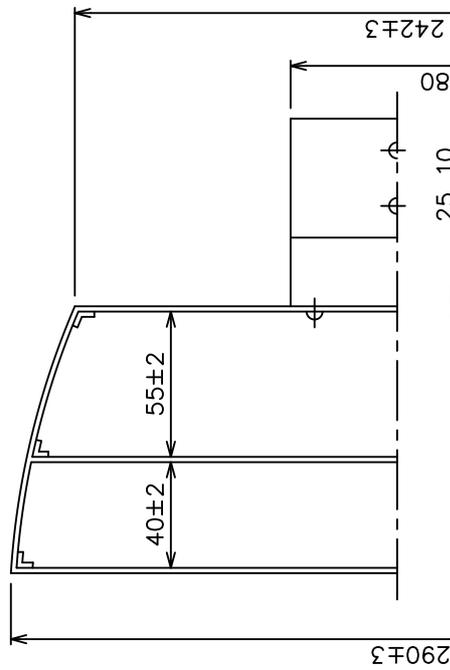


取付方法

1. 後部反射鏡取付ビス2ヶ所をゆるめて後部反射鏡を取り外す。
2. 次にルーバを穴位置にセットして後部反射鏡にてハサミ込み取付ビスで締めつけセットする。

図名	照明灯付属品 (カッパルーバ、KSC-4・ 後方用)
大阪市建設局	

番号	品名	材質	仕様
1	本体	ABS樹脂	(灰色)
2	蓋	AS樹脂	(透明)
3	蓋パッキン	EPTゴム	
4	取付穴パッキン	EPTゴム	
5	蓋止金具	φ3 SUS304	
6	MCB	AG265V 2P 50AF/15AT	
7	テストスイッチ	AC220V 20A	
8	端子台	600V25A MAX5.5mm <sup>2</sup>	
9	ケーブルコネクタ		



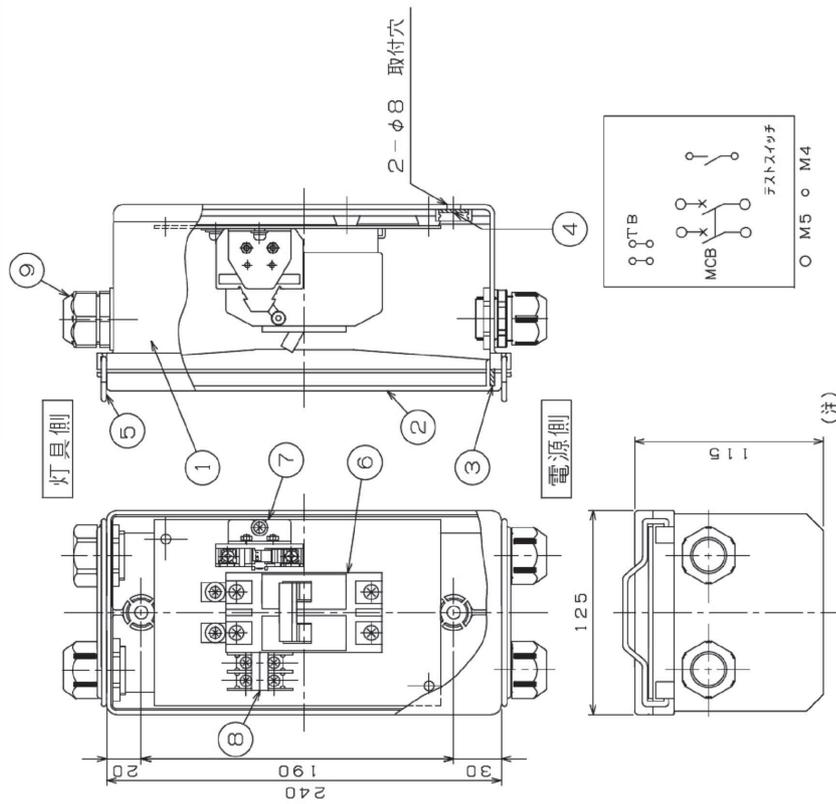



(注)  
 1) 本図のケーブルコネクタの配線は標準例  
 2) ボックスの取付は、トラス小ねじ(M6X15 2本) 使用

照明灯付属品  
 (ジョイントボックス, 連続引込, 電源部用)


大阪市建設局

灯具側

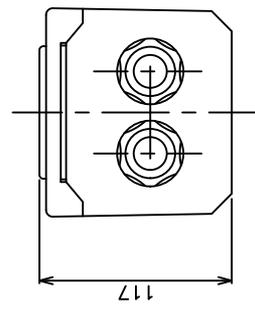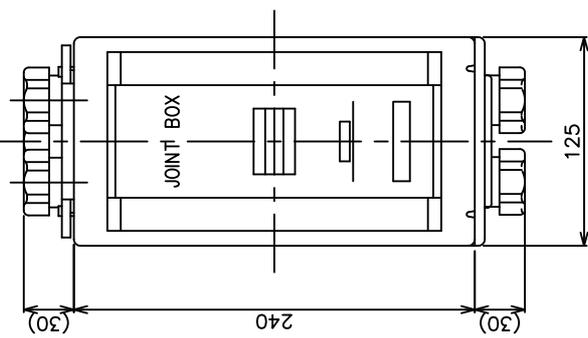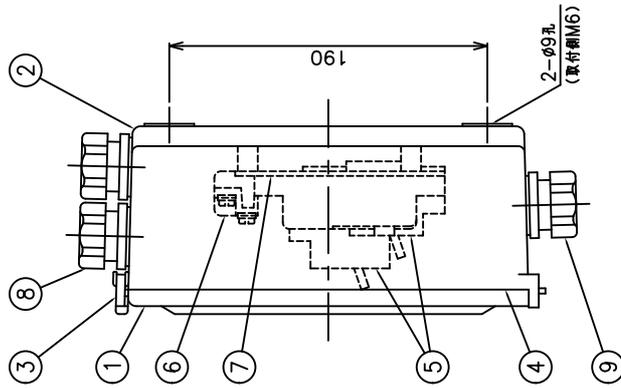

電源側  
(コネクタ配置例)



部番	部品名称	材質、処理、その他
1	カバー	AS樹脂、透明
2	ケース	ABS樹脂、灰色
3	フック	ポリプロピレン樹脂、灰色
4	パッキン	クロロプレックスホンジゴム、黒色
5	ブレーカ	AC110/220V
6	端子台	2P 30AF/15AT 遮断容量AC1.5KA 定格600V.100A 台フェノール樹脂 端子：黄銅へニッケルメッキ
7	端子台取付蓋	SPCC.3t (2種選、各1表)
8	コネクタ	JC4.ABS樹脂、灰色
9	コネクタ	(品名種別による) ABS樹脂、灰色

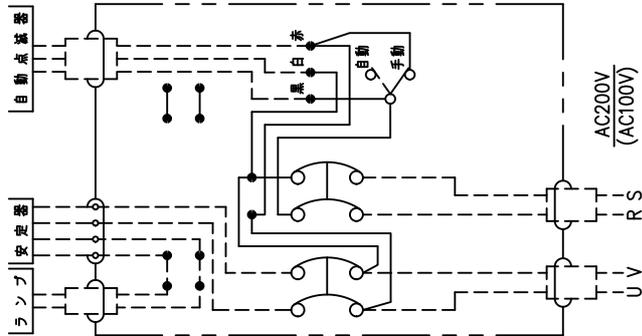


図名 (ジョイントボックス、連続引込電源部用)  
照明灯付属品

大 阪 市 建 設 局

番号	品名	材質	仕様
1	本体	ABS樹脂	(灰色)
2	蓋	AS樹脂	(透明)
3	蓋パッキン	EPTゴム	
4	取付穴パッキン	EPTゴム	
5	蓋止金具	φ3 SUS304	
6	ネジ	ネジ規格 AC250V/8A(絶縁被覆)	
7	配線用遮断器	2P AC110/220V 30AF/15AT	
8	リレー	AC220V/25A(α線結)	
9	端子台	600V/25A 4P MAX5.5mm <sup>2</sup>	
10	ケーブルコネクタ		

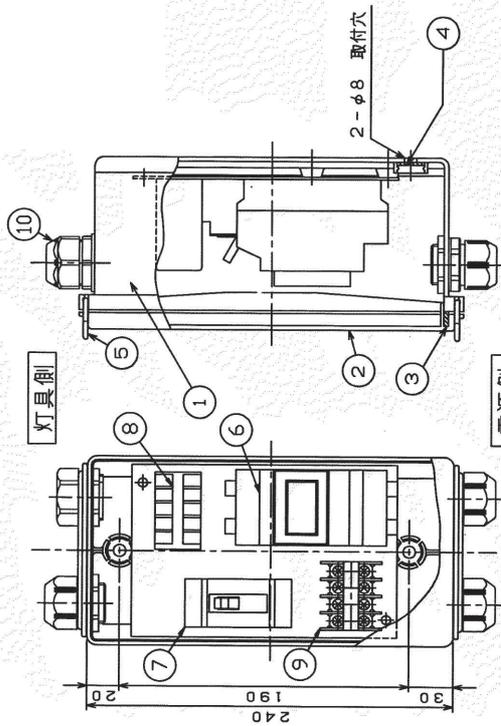


(注)  
 1) 本図のケーブルコネクタの配置は標準例  
 2) ボックスの取付は、トラス小ねじ (M6×1.5 2本) を使用

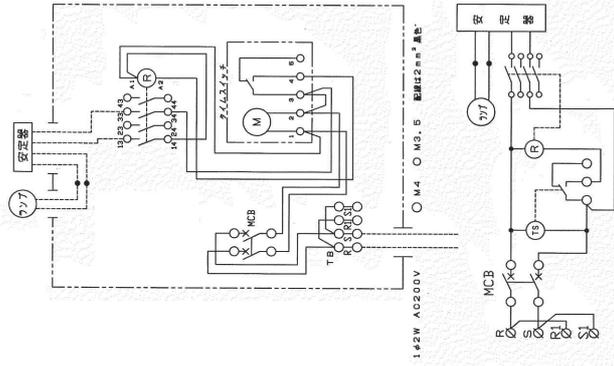

図名 (照明灯付属品  
 (ジョイントボックス) 連続引込  
 電源部用。タイマー付 )

大阪市建設局

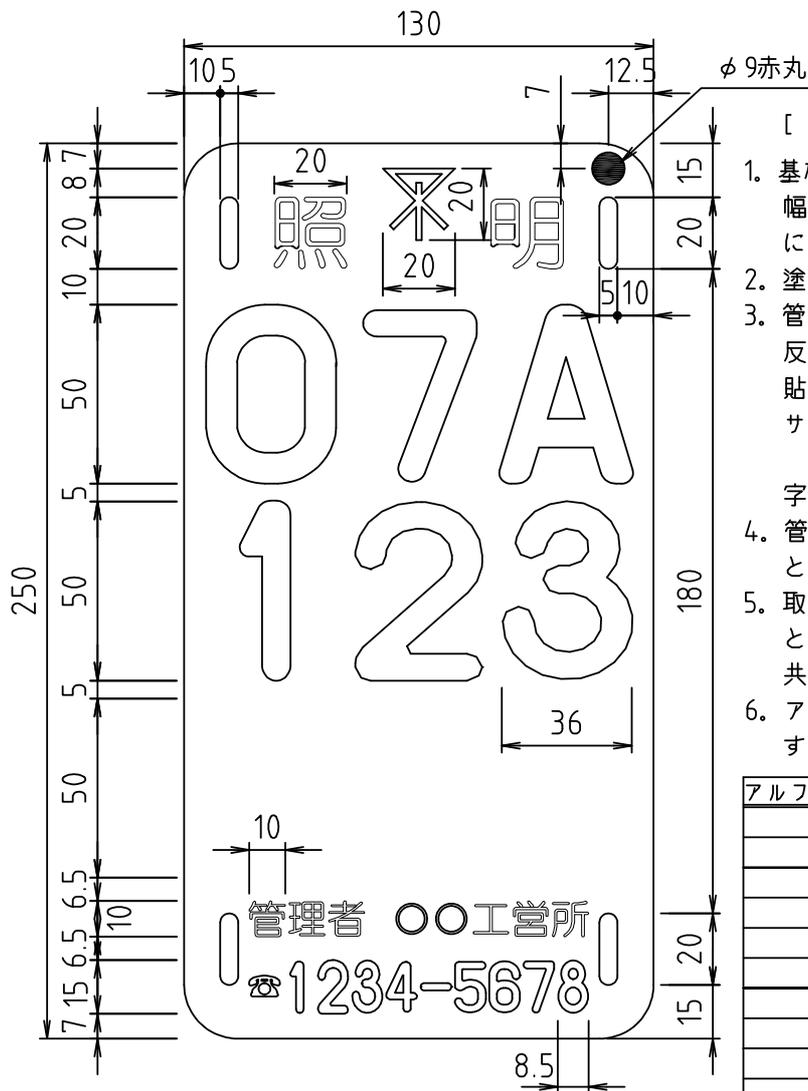

[仕様]

1. 基板はアルミニウム板、長さ250mm 幅130mm 厚さ0.3mmとし、上下各2カ所に5mm×20mmの取付孔を具備する。
2. 塗装はグレー(マンセルN9)の焼付塗装とする。
3. 管理番号の数字およびアルファベットは、反射シート(JIS Z9117-1級)の抜形を貼付する。  
サイズ-縦50mm幅36mm太さ8mm  
色 - 赤色  
字体-丸ゴシック体
4. 管理番号以外の文字等は、黒色丸ゴシック体とし、基板に印刷とする。
5. 取付バンドは、ステンレス製ネジなし締付式とする。バンド長は、柱上灯用600mm 共架灯用1500mmとし、幅20mmとする。
6. アルファベットについては、下記表より選定するものとする。


アルファベット	行政区	アルファベット	行政区
A	都島区	M	旭区
B	福島区	N	城東区
C	此花区	O	阿倍野区
D	西区	P	住吉区
E	港区	Q	東住吉区
F	大正区	R	西成区
G	天王寺区	S	淀川区
H	浪速区	T	鶴見区
I	西淀川区	U	住之江区
J	東淀川区	V	平野区
K	東成区	W	北区
L	生野区	X	中央区

7. 工営所名、電話番号は下表の通りとする。

工営所名	電話番号
十三	6306-1881
野田	6466-2157
中浜	6969-2656
田島	6751-5000
津守	6567-6495
市岡	6576-0761
住之江	6686-0434
平野	6705-0102

8. 管理番号及び銘板右上の赤丸の有無については別途指示する。

図名	(照明灯付属品 管理銘板共架灯用)
大阪市建設局	

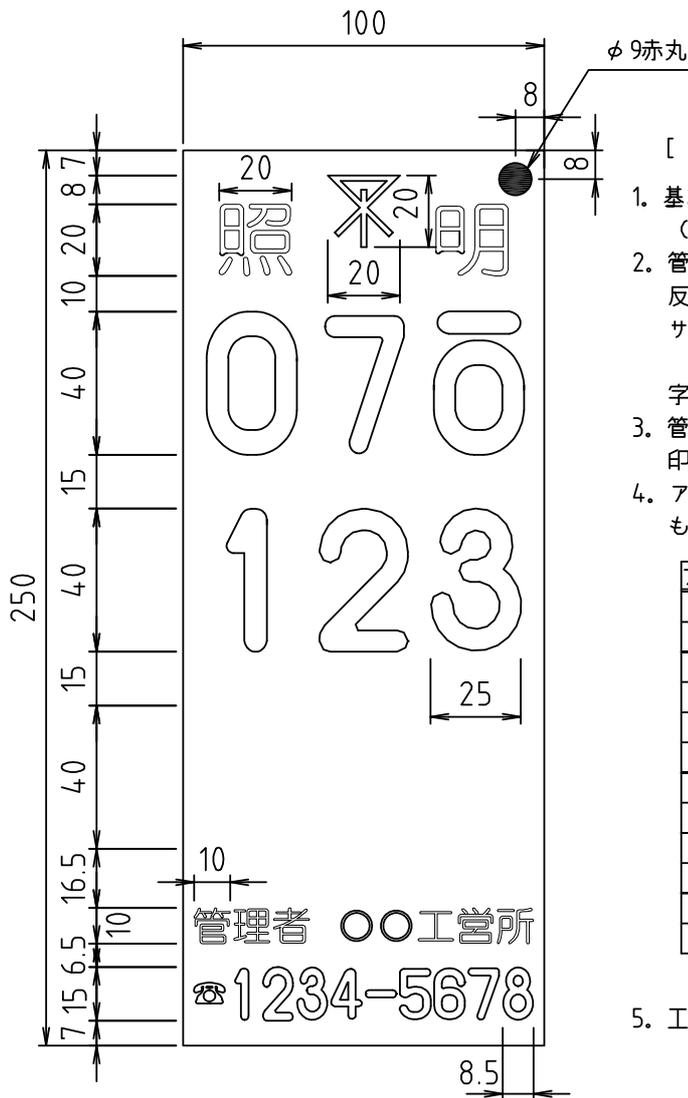

[仕様]

1. 基板は反射シート製、長さ250mm幅100mm黒色（マンセルN1）とし、裏面貼付式とする。
2. 管理番号の数字およびアルファベットは、反射シート（JIS Z9117-1級）の抜形を貼付する。  
サイズ-縦40mm幅25mm  
色 - 赤色  
字体-丸ゴシック体
3. 管理番号以外の文字等は、白色丸ゴシック体とし、基板に印刷とする。
4. アルファベットについては、下記表より選定するものとする。


アルファベット	行政区	アルファベット	行政区
A	都島区	M	旭区
B	福島区	N	城東区
C	此花区	O	阿倍野区
D	西区	P	住吉区
E	港区	Q	東住吉区
F	大正区	R	西成区
G	天王寺区	S	淀川区
H	浪速区	T	鶴見区
I	西淀川区	U	住之江区
J	東淀川区	V	平野区
K	東成区	W	北区
L	生野区	X	中央区

5. 工営所名、電話番号は下表の通りとする。

工営所名	電話番号
十三	6306-1881
野田	6466-2157
中浜	6969-2656
田島	6751-5000
津守	6567-6495
市岡	6576-0761
住之江	6686-0434
平野	6705-0102

6. 管理番号及び銘板右上の赤丸の有無については別途指示する。

名	(照明灯付属品 管理銘板柱上灯用)
大阪市建設局	

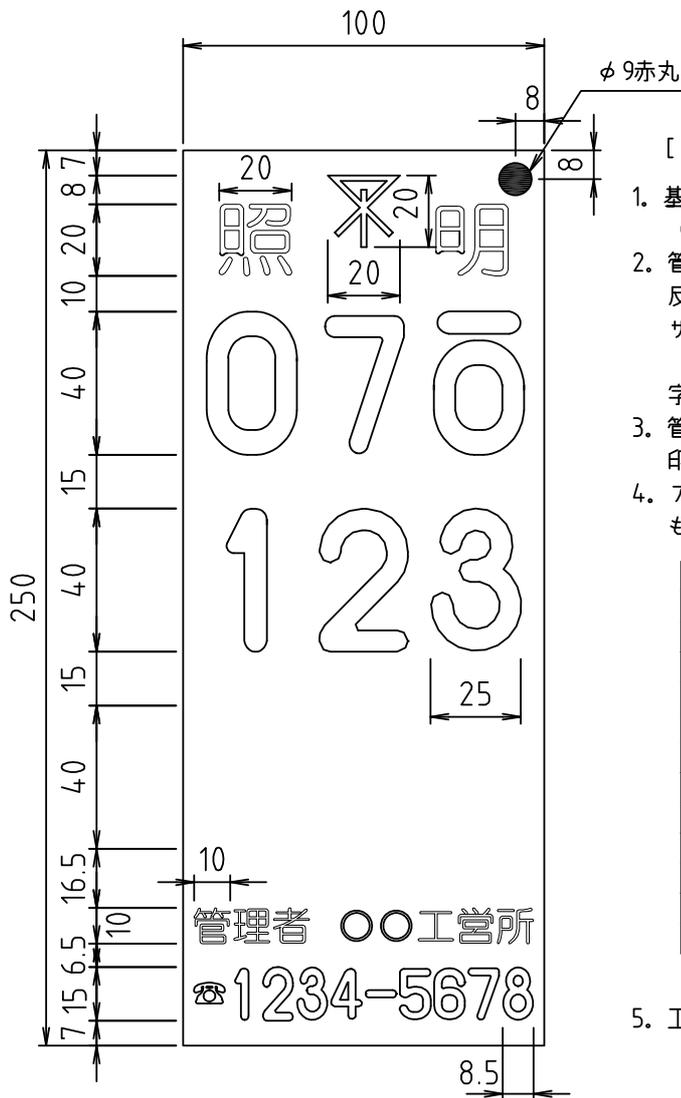

[仕様]

1. 基板は反射シート製、長さ250mm幅100mm グレー色（マンセルN9）とし、裏面貼付式とする。
2. 管理番号の数字およびアルファベットは、反射シート（JIS Z9117-1級）の抜形を貼付する。  
サイズ-縦40mm幅25mm  
色 - 赤色  
字体-丸ゴシック体
3. 管理番号以外の文字等は、黒色丸ゴシック体とし、基板に印刷とする。
4. アルファベットについては、下記表より選定するものとする。

アルファベット	行政区	アルファベット	行政区
A	都島区	M	旭区
B	福島区	N	城東区
C	此花区	O	阿倍野区
D	西区	P	住吉区
E	港区	Q	東住吉区
F	大正区	R	西成区
G	天王寺区	S	淀川区
H	浪速区	T	鶴見区
I	西淀川区	U	住之江区
J	東淀川区	V	平野区
K	東成区	W	北区
L	生野区	X	中央区


5. 工場所名、電話番号は下表の通りとする。

工場所名	電話番号
十三	6306-1881
野田	6466-2157
中浜	6969-2656
田島	6751-5000
津守	6567-6495
市岡	6576-0761
住之江	6686-0434
平野	6705-0102

6. 管理番号及び銘板右上の赤丸の有無については別途指示する。

名	(照明灯付属品 管理銘板柱上灯用)
大阪市建設局	

## 灯 柱 銘 板

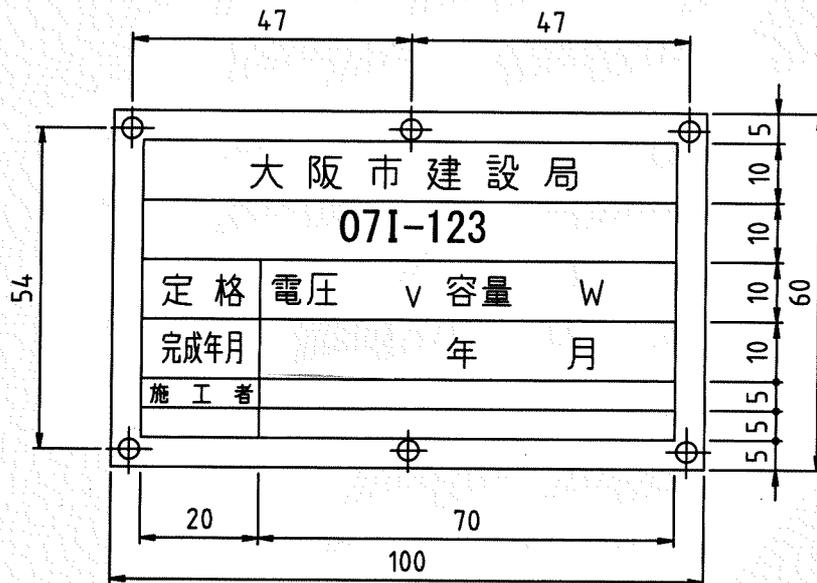




### 【灯柱銘板仕様】

1. 材質 黄銅板 t0.6
2. 字体 丸ゴシック体
3. ニッケルメッキ仕上げとし、  
文字は黒地に白文字浮出しとする。
4. 取付位置はポールの開口部蓋とする。
5. アルファベットについては、下記表より選定するものとする。

アルファベット	行政区	アルファベット	行政区
A	都島区	M	旭区
B	福島区	N	城東区
C	此花区	O	阿倍野区
D	西区	P	住吉区
E	港区	Q	東住吉区
F	大正区	R	西成区
G	天王寺区	S	淀川区
H	浪速区	T	鶴見区
I	西淀川区	U	住之江区
J	東淀川区	V	平野区
K	東成区	W	北区
L	生野区	X	中央区

図名	照明灯付属品 (灯柱銘板)
大阪市建設局	

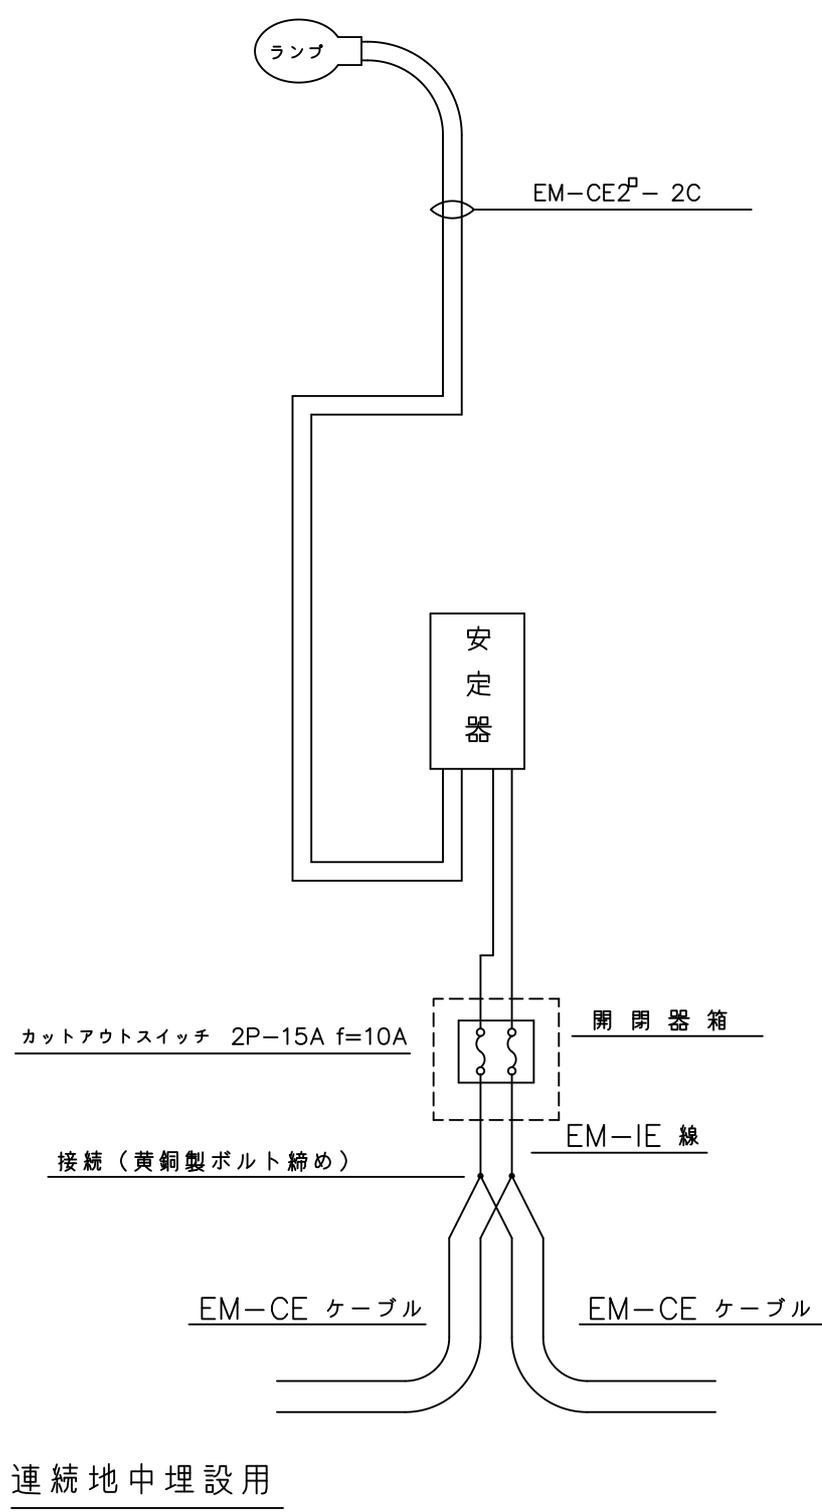

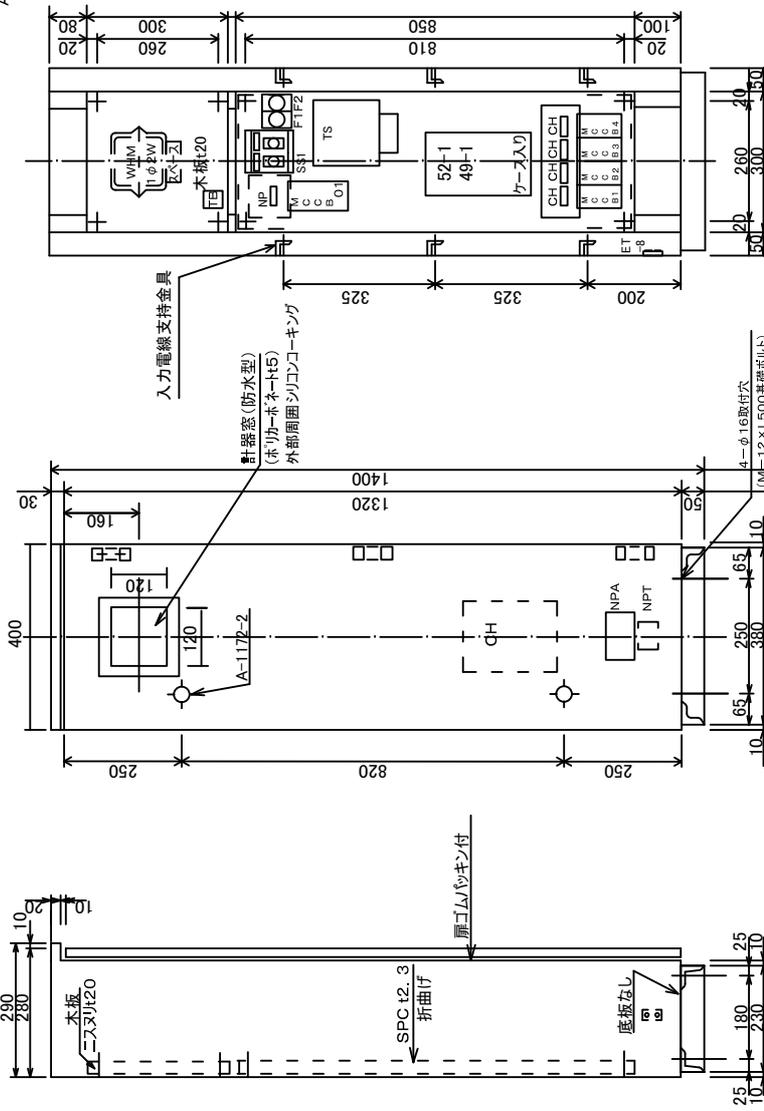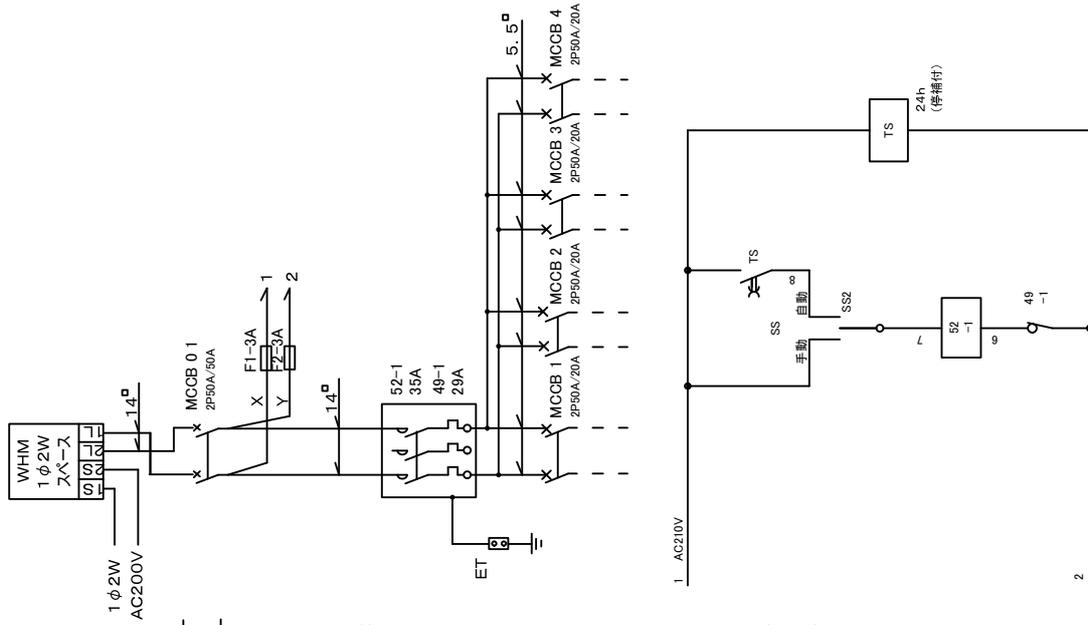

1. 鋼板 : 箱体, 扉共t3. 2
2. めっき : 溶融亜鉛めっきJIS H 8641 HDZ55
3. 塗装色 : 内面(マンセル2.5Y8/2)、外面(日塗工E15-20B相当色) 落書防止塗装
4. 蝶番 : ピンはSUS304を使用する。
5. タイマ : 24H ソーラータイマ(24時間以上の停電補償付き)
6. 電磁閉閉器: 箱入

図名 配電盤 (標準型)  
(ソーラータイマ式)

大阪市建設局