


8. 步 道 鋪 装 工


横断歩道箇所等における車道とのすりつけ部

歩道等の街角部

歩道切下げ平面図

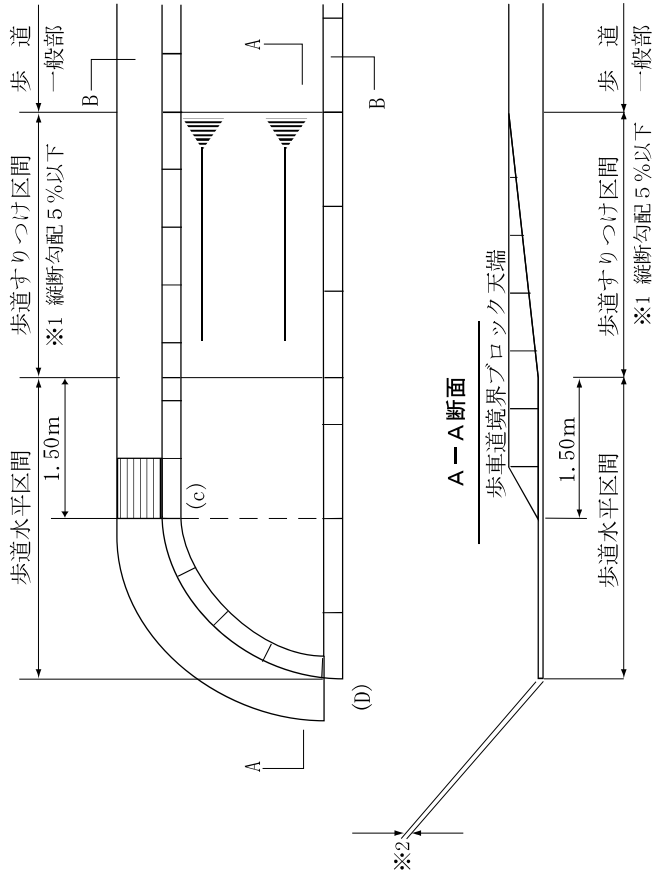

B-B断面

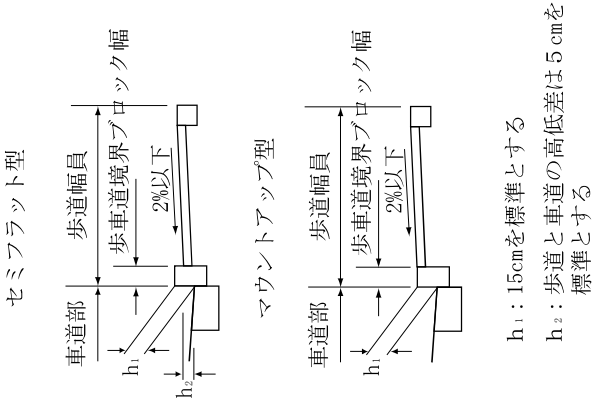


注) 歩道水平区間については、街角部始点 (c) からすりつけ区間との1.5m程度設けることが望ましい。このように設けられない場合には、街角部終点 (D) から1.5m以上設ける。
※1 歩行者及び自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き沿道の状況によりやむを得ない場合には8%以下とする。
※2 歩道と車道との段差は2cmを標準とする。
※3 横断歩道部の街渠勾配は6%以下になるよう配慮する。

図面	横断歩道箇所等の車道とのすりつけ部標準構造図 (歩道等の街角部)
大阪	市建設局


横断歩道箇所等における車道とのすりつけ部

横断歩道箇所

歩道切下げ平面図

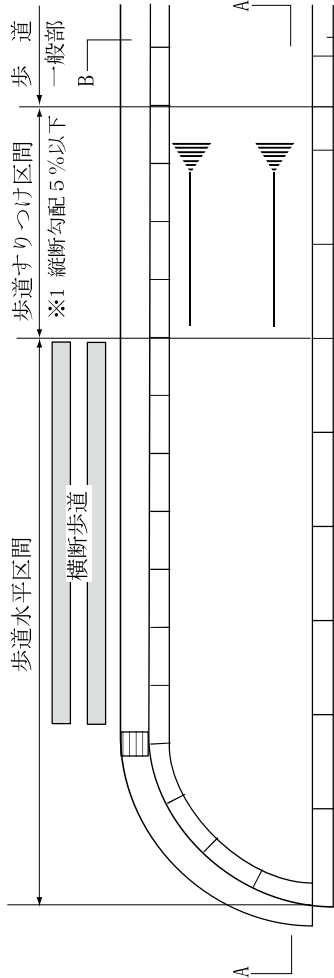


A-A断面

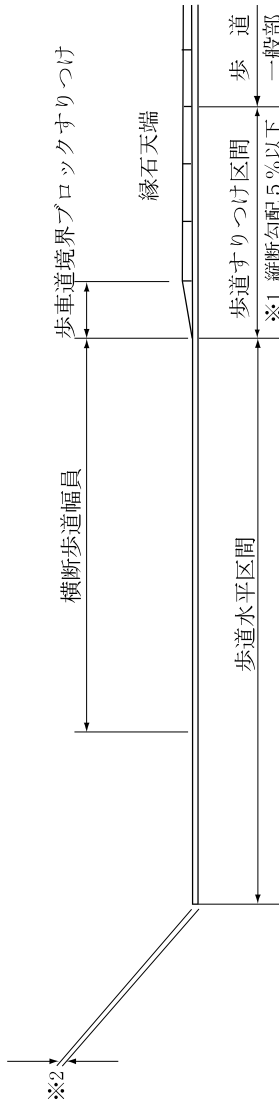

- ※1 歩行者及び自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き沿道の状況によりやむを得ない場合には8%以下とする。
- ※2 歩道と車道との段差は2cmを標準とする。
- ※3 横断歩道部の街渠勾配は6%以下になるよう配慮する。

B-B断面

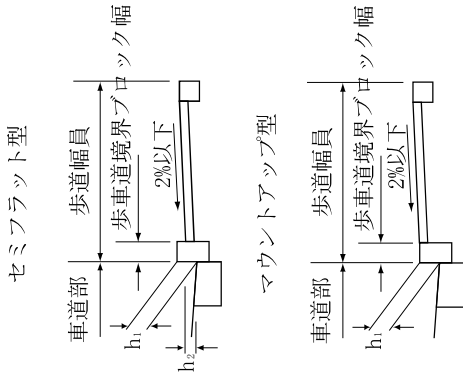


- h_1 : 15cmを標準とする
- h_2 : 歩道と車道の高低差は5cmを標準とする

図面	横断歩道箇所等の車道とのすりつけ部標準構造図(横断歩道箇所)
大阪	建設局

横断歩道箇所等における車道とのすりつけ部

交差点に横断歩道がある場合

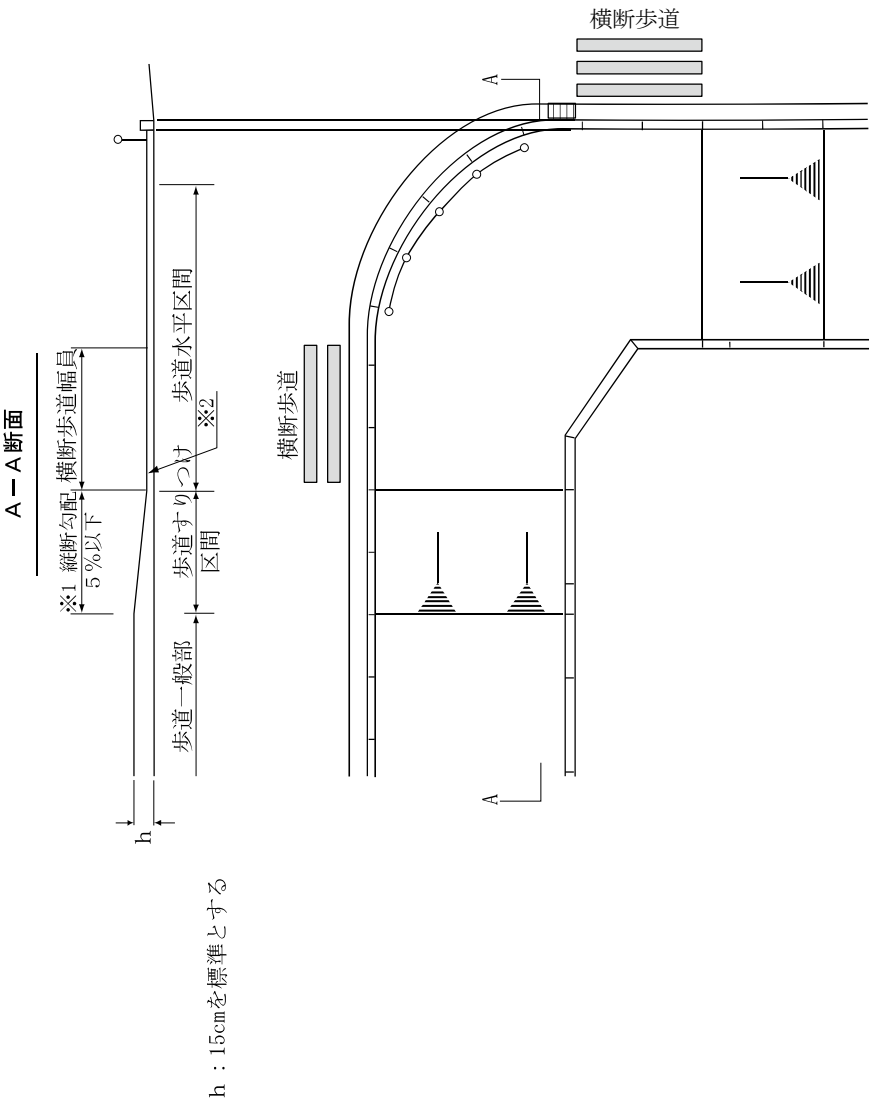


- ※1 歩行者及び自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き沿道の状況によりやむを得ない場合には8%以下とする。
- ※2 歩道と車道との段差は2cmを標準とする。
- ※3 横断歩道部の街渠勾配は6%以下になるよう配慮する。

図面	横断歩道箇所等の車道とのすりつけ部標準構造図 (交差点に横断歩道がある場合)
大阪市建設局	


横断歩道箇所等における車道とのすりつけ部

交差点以外に横断歩道がある場合


歩道切下げ平面図

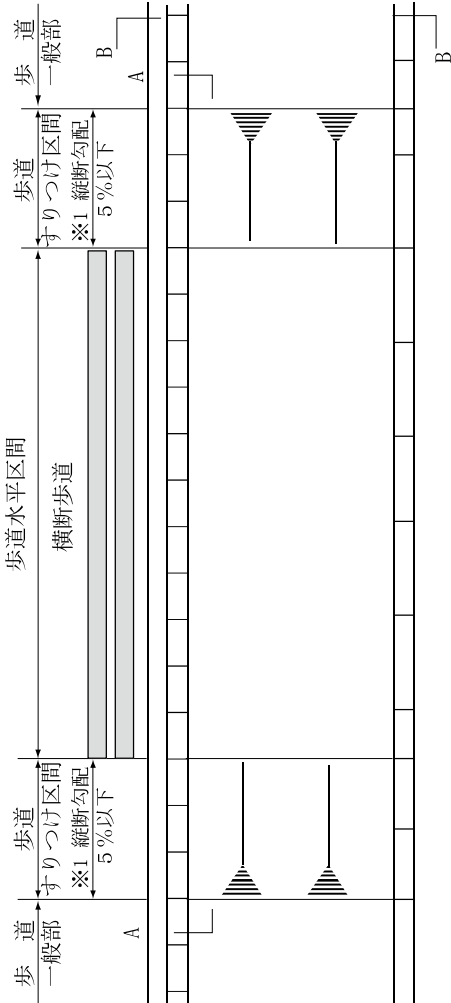

A-A断面

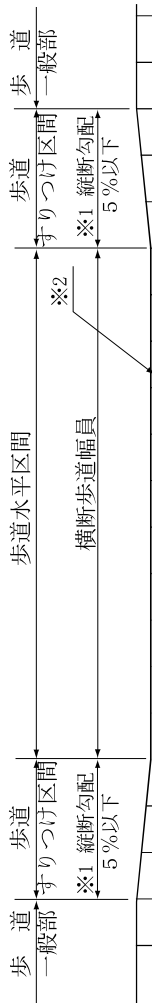

B-B断面

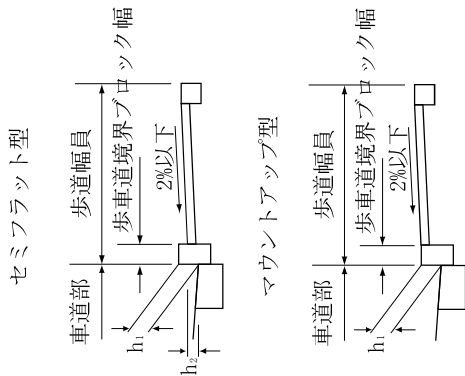


h₁ : 15cmを標準とする
h₂ : 歩道と車道の高低差は5cmを標準とする

- ※1 歩行者及び自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き沿道の状況によりやむを得ない場合には8%以下とする。
- ※2 歩道と車道との段差は2cmを標準とする。
- ※3 横断歩道部の街渠勾配は6%以下になるよう配慮する。

図面	横断歩道箇所等の車道とのすりつけ部標準構造図 (交差点以外に横断歩道がある場合)
大阪市建設局	


中央分離帯がある場合

滞留不可能な中央分離帯
(分離帯幅員2.00m未満)

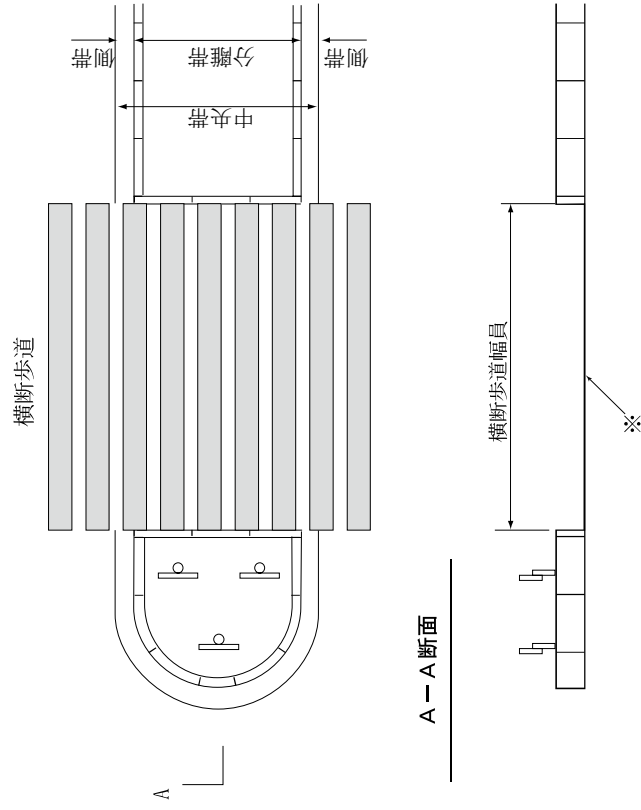

※ 横断歩道個所の中央分離帯は構造物による構造分離は行わず、段差を設けないものとする。

滞留可能な中央分離帯
(分離帯幅員2.00m以上)

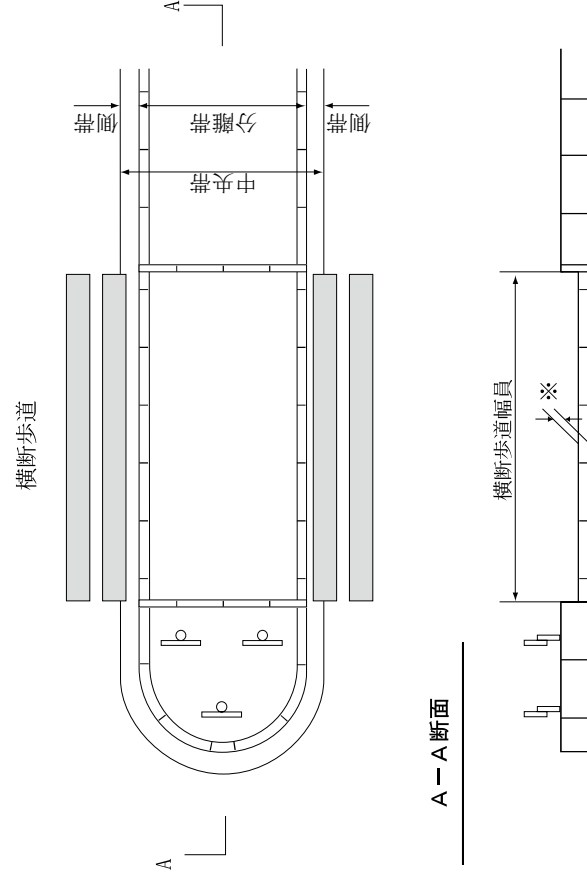


※ 横断歩道個所の中央分離帯と車道の段差は2cmを標準とする。


図面	横断歩道箇所における 分離帯の標準構造
大阪	市建設局

車両乗入部平面図並構造図 (単位：m)


平面図

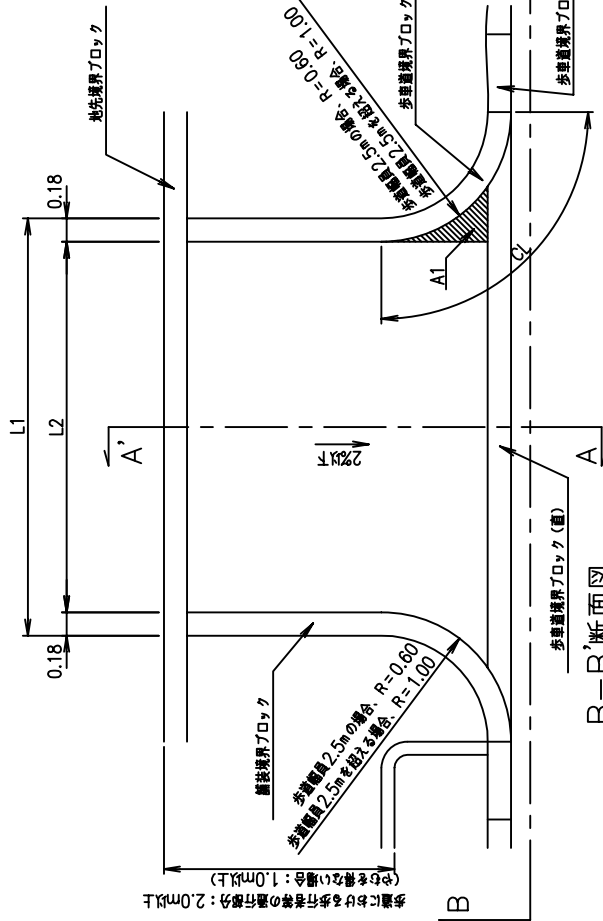

B-B'断面図

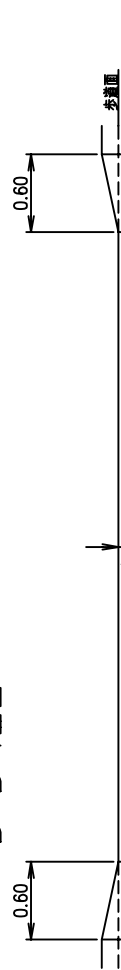

A-A'断面図

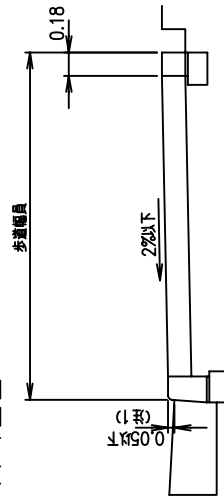


A1,CLの値 (左右2ヶ所分)

A1	0.21m ²
CL	3.14m

標準寸法表

型式	L1	L2	備考
A型	4.36	4.00	
	6.36	6.00	
B型	3.36	3.00	

境界ブロック構造図 (単位：cm)

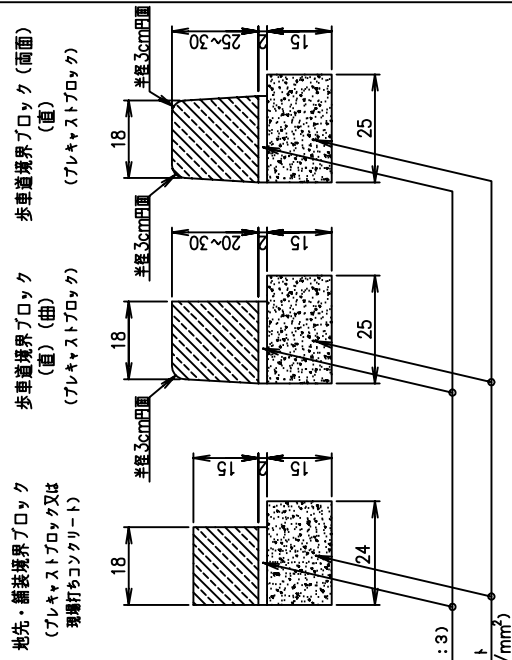

(注1) 5cm以下を標準とする。(下階値=2cm)


図面	車両乗入部平面図並構造図 (セミフラット型) 歩道幅員2.5m以上の場合
大阪市建設局	

平面图

型式	L 1	L 2	備考
A 型	4.36	4.00	
	6.36	6.00	
B 型	3.36	3.00	

境界ブロック構造図(単位:cm)




地先・舗装境界ブロック
(プレキャストブロック又は
現場打ちコンクリート)

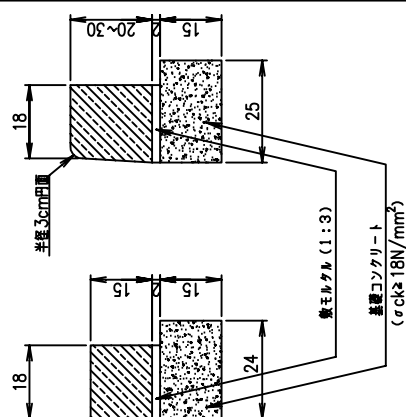


(注1) 5cm以下を標準とする。(下限値=2cm)

図面

大阪建設局

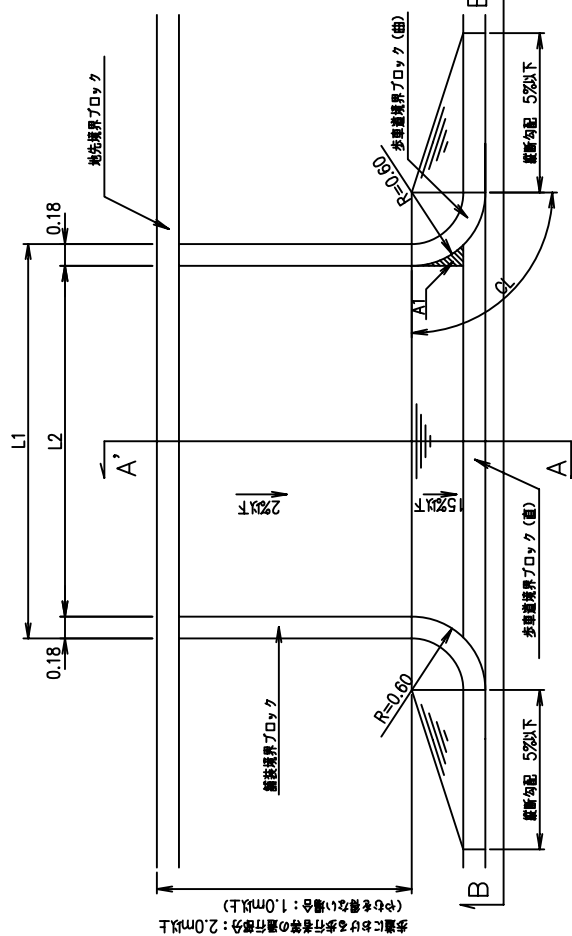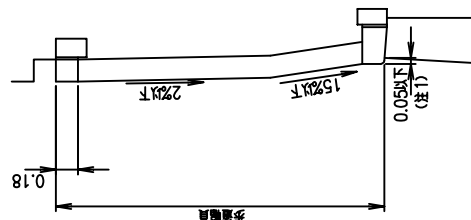

图面新, B-B

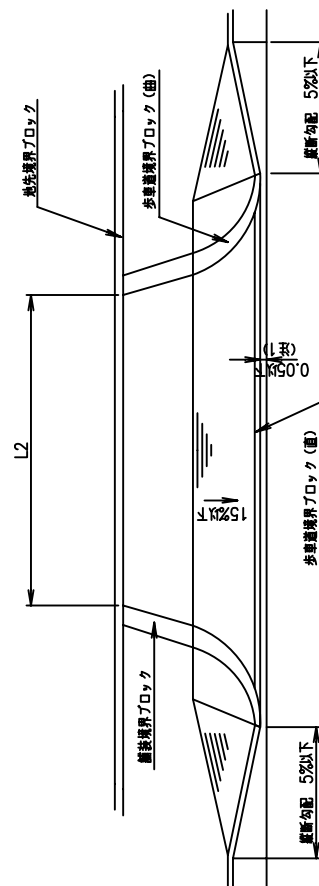


A1, CLの値 (左右2ヶ所分)

A 1	0.04m ²
C L	1.88m

車面乗入部平面図並構造図 (単位：m)

平面図

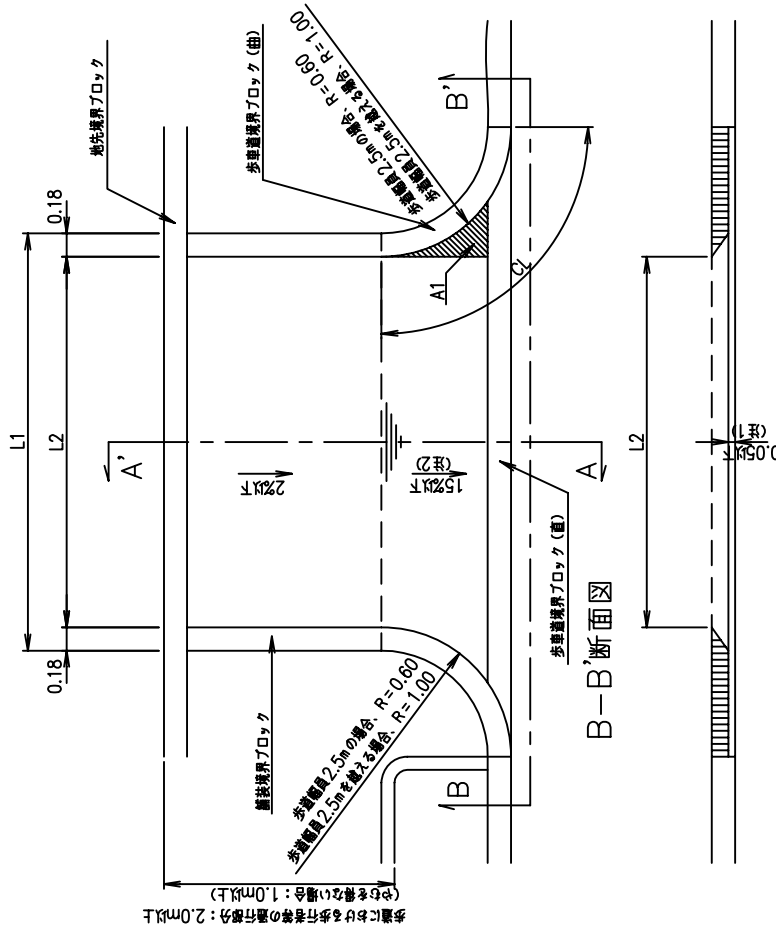

B-B'断面図

A-A'断面図



A1, CLの値 (左右2ヶ所分)

A1	0.21m ²
CL	3.14m


標準寸法表

型式	L1	L2	備考
A型	4.36	4.00	
	6.36	6.00	
B型	3.36	3.00	

境界ブロック構造図 (単位：cm)

地先・舗装境界ブロック (曲)
(プレキャストブロック又は
現場打ちコンクリート)

歩道境界ブロック (直)
(プレキャストブロック)

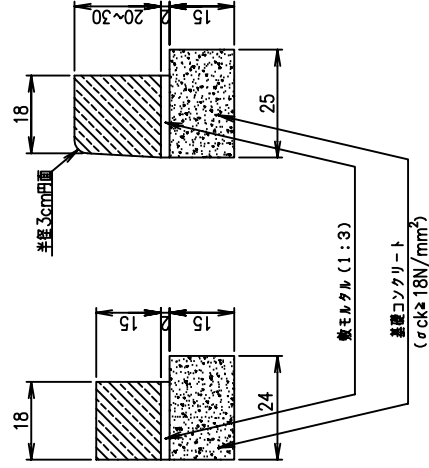


(注1) 5cm以下を標準とする。(下駄値=2cm)
(注2) 避難待ちが設けられている場合は、当該避難待ちの
幅員内ですり付けを。(但し15%以下とする)

車面乗入部平面図並構造図
(マウントアップ型)
歩道幅員2.5m以上の場合


大阪市建設局

車兩乗入部平面図並構造図 (単位: m)

平面图

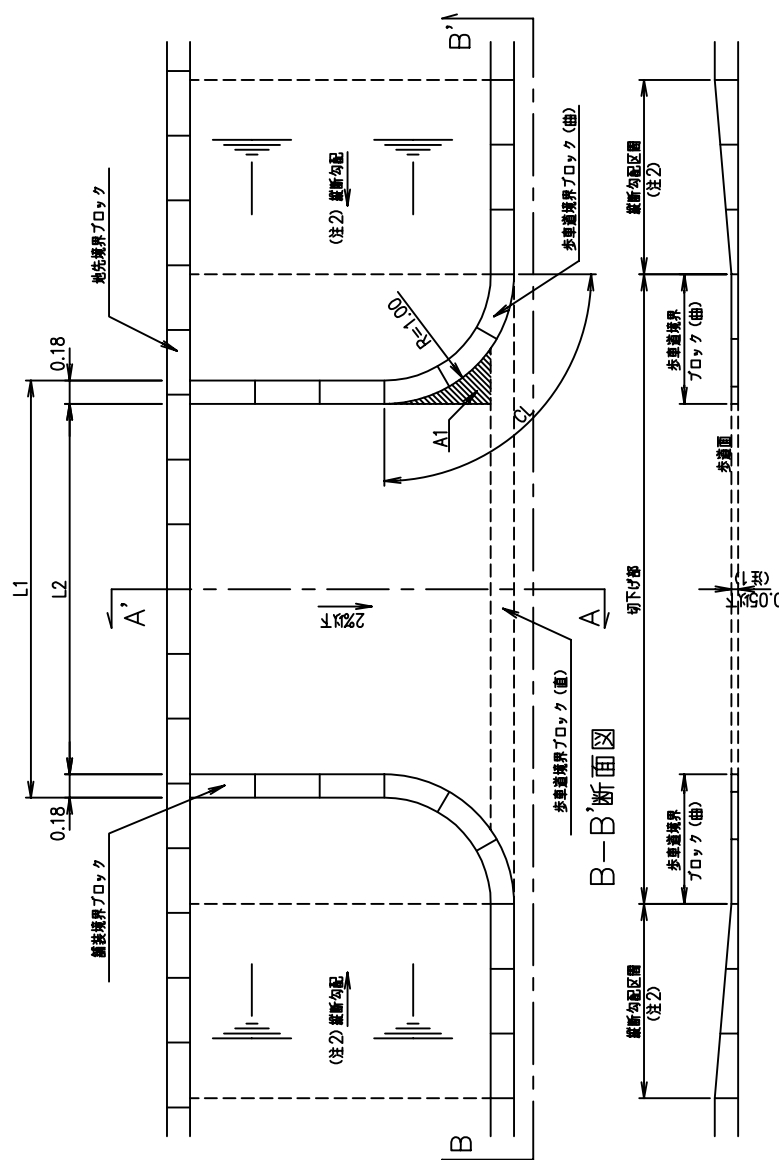


A-A'断面图

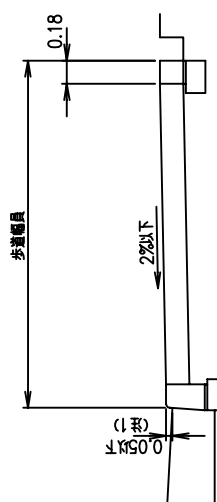

A1, CLの値 (左右2ヶ所分)

A 1	0.21m ²
C L	3.14m


B-B', 断面图

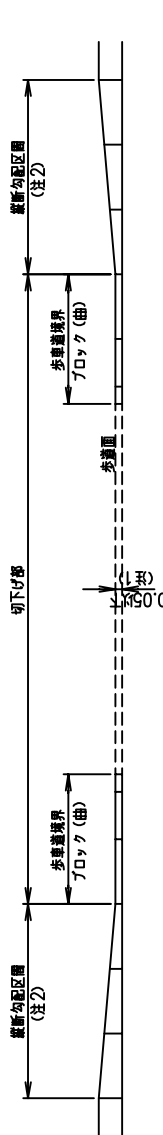

標準寸法表

型式	L 1	L 2	備考
A 型	4.36	4.00	
	6.36	6.00	
B 型	3.36	3.00	

境界ブロッック構造図(単位:cm)

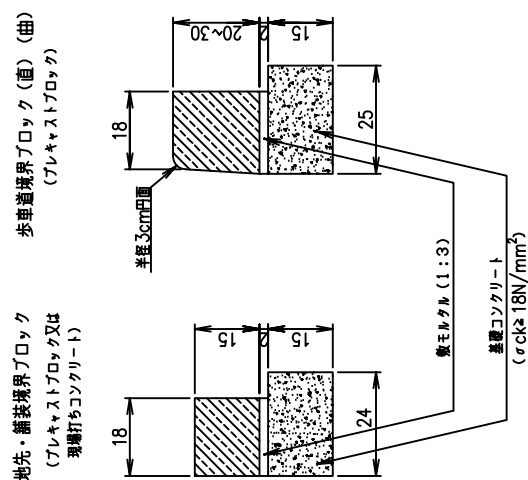


(注1) 5cm以下を標準とする。(下限値=2cm)

注2) 歳断勾配は5%以下とする。

図面 車面乗入部平面図並構造図 全面切下げを行う歩道乗入れ構造 (マウントアップ型)

舗装境界ブロック及び歩車道境界ブロック（曲）を必要とする場合

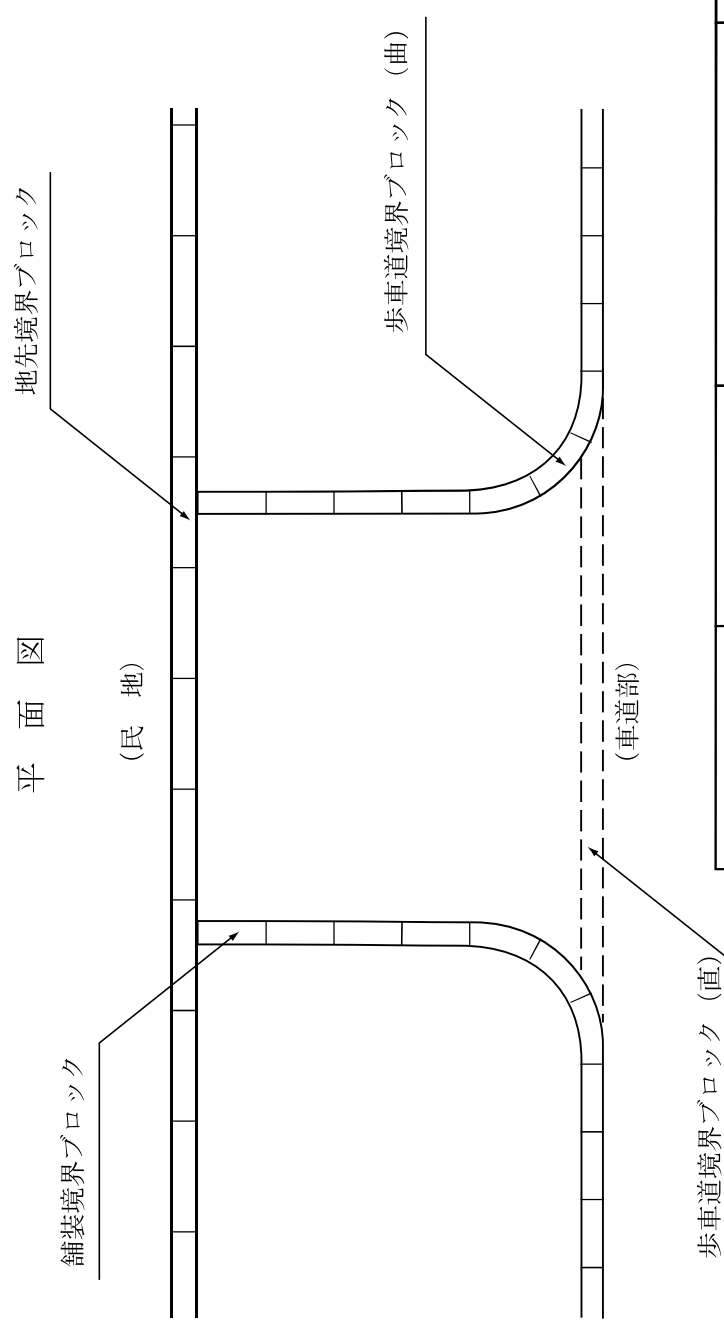


(例)

整備種別	車道乗入部	歩道部	備考
・マウントアツプ ・セミフラット	As	平板、インターlockingブロック、As	舗装種別が異なる等
	Co	平板、インターlockingブロック、As	
	インターlockingブロック	平板	
	インターlockingブロック	インターlockingブロック	組合せ形状が異なる

図面	車両乗入部
	舗装境界ブロック及び歩車道境界ブロック（曲）を必要とする場合
大 阪 市 建 設 局	

舗装境界ブロック及び歩車道境界ブロック（曲）を必要としない場合

平面図

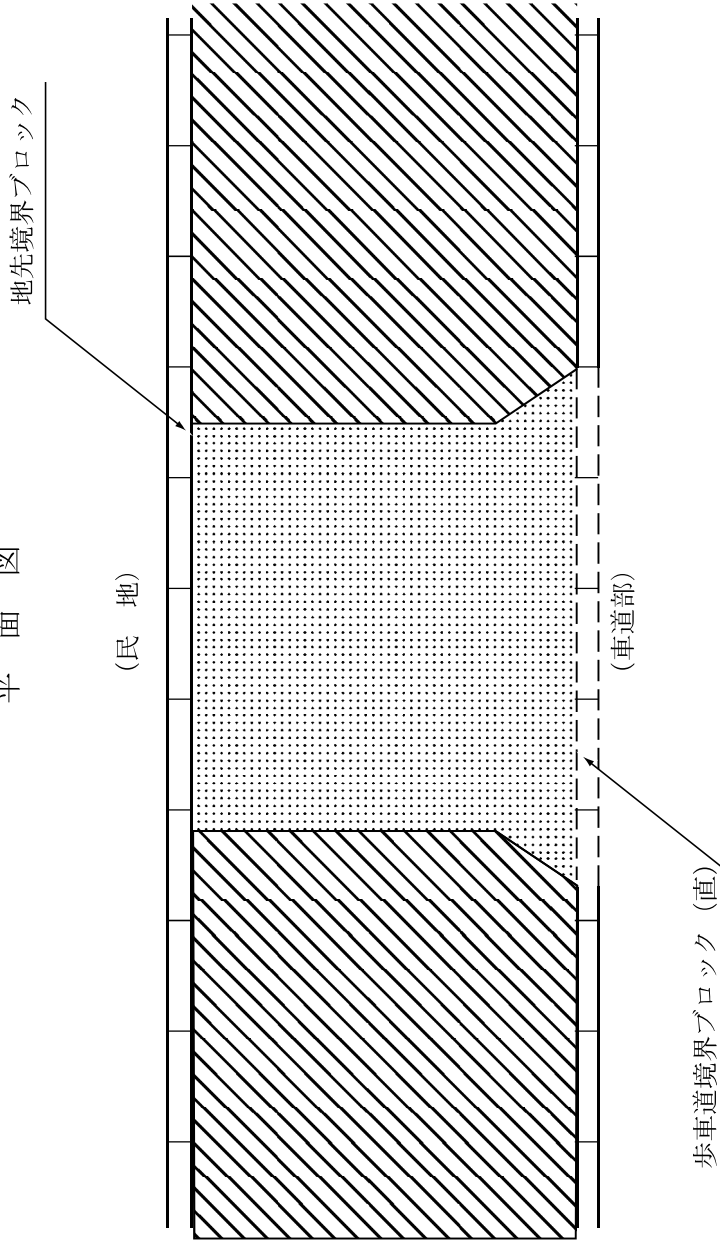

(例)


整備種別	車道乗入部	歩道部	備考
・マウントアップ ・セミフラット	インターlockingブロック	インターlockingブロック	舗装種別、組合せ形状が同一

※マウントアップ歩道は、幅員2.5m以下の場合

図面	車両乗入部
舗装境界ブロック及び歩車道境界ブロック（曲）を必要としない場合	
大 阪 市 建 設 局	

歩車道境界ブロック（曲）を必要とする場合

平面図

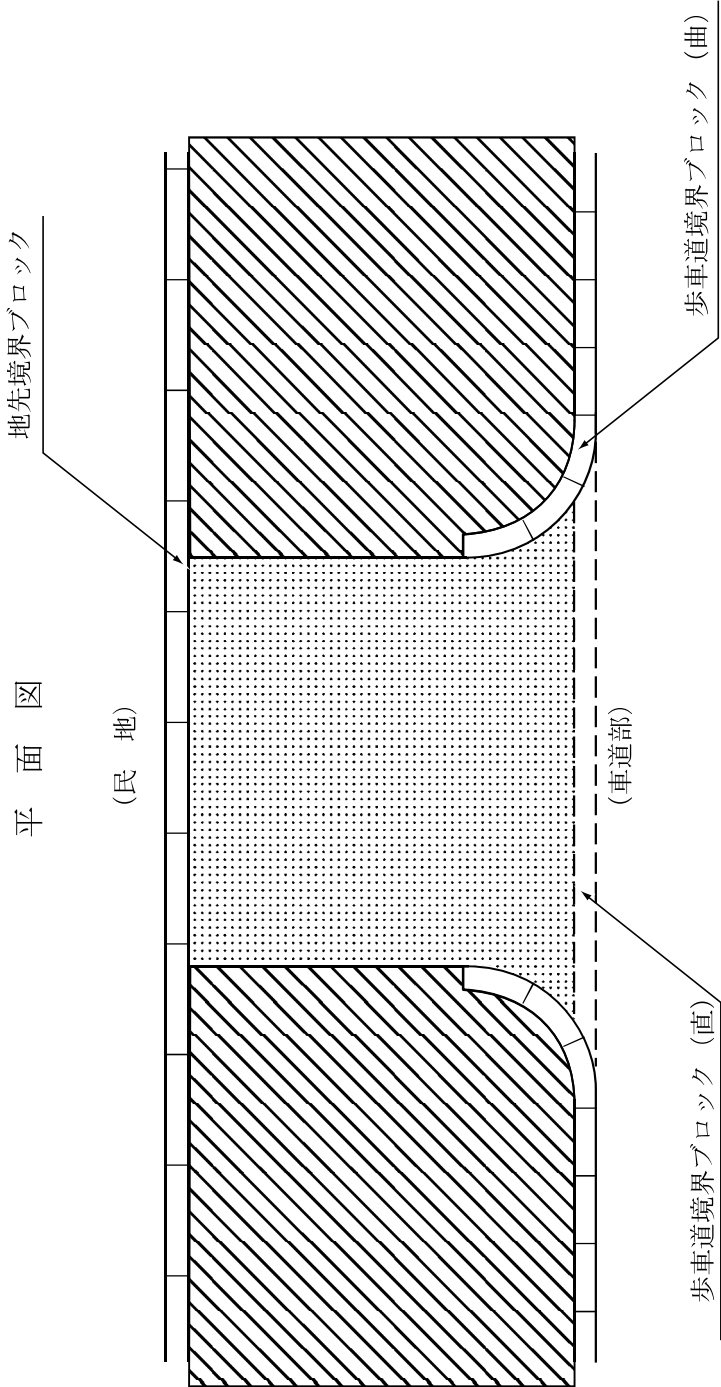

(例)





整備種別	車道乗入部	歩道部	備考
・マウンテントップ	インターlockingブロック	インターlockingブロック	舗装種別、組合せ形状が同一

※歩道幅員が2.5mを越える場合

図面	車両乗入部
歩車道境界ブロック（曲）を必要とする場合	
大 阪 市 建 設 局	

製作特記仕様

1. 目地キープ幅は、1.5mmとする。
2. 上記1.以外の目地キープの寸法形状については、参考値とする。
3. 目地キープの配置については、参考図とする。

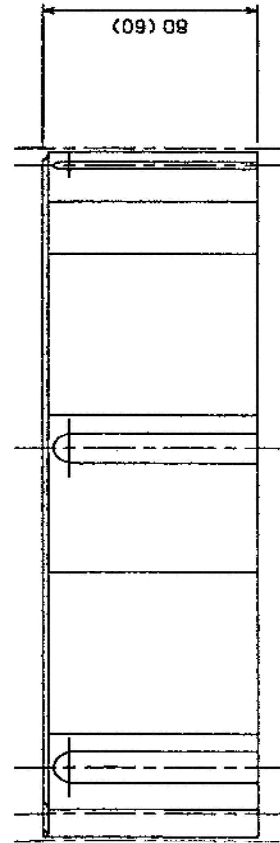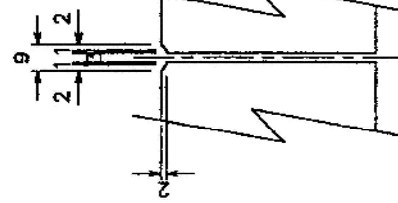
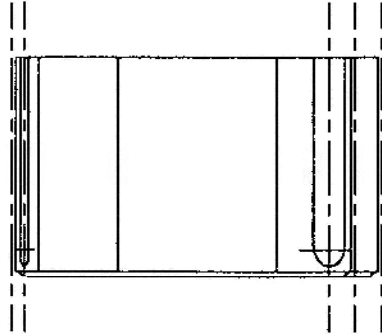
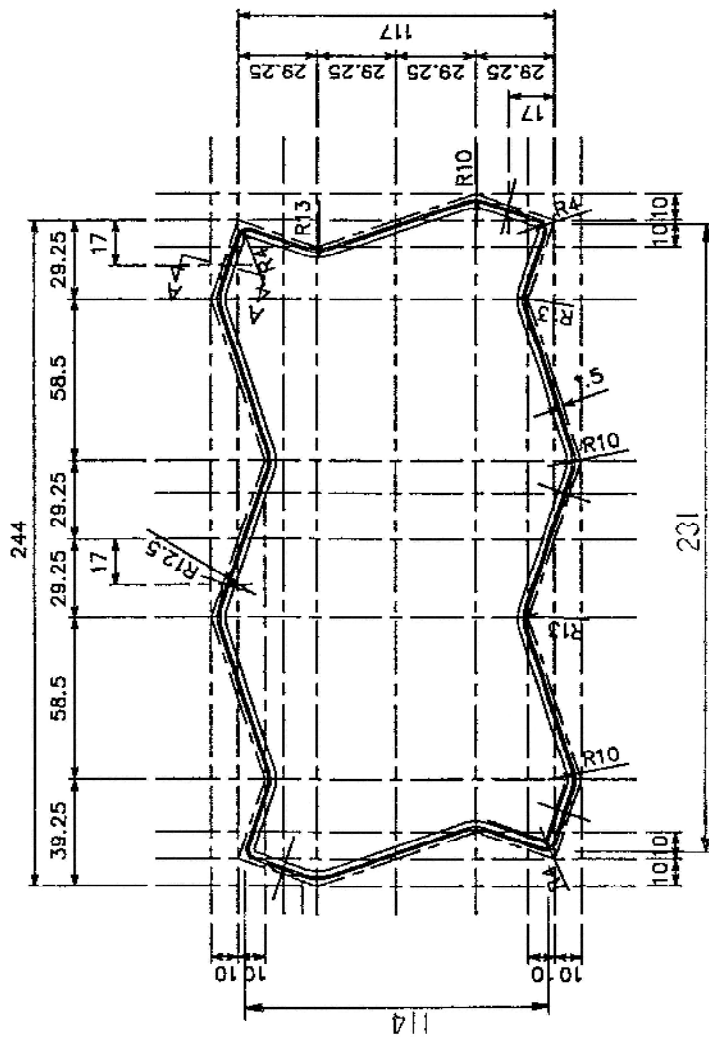


断面 A-A

目地取合図

図面	インターlockingブロック (長方形)
大阪市建設局	




1. 目地キープ幅は、1.5mmとする。
2. 上記1.以外の目地キープの寸法形状については、参考図とする。
3. 目地キープの配置については、参考図とする。

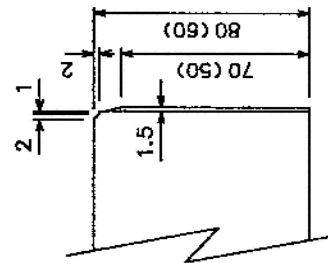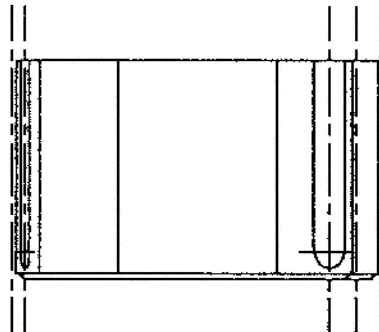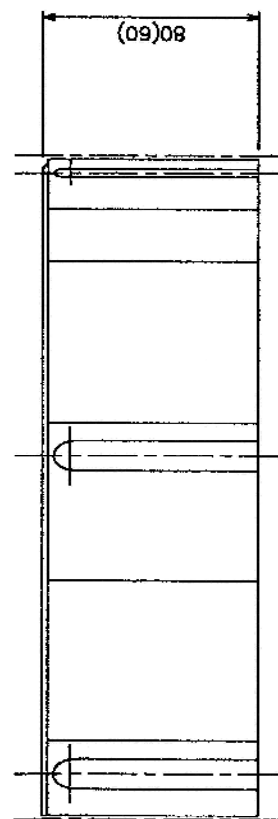

図面 インターロッキングブロッック (長方形) コーナー型

大阪建設局




1. 目地キープ幅は、1.5mmとする。
2. 上記1.以外の目地キープの寸法形状については、参考値とする。
3. 目地キープの配置については、参考図とする。

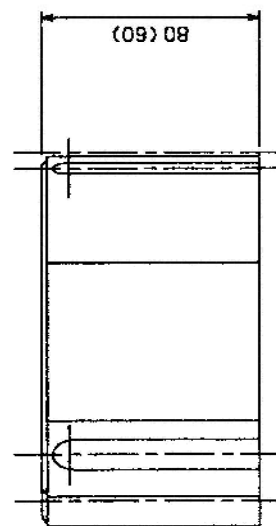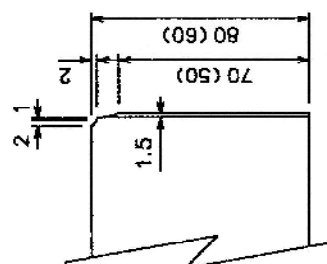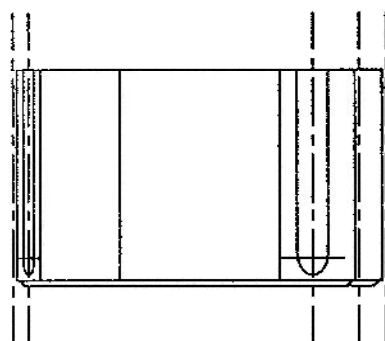

断面 A-A

図 面 インターロッキングブロック
(正方形)

大阪市建設局

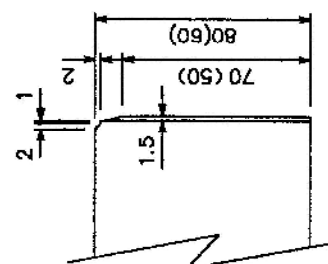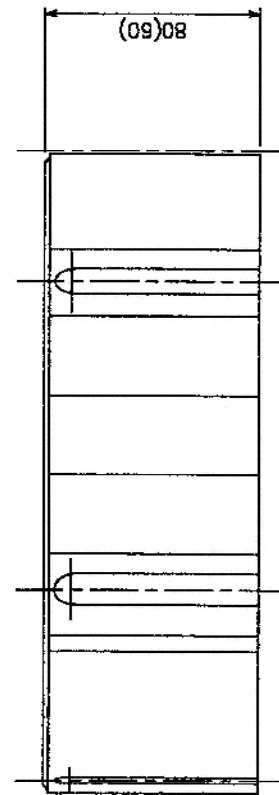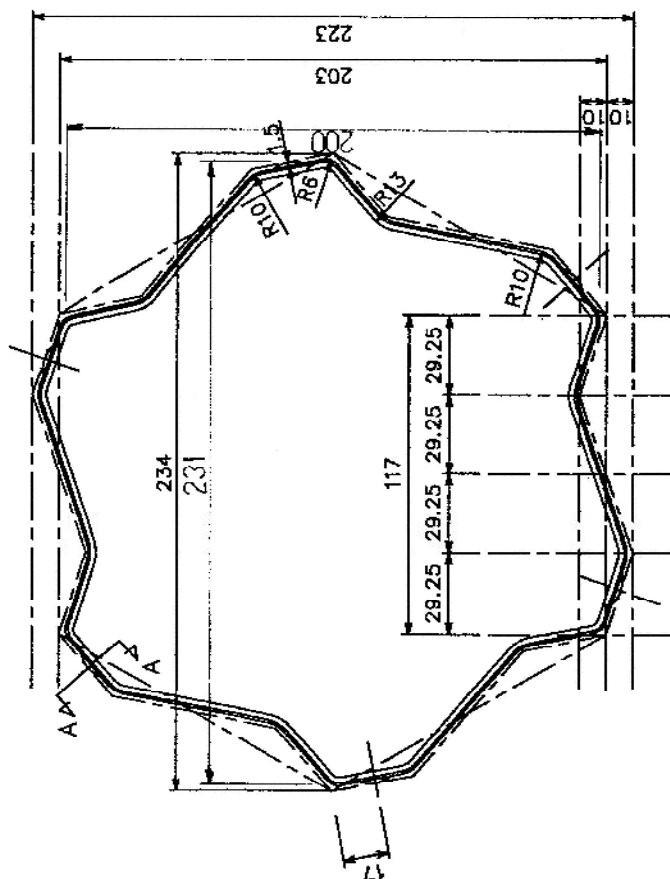

断面 A-A

製作特記仕様

1. 目地キープ幅は、1.5mmとする。
2. 上記1.以外の目地キープの寸法形状については、参考図とする。
3. 目地キープの配置については、参考図とする。

図面 インターlockingブロック
(六角形)

大阪市建設局