



門


正面図

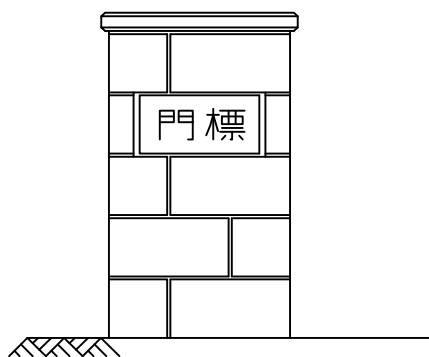


側面図

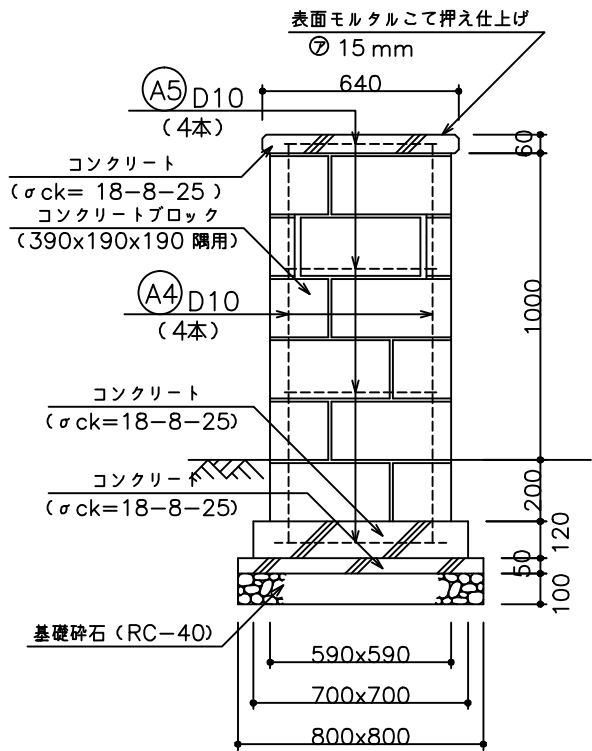


鉄筋加工図

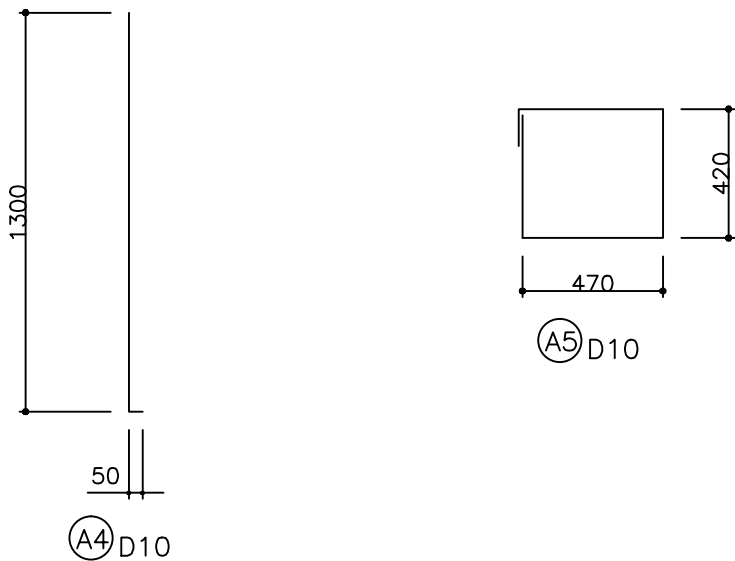

門標部



中間部

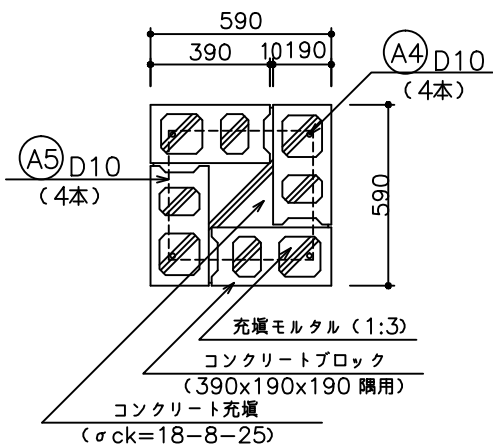


門 材料表				1対 当り
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
基 礎 砕 石	RC-40 厚10cm	m ²	0.64	
型 枠	D	m ²	0.67	
型 枠	E	m ²	0.32	
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.32	
鉄 筋	D 10	kg	14.35	
コンクリートブロック	基本型 390x190x190	個	48.00	充填モルタル含む
モルタル塗り	こて押え 厚 15mm	m ²	1.15	


種 別	門 扉 工
図 面 名	門 [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	

扉（砂場用）（A）


平面図

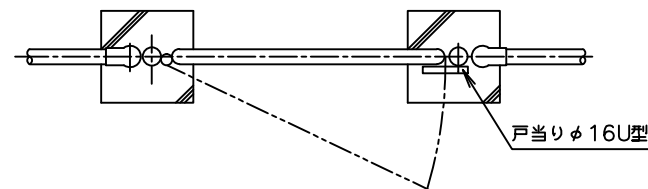


正面図

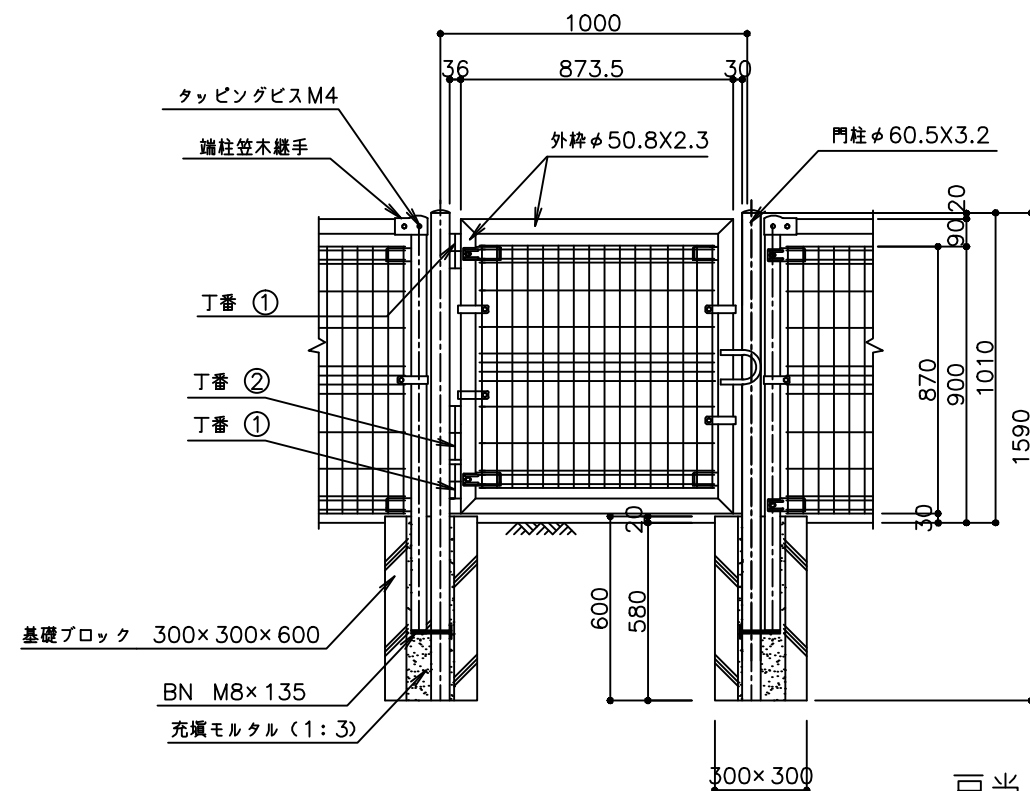


丁番①詳細図

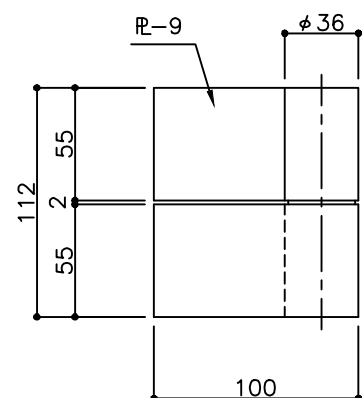

丁番②詳細図

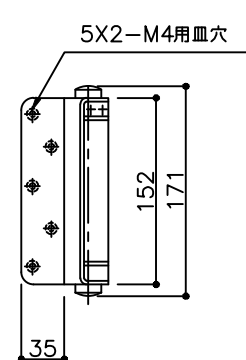


戸当り部取付詳細

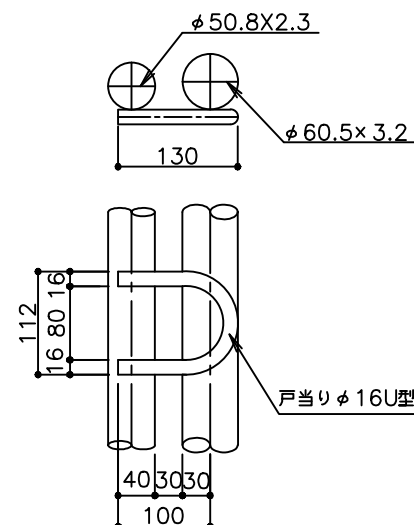


扉（砂場用）（B）


平面図

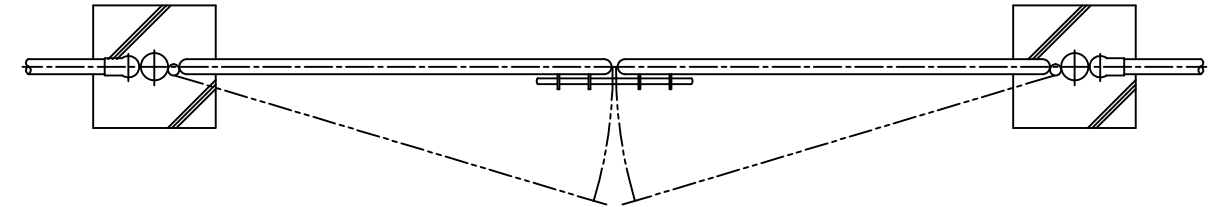

正面図

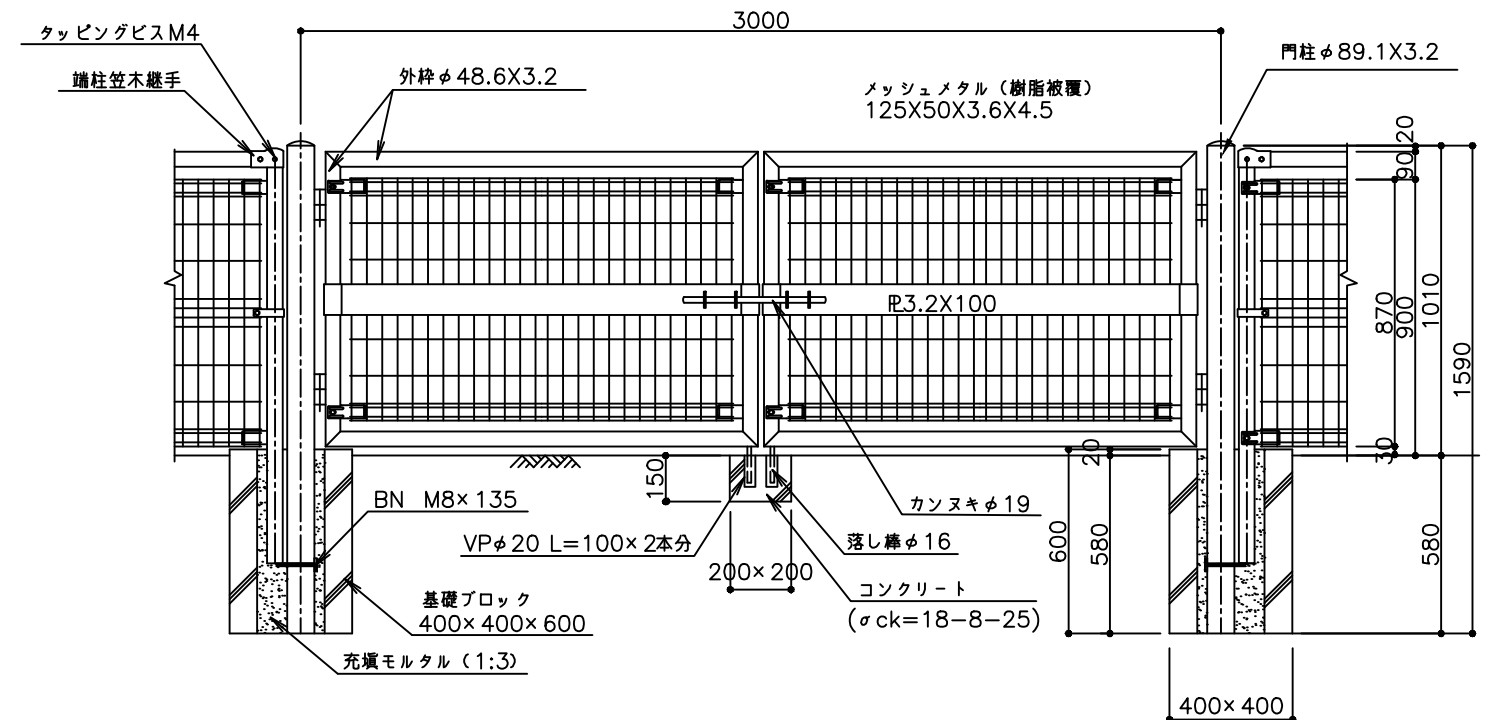

W300用丁番

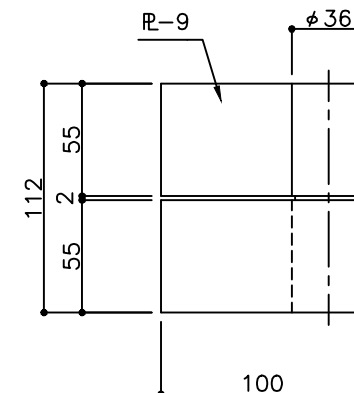


扉（砂場用）（A）,（B） 材料表				10箇所当り	
名 称		形 状 寸 法	単位	（A）	（B）
基礎ブロック		CB 300×300×600	個	20.00	——
基礎ブロック		CB 400×400×600	個	——	20.00
充填モルタル		1：3	m ³	0.27	0.39
型 枠		D	m ²	——	1.20
コンクリート		σck=18-8-25	m ³	——	0.06
塩化ビニル管		VP φ20	m	——	2.00
門 扉 本 体		メッシュH990×1000	基	10.00	——
門 扉 本 体		メッシュH990×3000	基	——	10.00


種 別	門 扉 工
図 面 名	扉（砂場用） （A）〔参考図〕 （B）〔参考図〕
大 阪 市 建 設 局	

外周柵（B）

正面図

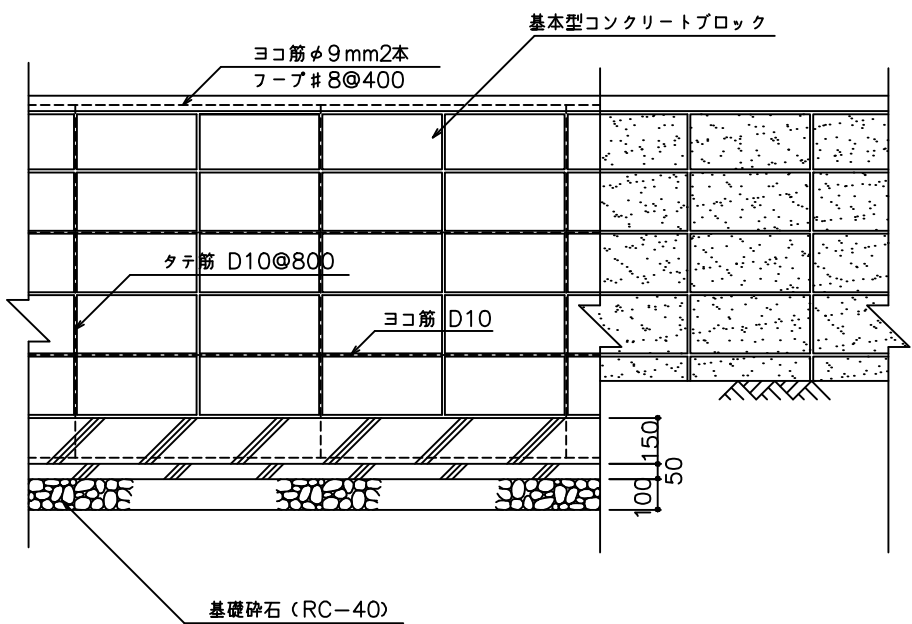


(B)断面図

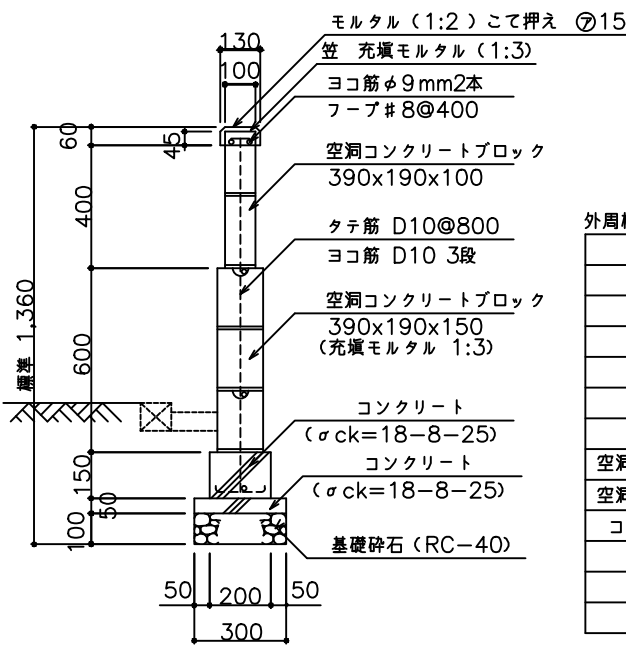


外周柵（B）材料表 18m 当り			
名 称	形 状 寸 法	単 位	(B)
基 礎 碎 石	RC-40 厚10cm	m ²	5.40
型 枠	D	m ²	5.40
型 枠	E	m ²	1.80
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.81
鉄 筋	φ9	kg	17.96
鉄 筋	D-10	kg	45.66
空洞コンクリートブロック	基本型 390x190x100	個	90.00
空洞コンクリートブロック	基本型 390x190x150	個	135.00
コンクリートブロック	中空 390x190x100	個	—
伸 縮 目 地	歴 青 質	m ²	—
モ ル タ ル	1 : 3	m ³	0.08
モルタル塗り	こて押え 厚15	m ²	4.50

種 別	柵 工
図 面 名	外 周 柵 (B) [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	

ロープ柵（A）

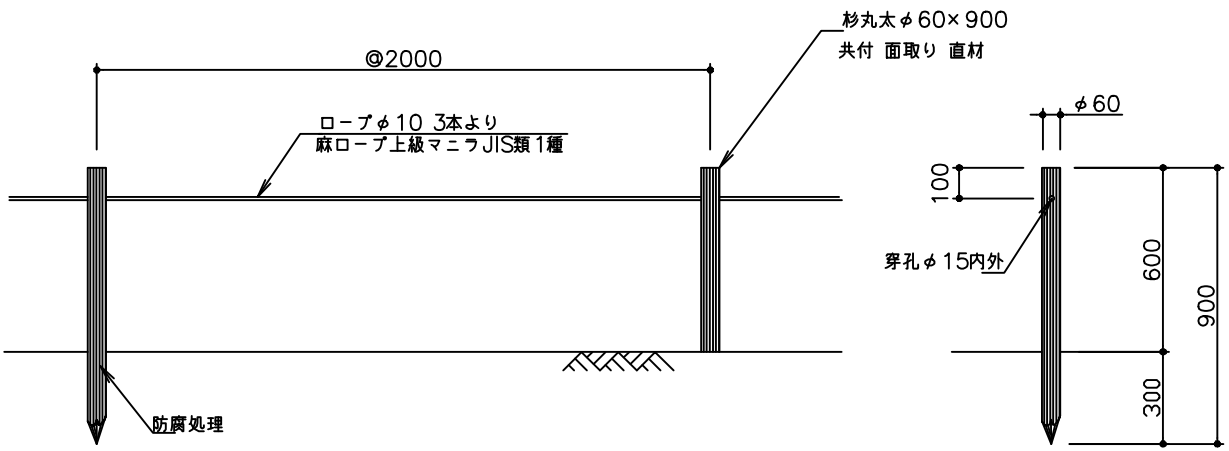

ロープ柵（B）

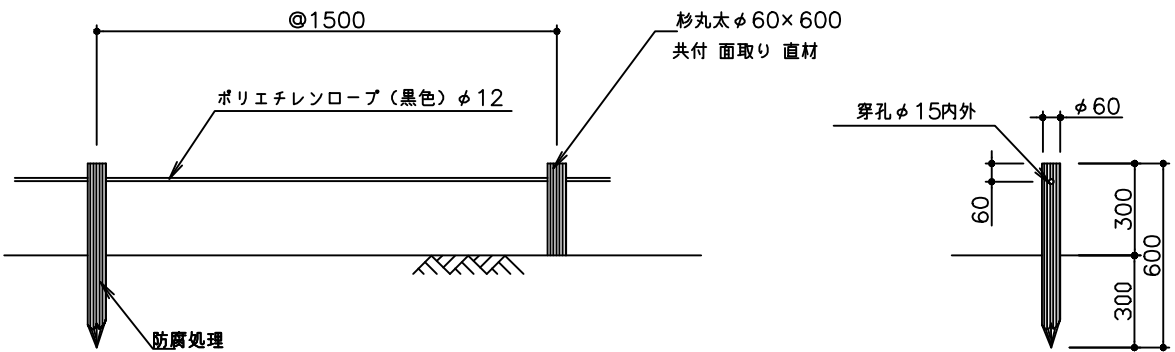


ロープ柵（A）（B）材料表 100m当り					
名 称	形 状 寸 法	単 位	(A)	(B)	
杉 丸 太	φ60 L=900	本	51.00	—	
杉 丸 太	φ60 L=600	本	—	68.00	
ロ ー プ	φ10 麻ロープ	kg	7.34	—	
ロ ー プ	ポリエチレンロープφ12（黒色）	kg	—	7.40	


注 防腐処理は設計書指示とする。

種 別	柵 工
図 面 名	ロ ー プ 柵 (A) (B)
大 阪 市 建 設 局	

外周柵（パイプ製）（A-3）（A-4）

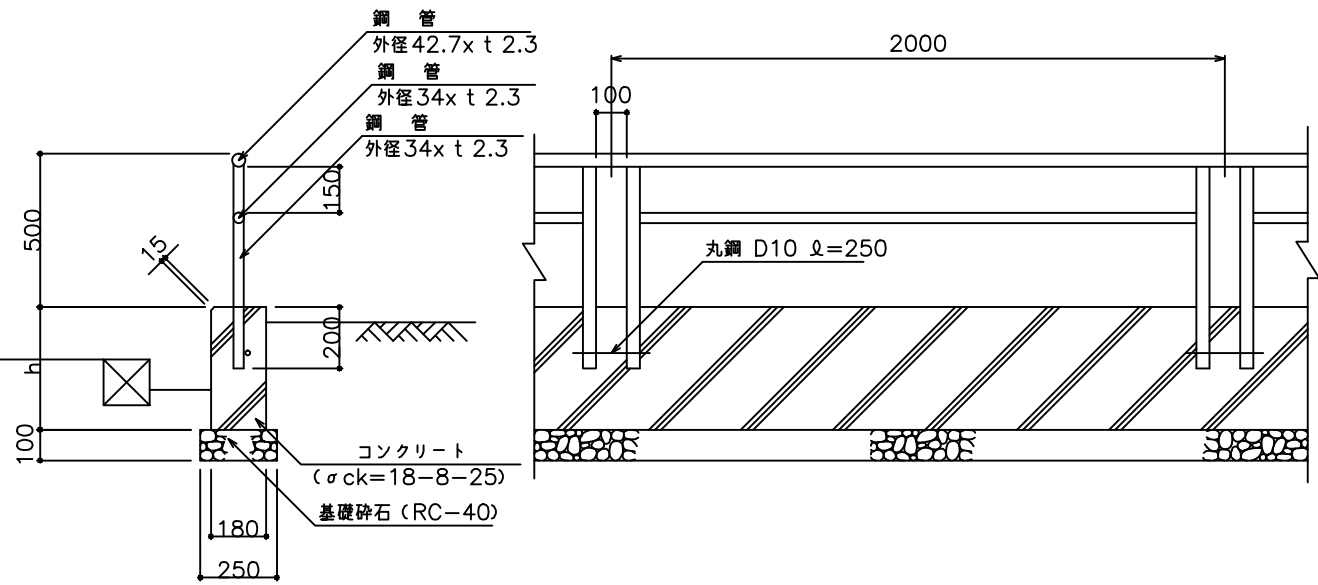

外周柵（パイプ製）
（A-5）

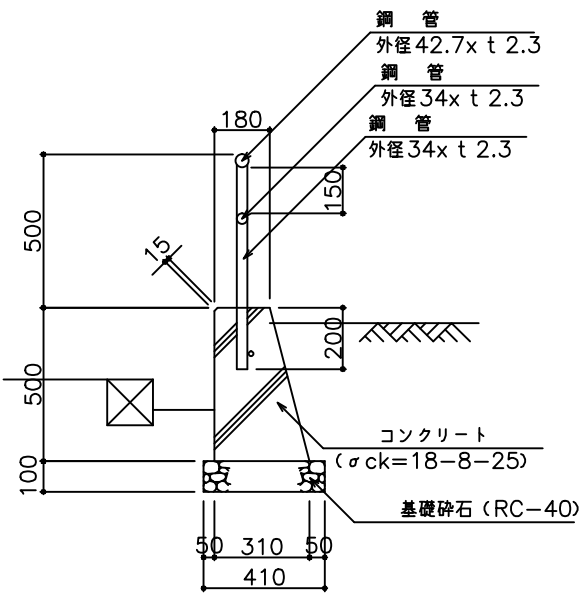

コンクリート壁高（h）寸法表

種 別	壁 高（h）
（A-3）	300mm
（A-4）	400mm
（A-5）	500mm

外周柵（パイプ製）
（A-3），（A-4），（A-5） 材料表 10m 当り


名 称	形 状 寸 法	単 位	（A-3）	（A-4）	（A-5）
基礎碎石	RC-40 厚10cm	m ²	2.50	2.50	4.10
型 枠	D	m ²	6.00	8.00	10.20
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.54	0.72	1.22
伸縮目地	歴 青 質 t=10	m ²	0.05	0.07	0.12
面 木	長辺 15mm	m	10.00	10.00	10.00
鋼 管	外径 42.7x t 2.3	kg	22.90	22.90	22.90
鋼 管	外径 34.0x t 2.3	kg	28.31	28.31	28.31
丸 鋼	D-10	kg	0.70	0.70	0.70
塗 装	調 合 ペイント	m ²	2.80	2.80	2.80

注 1.コンクリート壁体の伸縮目地及び鋼管の伸縮継手等は、10m間隔を標準とする。
2.鋼管は、合成樹脂調合ペイント塗装（鉄部・指定色）を行う。（塗装は造園工事共通仕様書による。）


種 別	柵 工
図 面 名	（A-3） 外周柵（パイプ柵）（A-4） （A-5）
	参考図 参考図 参考図

大 阪 市 建 設 局

外周柵（パイプ製）（B-3）（B-4）

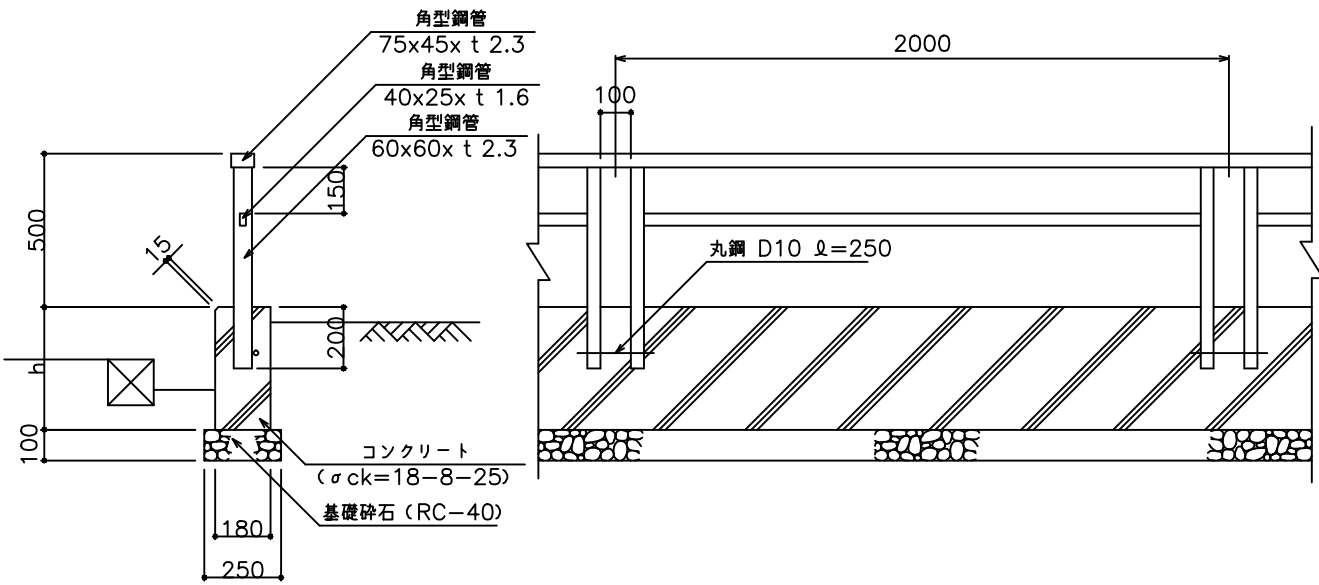

外周柵（パイプ製）
（B-5）

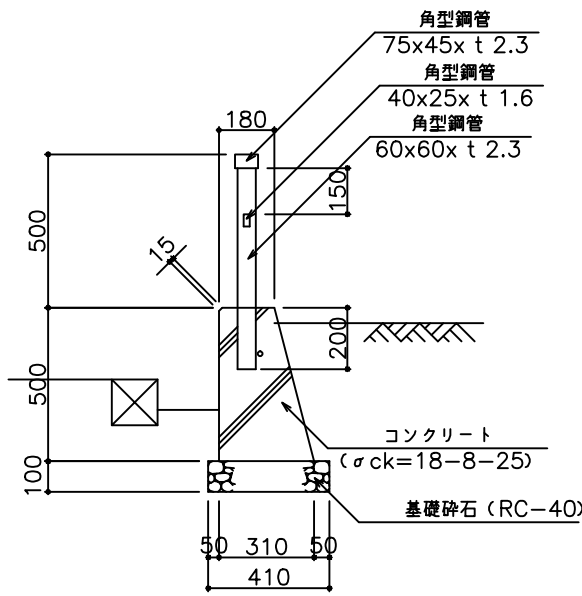

コンクリート壁高（h）寸法表

種 別	壁 高（h）
（B-3）	300mm
（B-4）	400mm
（B-5）	500mm

外周柵（パイプ製）
（B-3），（B-4），（B-5） 材料表 10m 当り


名 称	形 状 寸 法	単 位	（B-3）	（B-4）	（B-5）
基礎碎石	RC-40 厚10cm	m ²	2.50	2.50	4.10
型 枠	D	m ²	6.00	8.00	10.20
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.54	0.72	1.22
伸縮目地	歴 青 質 t=10	m ²	0.05	0.07	0.12
面 木	長辺 15mm	m	10.00	10.00	10.00
角形鋼管	75x45x t 2.3	kg	40.60	40.60	40.60
角形鋼管	40x25x t 1.6	kg	14.41	14.41	14.41
角形鋼管	60x60x t 2.3	kg	26.59	26.59	26.59
丸 鋼	D-10	kg	0.70	0.70	0.70
塗 装	調 合 ペイント	m ²	4.64	4.64	4.64

注 1.コンクリート壁体の伸縮目地及び鋼管の伸縮継手等は、10m間隔を標準とする。
2.鋼管は、合成樹脂調合ペイント塗装（鉄部・指定色）を行う。（塗装は造園工事共通仕様書による。）

種 別	柵 工
図 面 名	（B-3） 外周柵（パイプ製）（B-4） （B-5）
	参考図 参考図 参考図

大 阪 市 建 設 局

外周柵（パイプ製）（C）

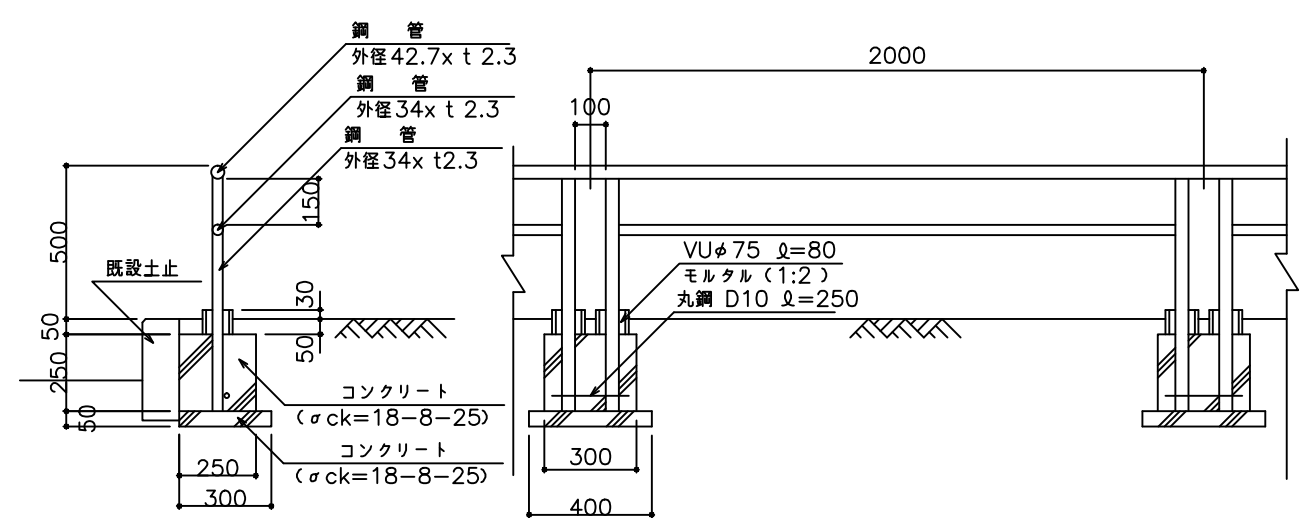


外周柵（パイプ製）（C） 材料表 10m 当り

名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量
型 枠	D	m ²	1.00
型 枠	E	m ²	0.25
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.12
モルタル	1 : 2	m ³	0.002
塩ビ管	VU-φ75	m	0.80
鋼 管	外径 42.7x t2.3	kg	22.90
鋼 管	外径 34.0x t2.3	kg	30.11
丸 鋼	D-10	kg	0.70
塗 装	調 合 ペイント	m ²	2.77

注 1. 鋼管の伸縮継手等は、10m間隔を標準とする。
2. 鋼管は、合成樹脂調合ペイント塗装（鉄部・指定色）を行う。
（塗装は造園工事共通仕様書による。）

種 別	柵 工
図 面 名	外周柵（パイプ製）（C）〔 参 考 図 〕
大 阪 市 建 設 局	

外周柵（パイプ製）（D）

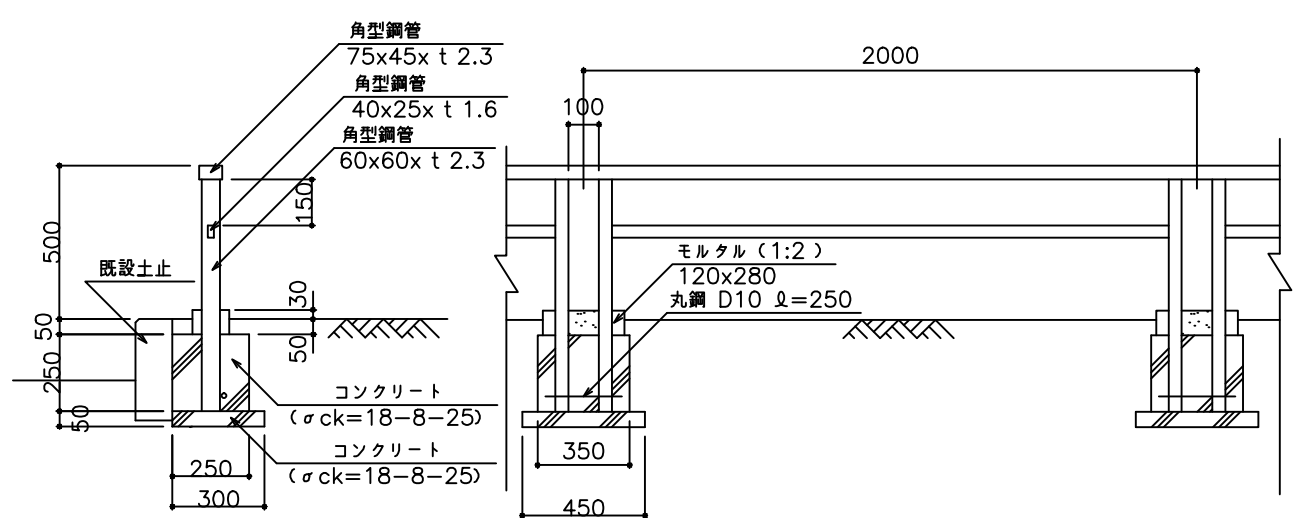


外周柵（パイプ製）（D） 材料表 10m 当り

名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量
型 枠	D	m ²	1.06
型 枠	E	m ²	0.26
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.13
モルタル	1 : 2	m ³	0.01
角型鋼管	75x45x t2.3	kg	40.60
角型鋼管	40x25x t1.6	kg	14.41
角型鋼管	60x60x t2.3	kg	30.65
丸 鋼	D-10	kg	0.70
塗 装	調 合 ペイント	m ²	4.57


注 1. 鋼管の伸縮継手等は、10m間隔を標準とする。
2. 鋼管は、合成樹脂調合ペイント塗装（鉄部・指定色）を行う。
（塗装は造園工事共通仕様書による。）

種 別	柵 工
図 面 名	外周柵（パイプ製）（D）〔 参 考 図 〕
大 阪 市 建 設 局	


基礎ブロック (A) 型

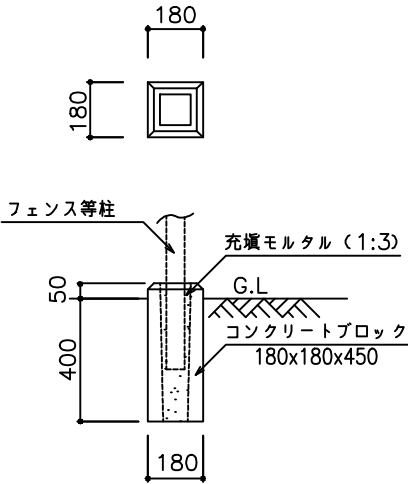


基礎ブロック (AW) 型

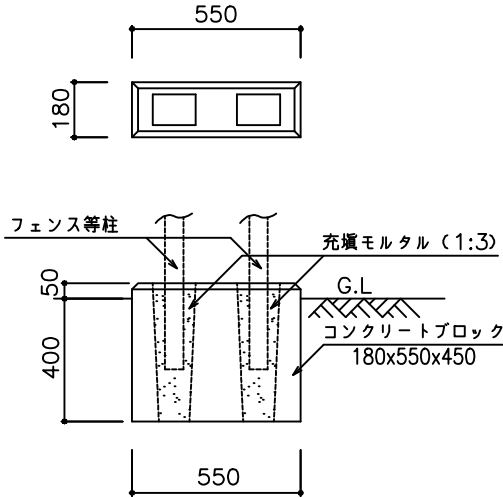


基礎ブロック (B) 型

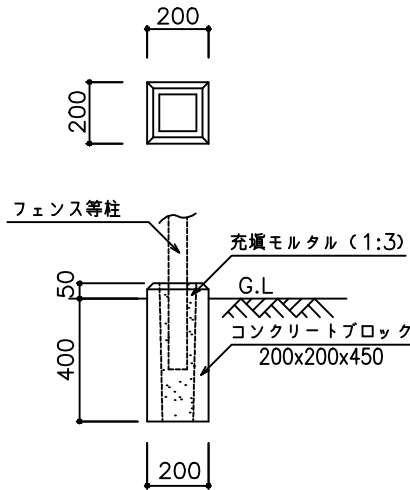


基礎ブロック (BW) 型

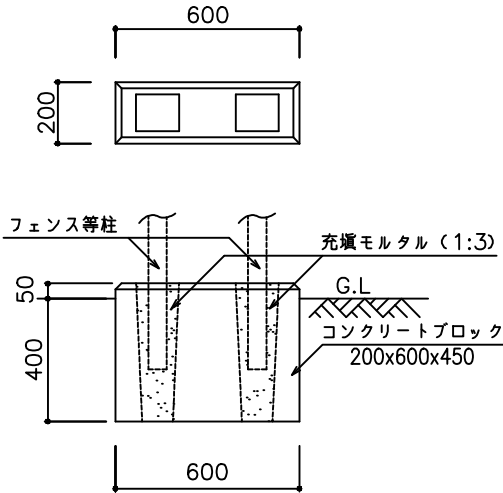


基礎ブロック (C) 型

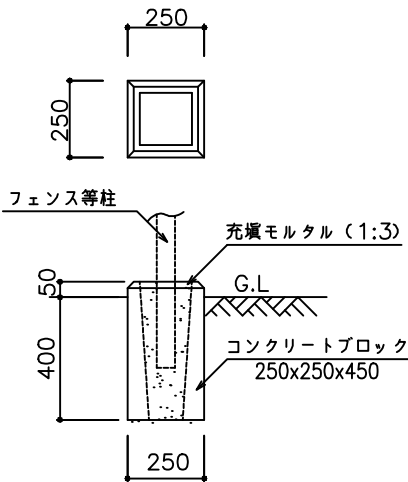

基礎ブロック (D) 型

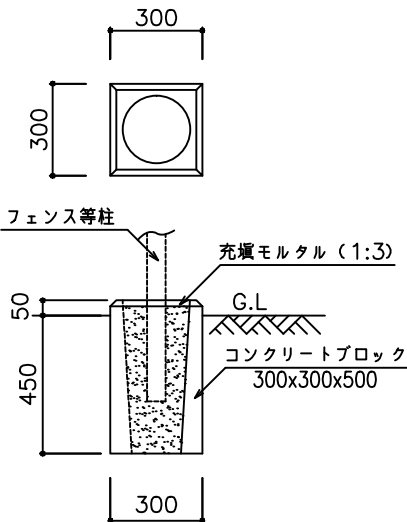

基礎ブロック (E) 型

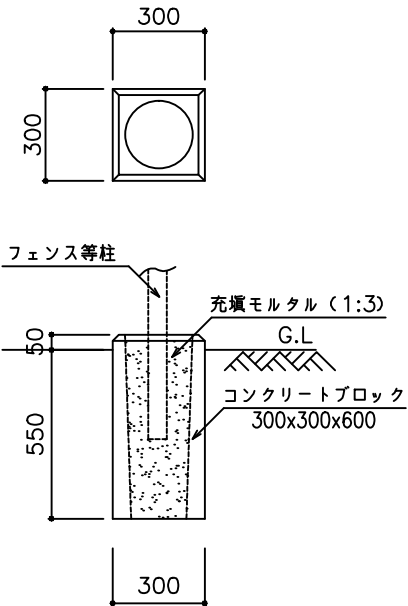


基礎ブロック (A), (AW), (B), (BW), (C), (D), (E) 材料表										100個当り
名 称	形 状 寸 法	単 位	(A)	(AW)	(B)	(BW)	(C)	(D)	(E)	
基礎ブロック (180S)	180x180x450	個	100	—	—	—	—	—	—	—
基礎ブロック (180W)	180x550x450	個	—	100	—	—	—	—	—	—
基礎ブロック (200S)	200x200x450	個	—	—	100	—	—	—	—	—
基礎ブロック (200W)	200x600x450	個	—	—	—	100	—	—	—	—
基礎ブロック (250S)	250x250x450	個	—	—	—	—	100	—	—	—
基礎ブロック (300S)	300x300x500	個	—	—	—	—	—	100	—	—
基礎ブロック (300S)	300x300x600	個	—	—	—	—	—	—	100	—


種 別	欄 工
図 面 名	基礎ブロック (A) [参考図] (C) [参考図] (AW) [参考図] (D) [参考図] (B) [参考図] (E) [参考図] (BW) [参考図]
大 阪 市 建 設 局	

フェンス (A) , (B) , (C) , (D) , (E) , (F)

正面図

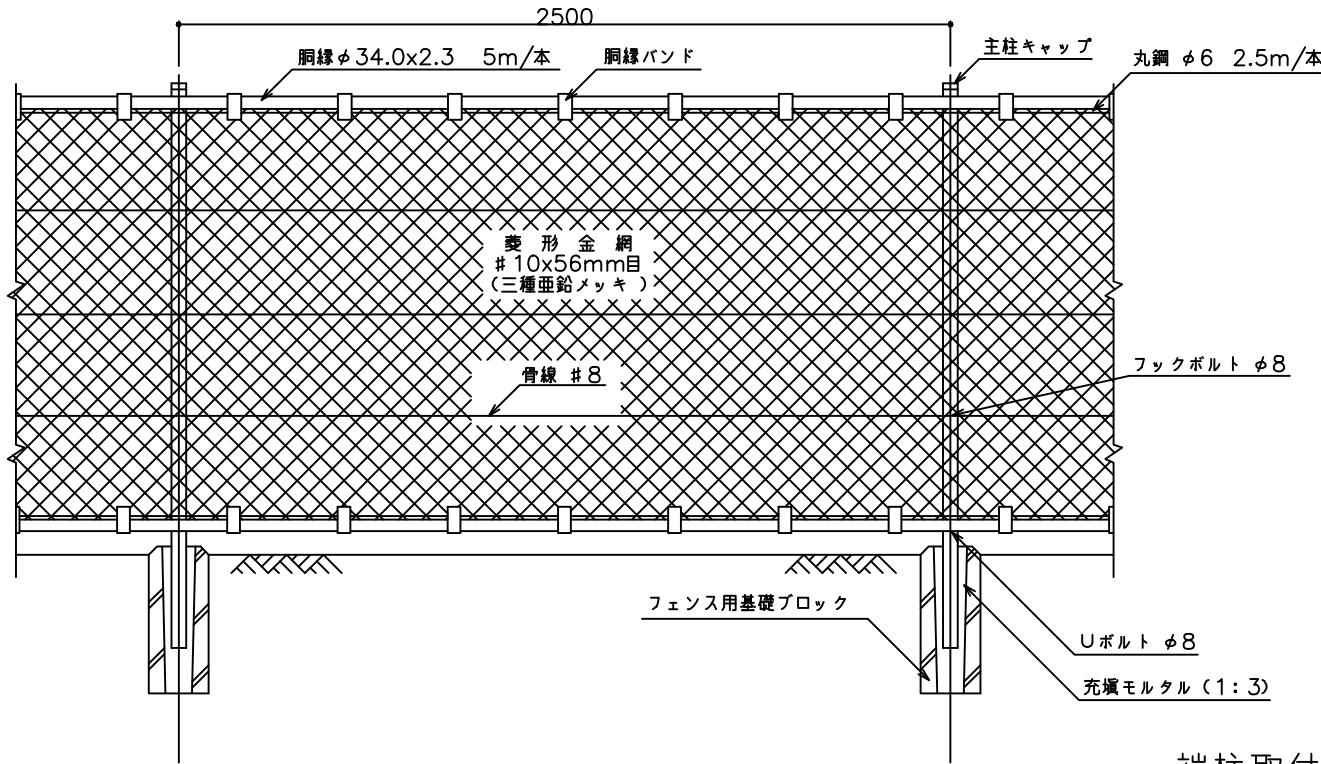

断面図

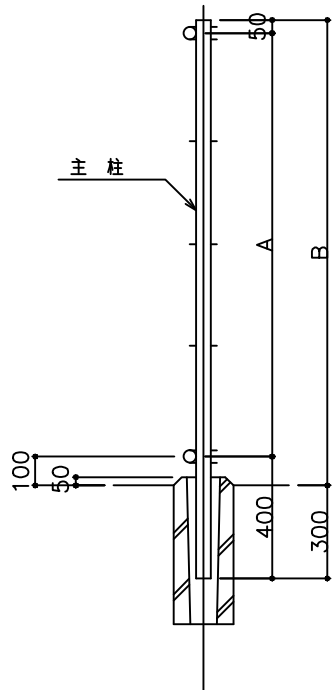

フェンス (A) , (B) , (C) , (D) , (E) , (F) 材料表 100m 当り

名 称	形状寸法	単位	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
フェンス (A)	H= 700	m	100	—	—	—	—	—
フェンス (B)	H= 900	m	—	100	—	—	—	—
フェンス (C)	H=1200	m	—	—	100	—	—	—
フェンス (D)	H=1500	m	—	—	—	100	—	—
フェンス (E)	H=1800	m	—	—	—	—	100	—
フェンス (F)	H=2000	m	—	—	—	—	—	100
基礎ブロック A (180S)		個	41	41	—	—	—	—
基礎ブロック C (250S)		個	—	—	41	41	—	—
基礎ブロック D (300S)		個	—	—	—	—	41	41
充填モルタル	1:3	m ³	0.15	0.15	0.36	0.36	0.46	0.46


フェンス (A) , (B) , (C) , (D) , (E) , (F) 寸法表 (単位 mm)

名 称	A	B	主 柱	骨線
フェンス (A) (H= 700)	580	730	φ42.7x2.3	1本
フェンス (B) (H= 900)	780	930	φ42.7x2.3	1本
フェンス (C) (H=1200)	1080	1230	φ42.7x2.3	2本
フェンス (D) (H=1500)	1380	1530	φ42.7x2.3	3本
フェンス (E) (H=1800)	1680	1830	φ48.6x2.3	3本
フェンス (F) (H=2000)	1880	2030	φ48.6x2.3	3本


材質・亜鉛メッキ仕様

部 材 名	材 質	亜 鉛 メ ッ キ
主柱鋼管	JIS G 3444 STK400	JIS H 8641 HDZ40
胴縁鋼管	JIS G 3444 STK400	JIS H 8641 HDZ40
丸 鋼	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-7
金 網	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-3
骨 線	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-3
その他部品	軟鋼無規格 (JIS G 3101 SS330 と同等以上)	JIS H 8641 HDZ A


端柱取付詳細図

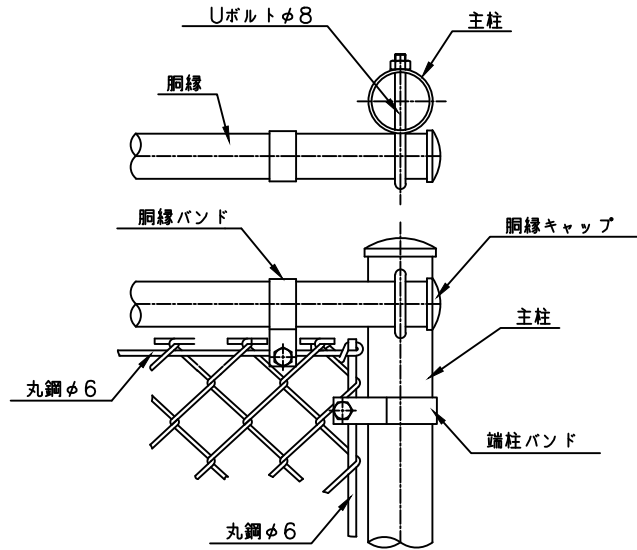


胴縁取付詳細図

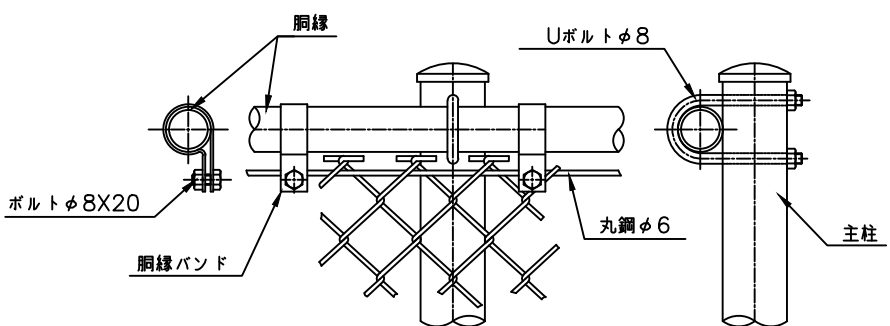


隅柱取付詳細図

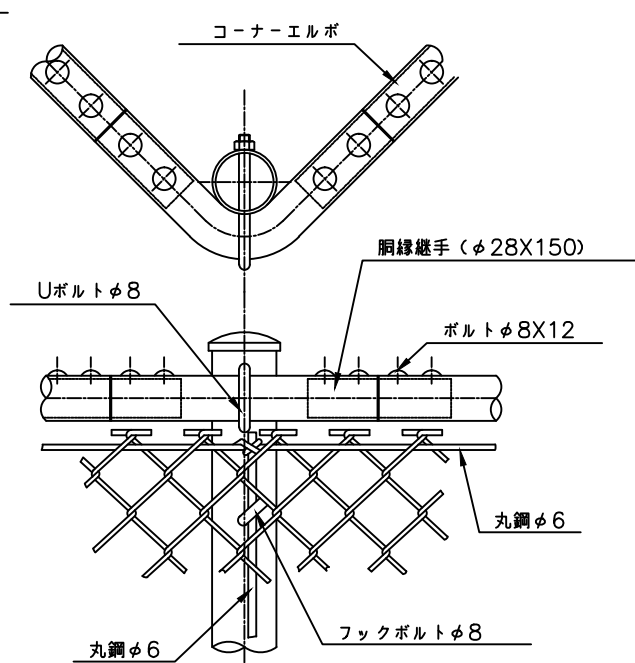

胴縁継手詳細図

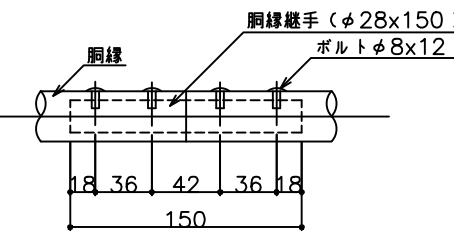

骨線取付詳細図


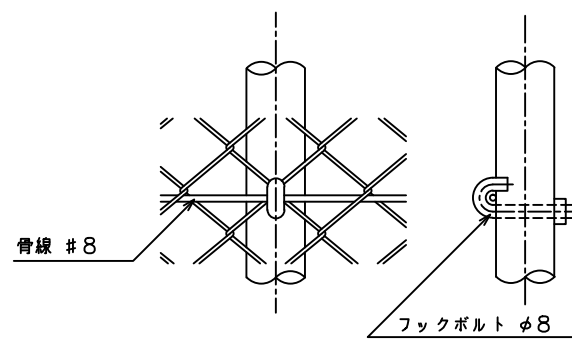


種 別	柵 工
図 面 名	フェンス (A) [参考図] (D) [参考図] (B) [参考図] (E) [参考図] (C) [参考図] (F) [参考図]
大 阪 市 建 設 局	

フェンス (G)

正面図

側面図

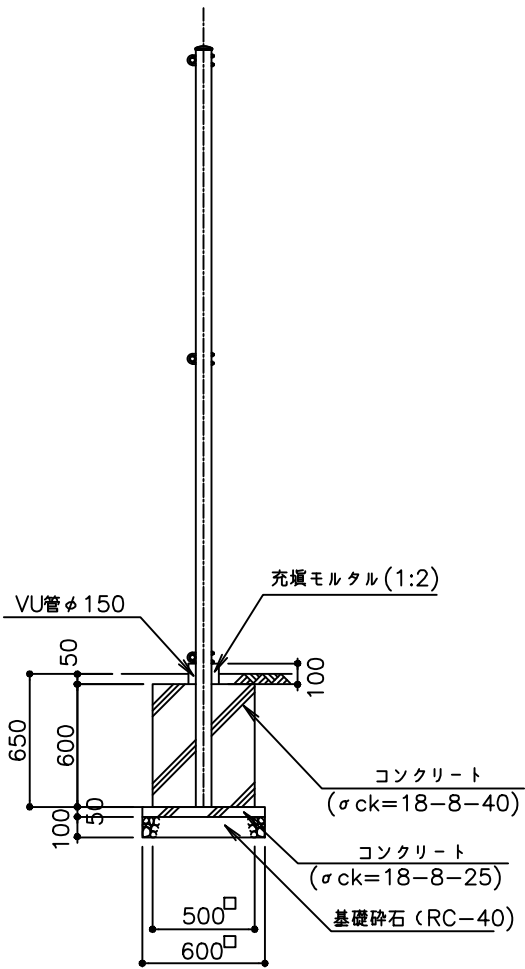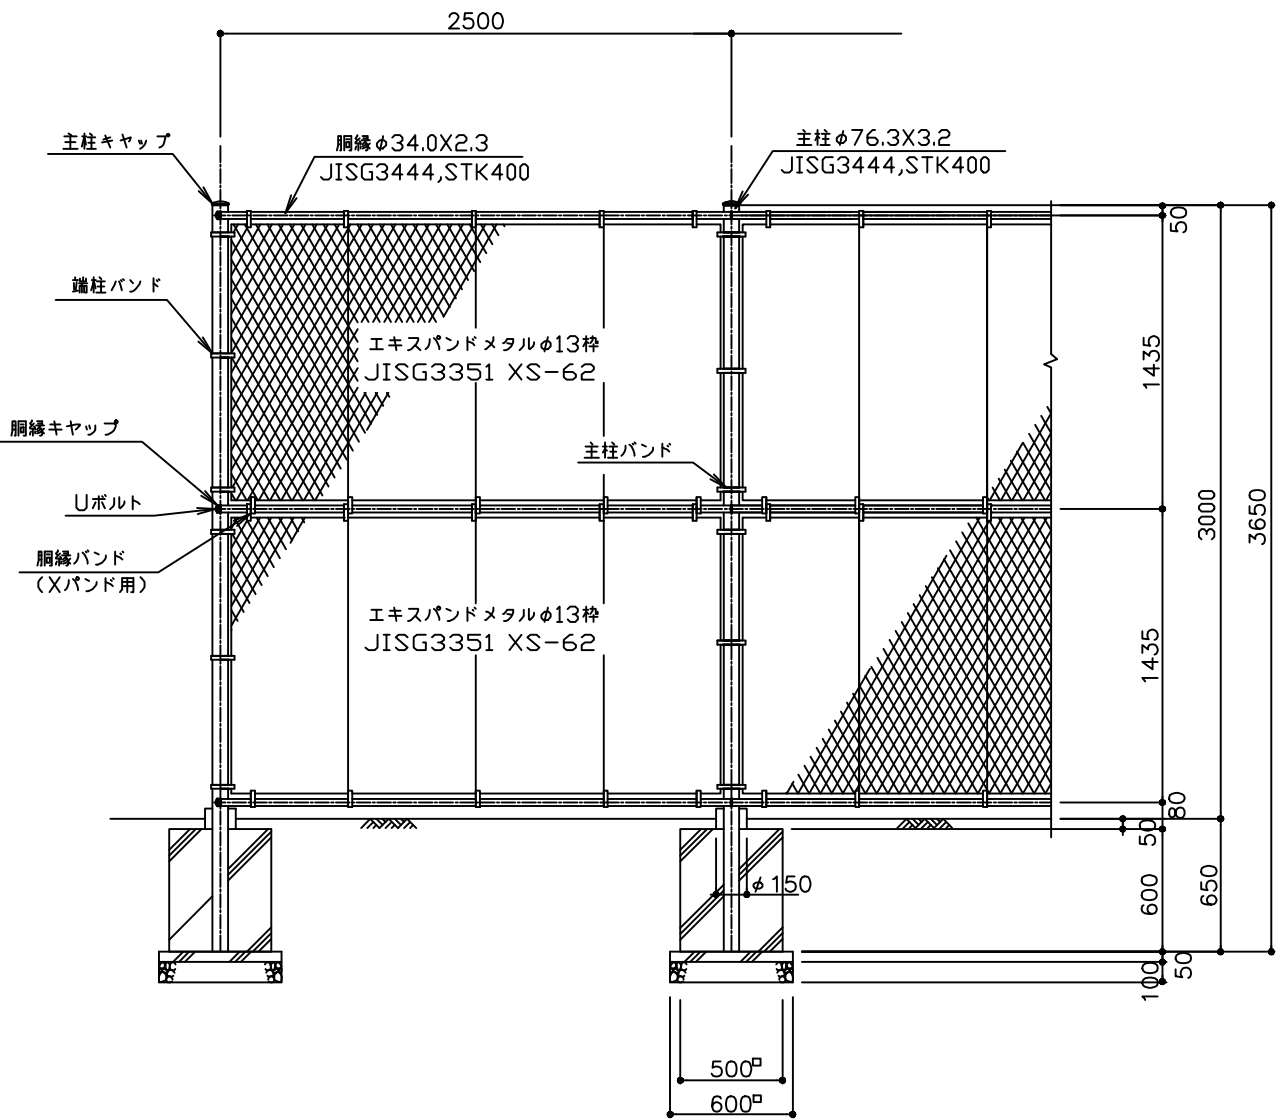

材料、亜鉛メッキ仕様

部 材 名	材 質	亜鉛メッキ
主柱鋼管	JIS G 3444,STK400	JIS H 8641,HDZ40
胴縁鋼管	JIS G 3444,STK400	JIS H 8641,HDZ40
丸 網	JIS G 3505	JIS G 3547,SWMGS-7
エキスパンドメタル	JIS G 3351,XS-62	JIS H 8641,HDZ35
その他部品	軟鋼無規格(JIS G 3101 SS330と同等以上)	JIS H 8641,HDZ A

フェンス (G) 材料表


100m当り

名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
基礎砕石	RC-40 厚10cm	m ²	14.76	
型 枠	D	m ²	49.20	
型 枠	E	m ²	4.92	
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.73	
コンクリート	σck=18-8-40	m ³	6.15	
充填モルタル	1:2	m ³	0.05	
塩ビ管	VUφ150	m	4.10	
フェンス	H=3000	m	100.00	

種 別	柵 工
図 面 名	フェンス (G) [参考図]
大 阪 市 建 設 局	

フェンス（H）


正面図

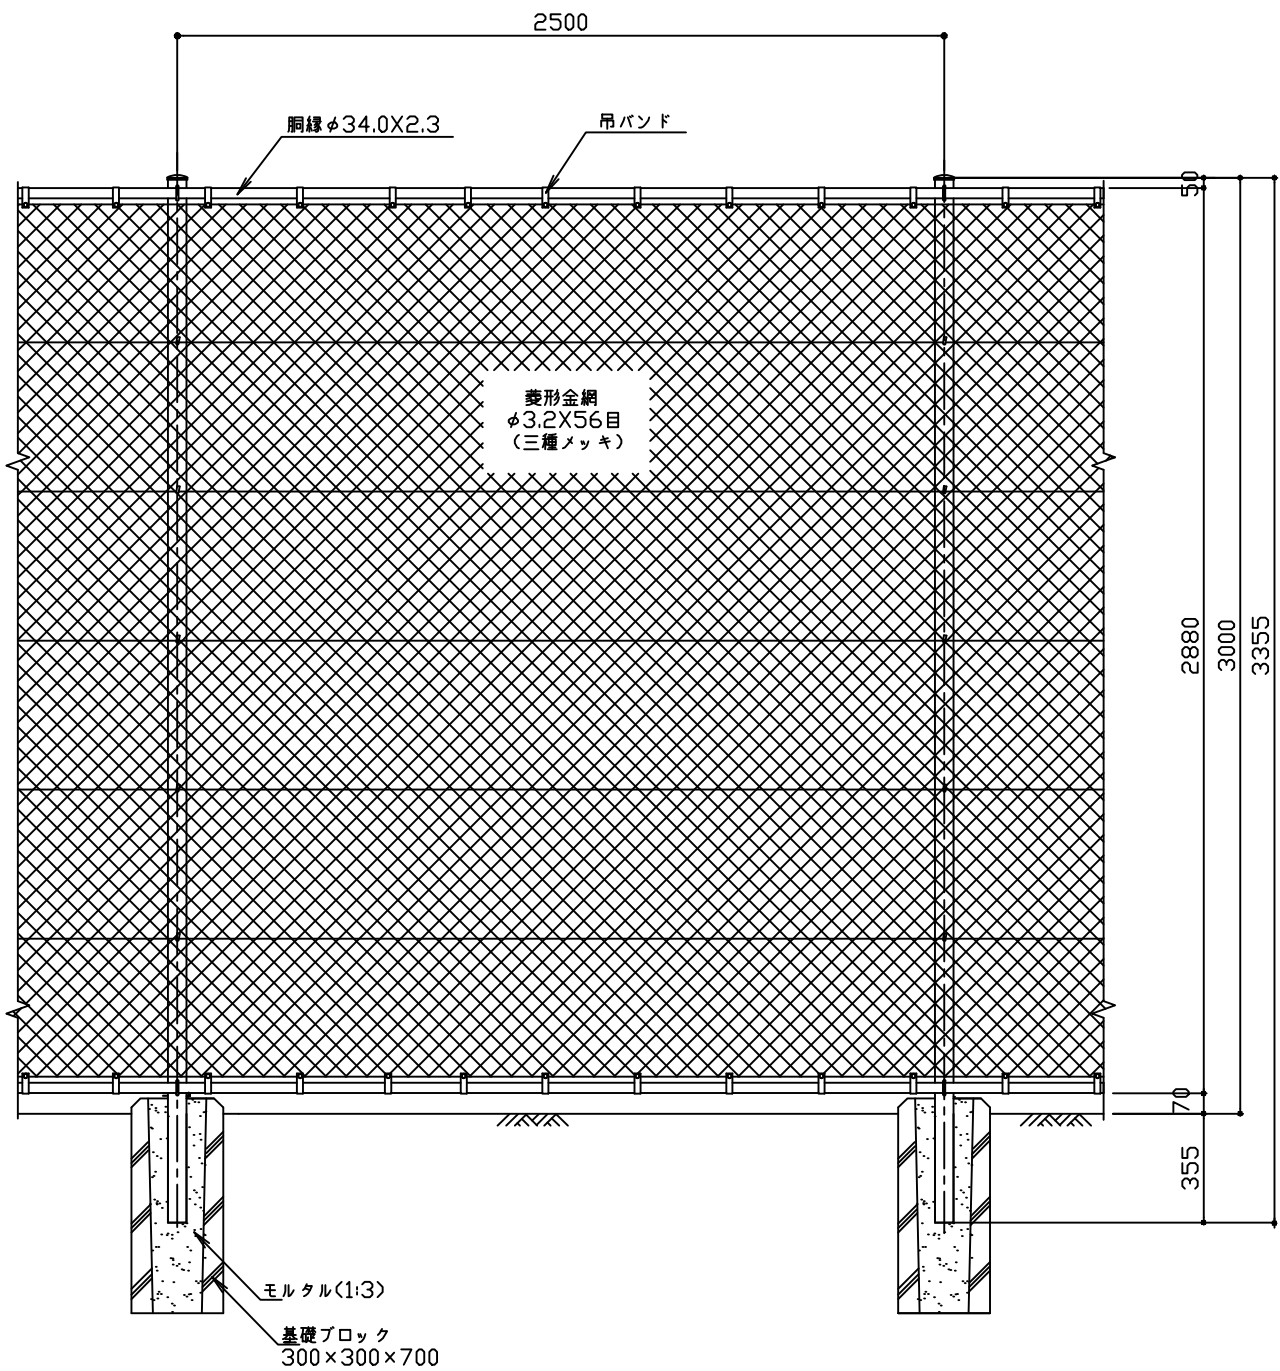


材料、亜鉛メッキ仕様

部 材 名	材 質	亜鉛メッキ
主柱鋼管	JIS G 3444,STK400	JIS H 8641,HDZ40
胴縁鋼管	JIS G 3444,STK400	JIS H 8641,HDZ40
丸 鋼	JIS G 3505	JIS G 3547,SWMGS-7
金 網	JIS G 3505	JIS G 3547,SWMGS-3
骨 線	JIS G 3505	JIS G 3547,SWMGS-3
その他部品	軟鋼無規格(JIS G 3101 SS330と同等以上)	JIS H 8641,HDZ A


側面図

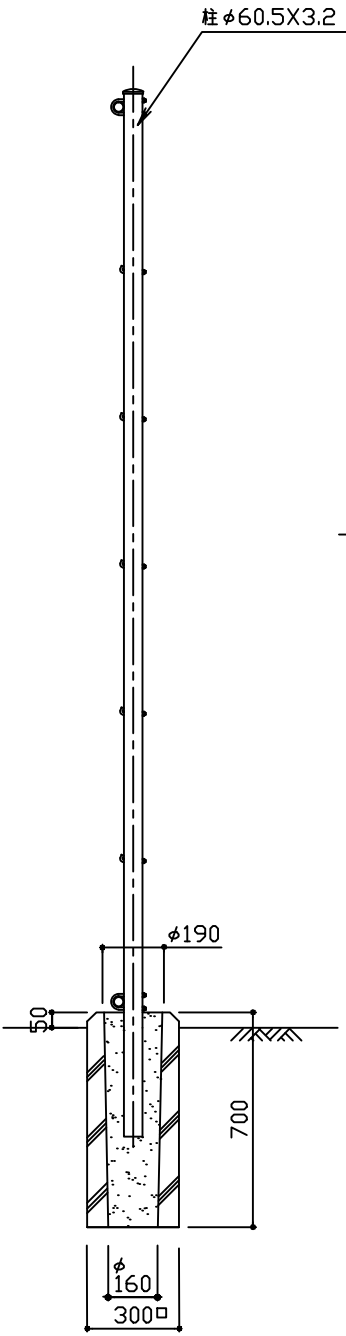


継手ピース（寸法記号28X150）

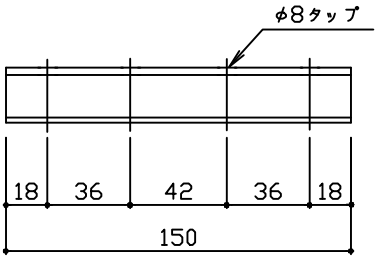


柱断面図




胴縁、鉄線取付詳細

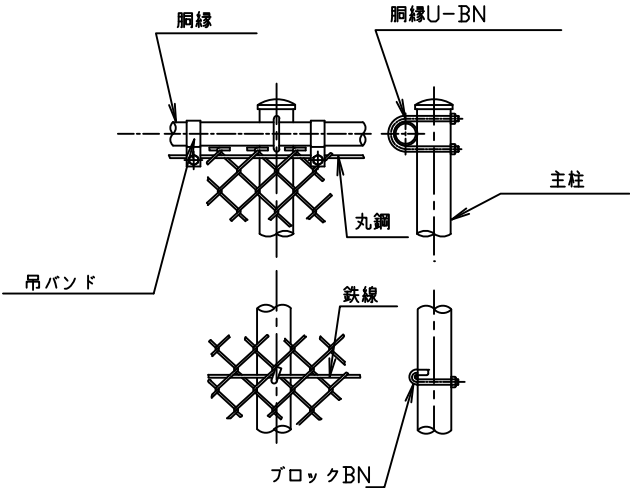


胴縁断面図



端柱取付詳細

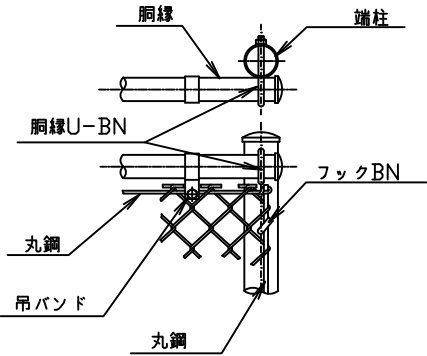

隅柱取付詳細

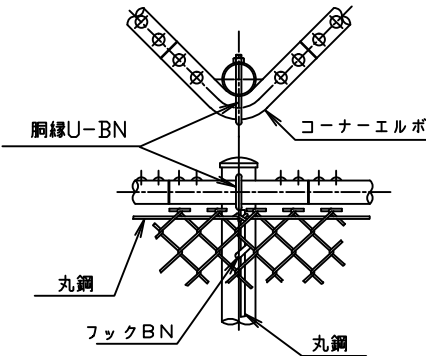


フェンス（H）材料表		100m当り		
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
基礎ブロック	CB300×300×700	個	41.00	
モルタル	1:3	m ³	0.69	
本 体	H=3000	m	100.00	

種 別	細 工
図 面 名	フェンス（H）[参考図]
大 阪 市 建 設 局	


フェンス（砂場用）

正面図


側面図

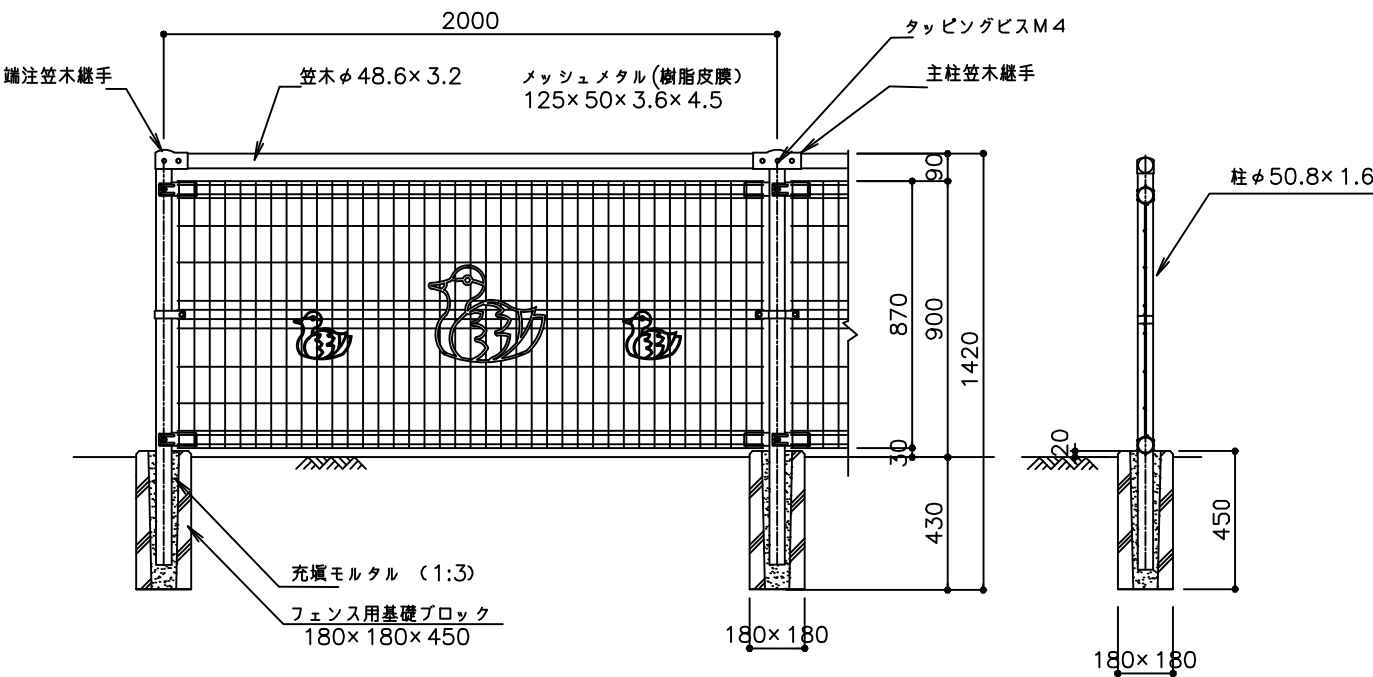


主柱断面図




飾り絵柄

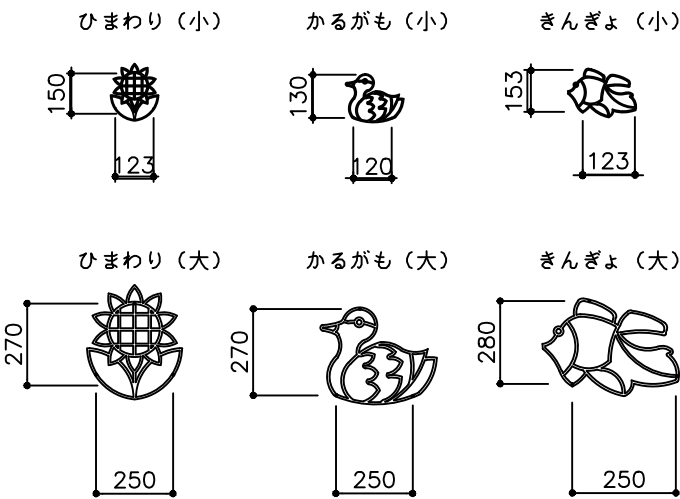


パネル断面図

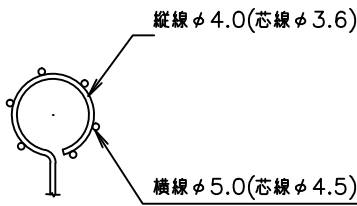

端柱継手取付詳細

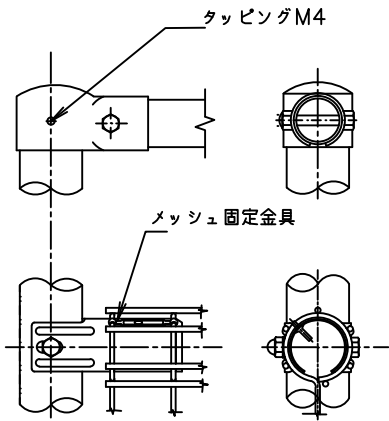


主柱継手取付詳細

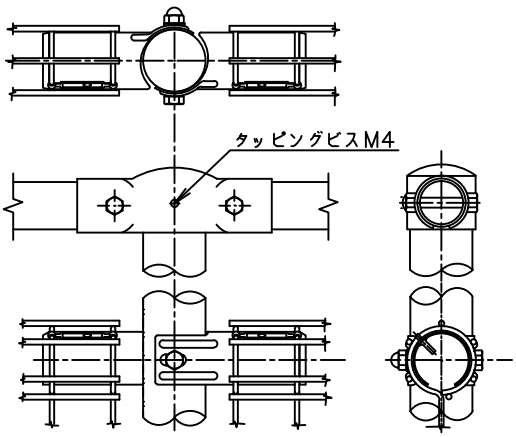


注 1.B.Nは必ず完全に締めること。
2.主柱、端柱、隅柱、端柱笠木継手は、現場にて穴あけ後タッピングビスM4にて固定。


中間バンド取付詳細



隅柱継手取付詳細

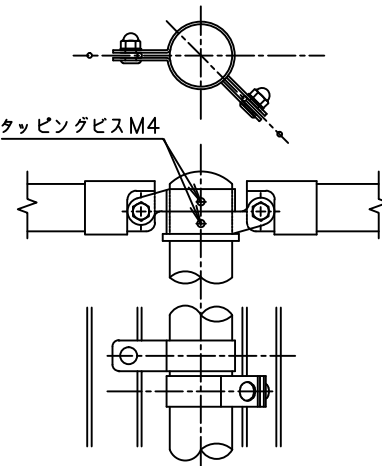

パネル詳細図

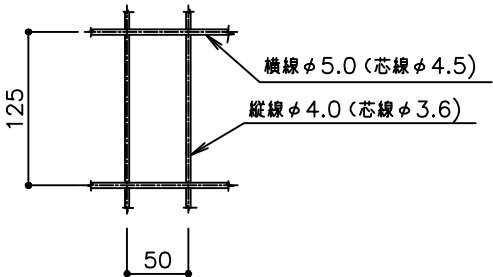


注 1.フェンス（砂場用）の割付は、本市監督職員の承諾を得た上で施工すること。
2.飾り絵柄は、フェンス2mにつき標準、大1個、小2個とする。
但し、飾り絵柄が不要なフェンス部分がある場合は、設計書指示とする。
3.飾り絵柄の種類、色、取付位置については、本市監督職員の指示によること。

フェンス（砂場用）材料表					10m当り
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考	
基礎ブロック	180S	個	5.00		
充填モルタル	1：3	m ³	0.01		
フェンス本体	メッシュフェンスH=990	m	10.00		
飾り絵柄（大）	ひまわり かるがも きんぎょ	枚	5.00		
飾り絵柄（小）	ひまわり かるがも きんぎょ	枚	10.00		


種 別	柵 工
図 面 名	フェンス（砂 場 用）〔 参 考 図 〕
大 阪 市 建 設 局	

フェンス（忍び返し付）（A），（B）


正面図

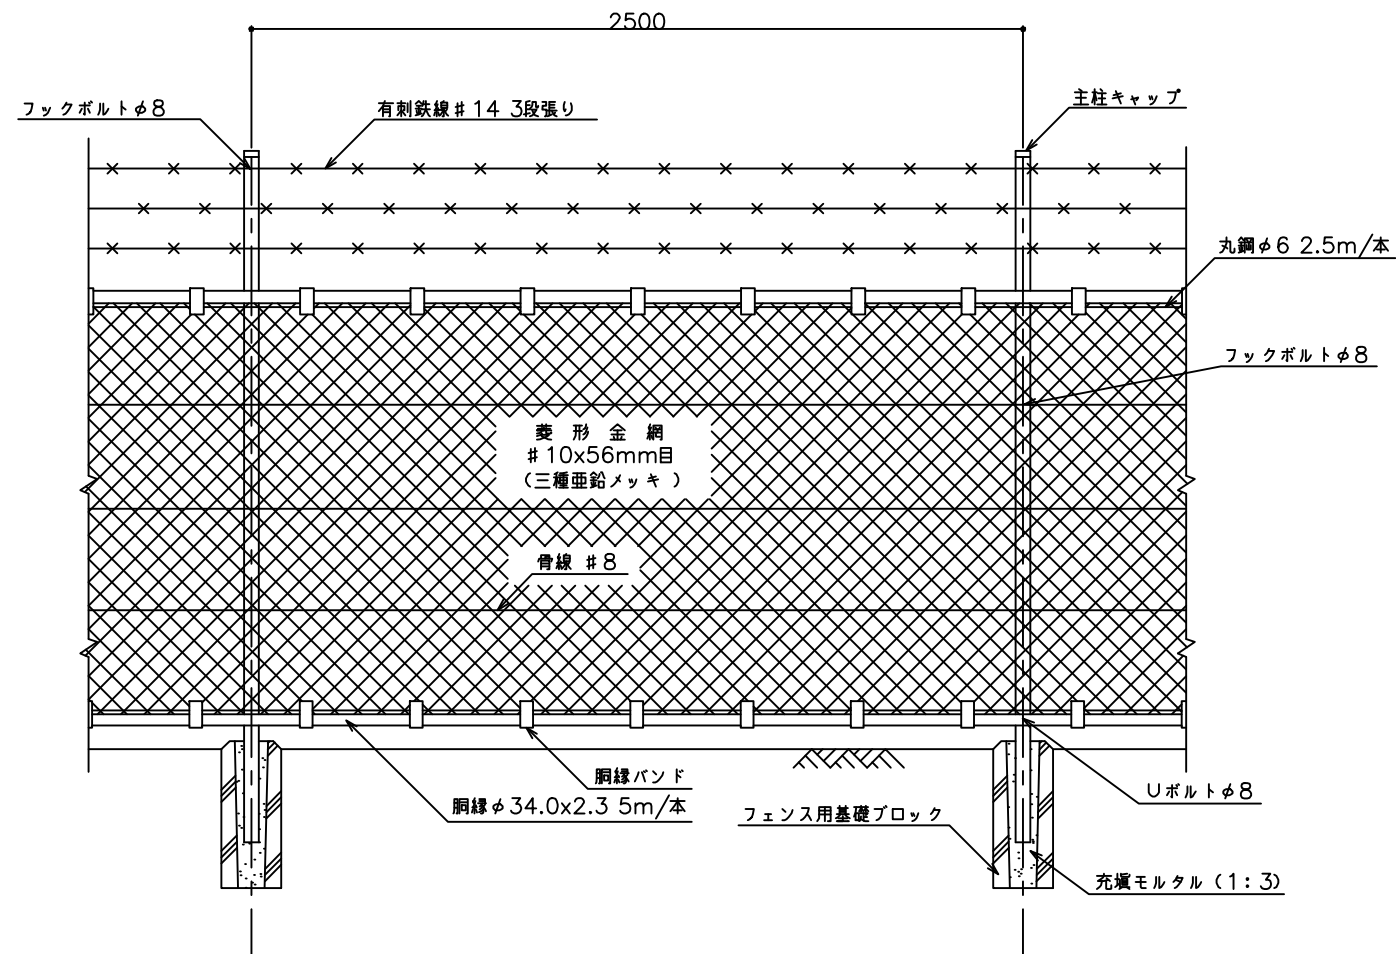


断面図

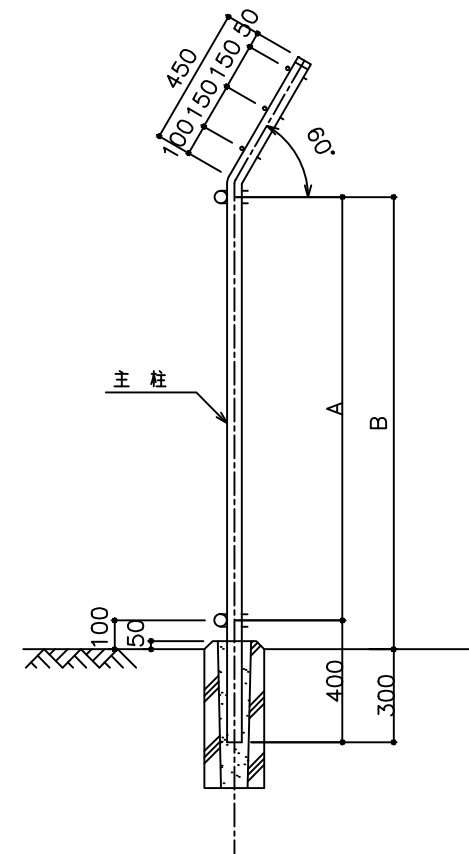


骨線取付詳細図

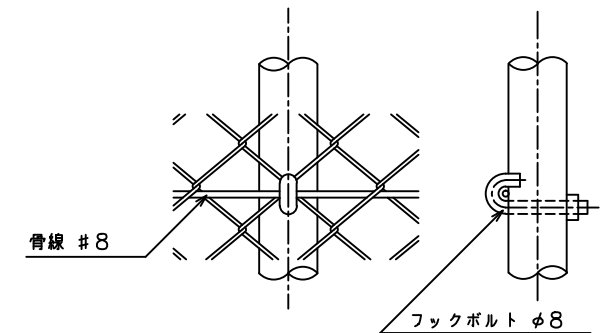


胴縁継手詳細図

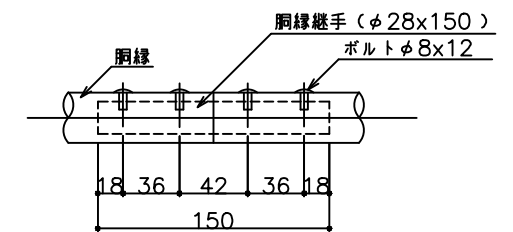


胴縁取付詳細図

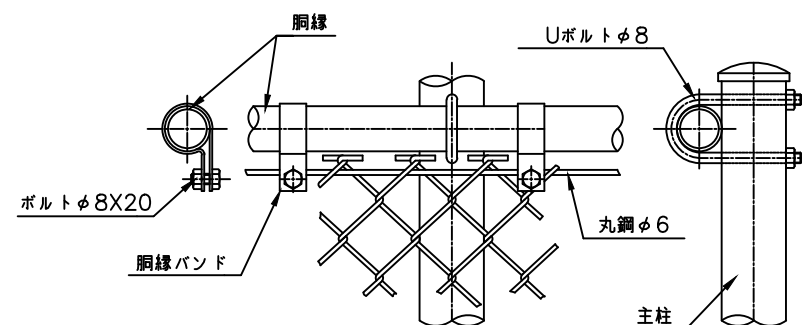

端柱取付詳細図

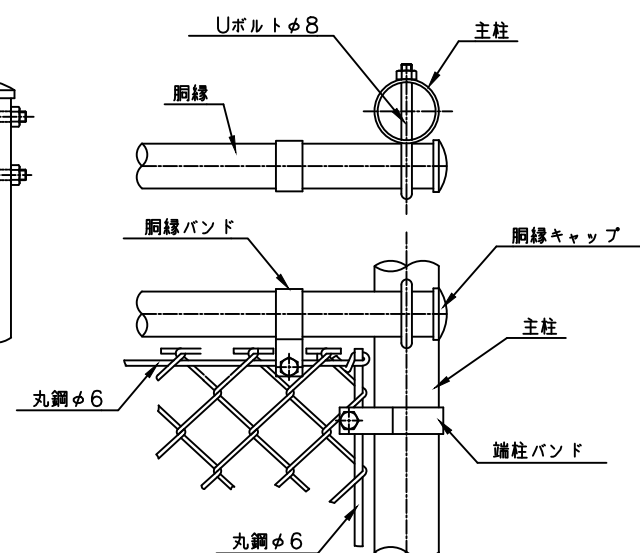

隅柱取付詳細図

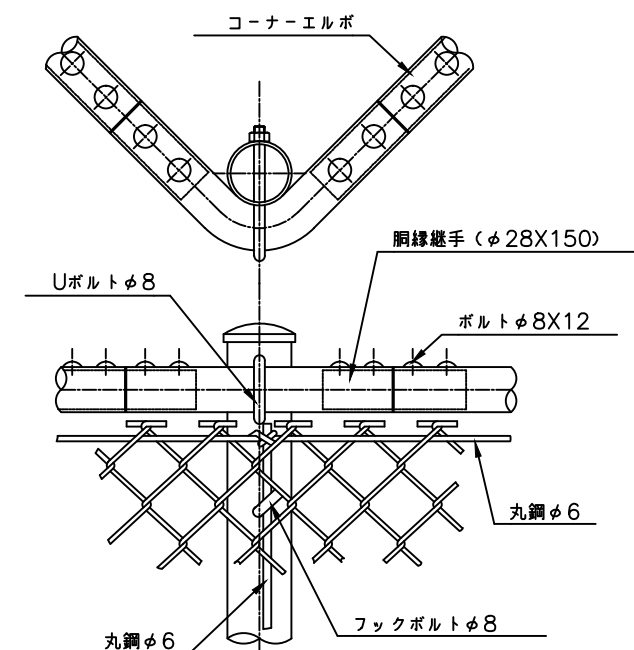

フェンス（忍び返し付）（A），（B）材料表
100m 当り

名 称	形状寸法	単位	(A)	(B)
フェンス (A)	H=1800	m	100	—
フェンス (B)	H=2000	m	—	100
基礎ブロック	D (300S)	個	41	41
充填モルタル	1:3	m ³	0.46	0.46

フェンス（忍び返し付）（A），（B）寸法表（単位mm）

名 称	A	B	主 柱	骨 線
フェンス (A) (H=1800)	1680	1780	φ48.6x12.3	3 本
フェンス (B) (H=2000)	1880	1980	φ50.8x12.3	3 本


材質・亜鉛メッキ仕様

部 材 名	材 質	亜 鉛 メ ッ キ
主柱鋼管	JIS G 3444 STK400	JIS H 8641 HDZ40
胴縁鋼管	JIS G 3444 STK400	JIS H 8641 HDZ40
丸 鋼	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-7
金 網	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-3
骨 線	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-3
その他部品	軟鋼無規格 (JIS G 3101 SS330 と同等以上)	JIS H 8641 HDZ A


種 別	細 工
図 面 名	フ ェ ン ス (忍び返し付) (A) [参 考 図] (B) [参 考 図]
大 阪 市 建 設 局	

フェンス（忍び返し付）（C）,（D）


正 面 图

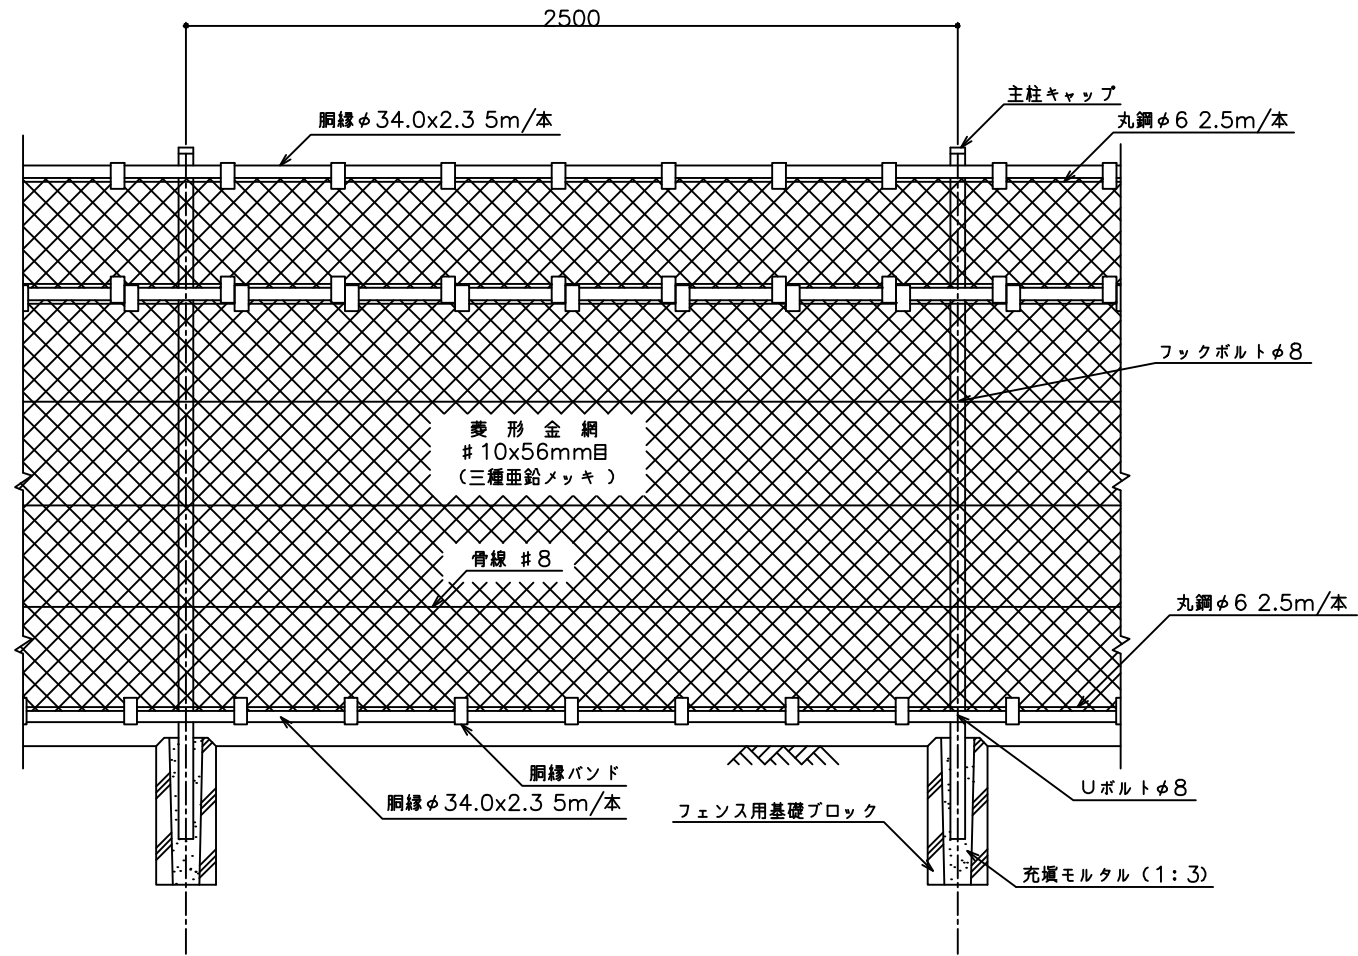


断面図

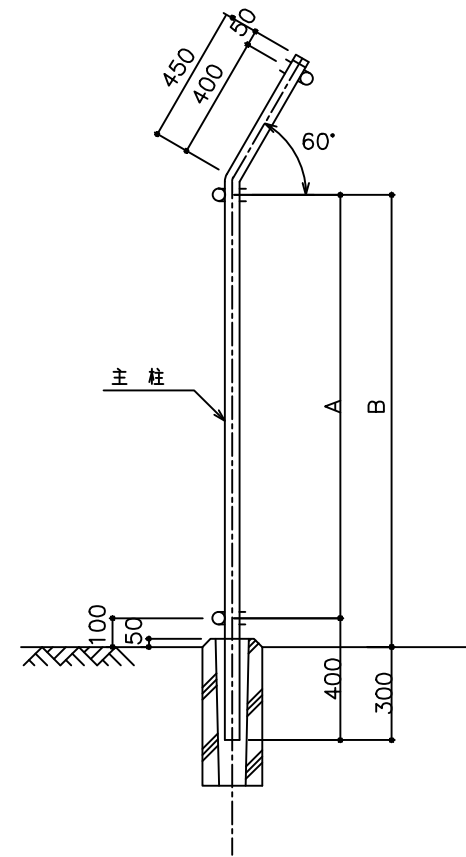


骨線取付詳細図

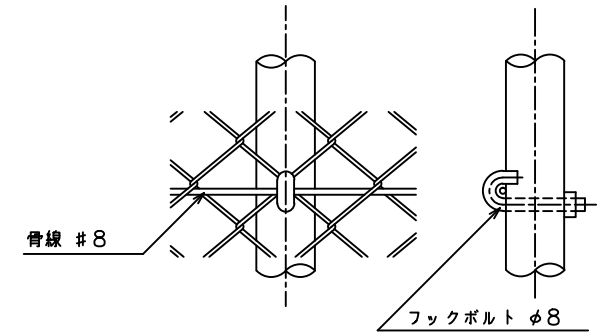


胴縁継手詳細図

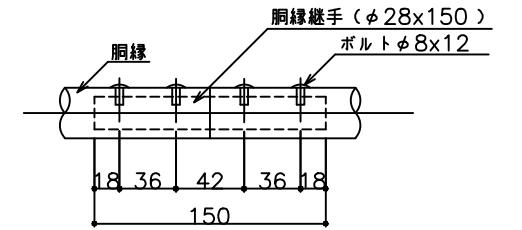


胴縁取付詳細図

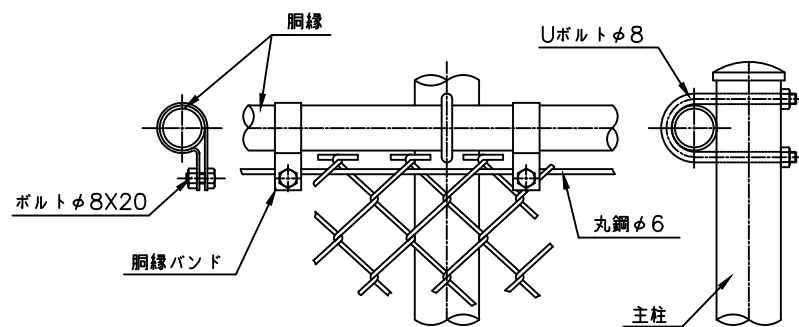

端柱取付詳細図

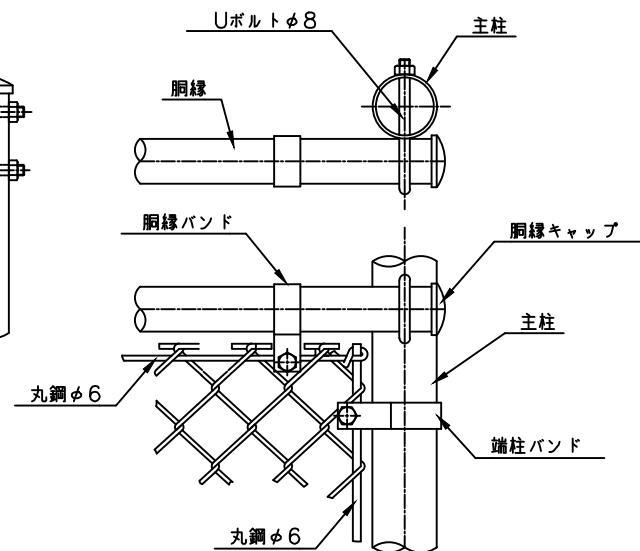

隅柱取付詳細図

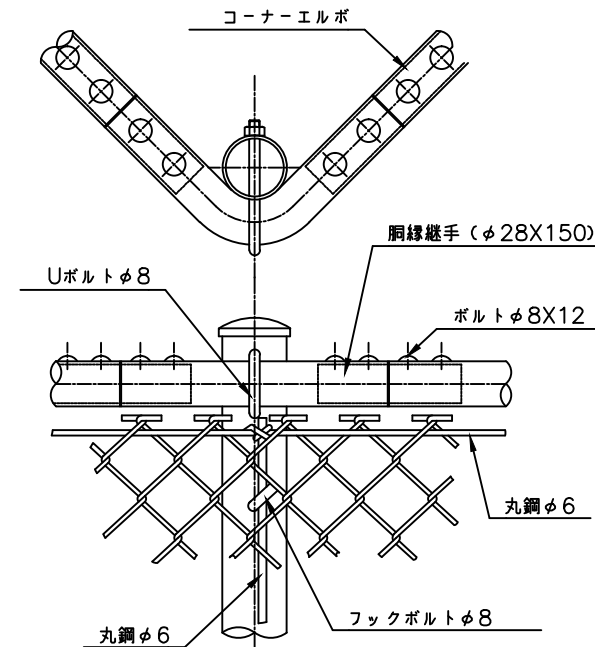

フェンス（忍び返し付）（C），（D） 材料表

		100m 当り		
名 称	形状寸法	単位	(C)	(D)
フェンス (C)	H=1800	m	100	—
フェンス (D)	H=2000	m	—	100
基礎ブロック	(E) (300S)	個	41	—
基礎ブロック	CB300×300×700	個	—	41
充填モルタル	1:3	m ³	0.59	0.69

フェンス（忍び返し付）（C）,（D）寸法表（単位mm）


名 称	A	B	主 柱	骨線
フェンス(C) (H=1800)	1680	1780	φ 60.5x12.3	3 本
フェンス(D) (H=2000)	1880	1980	φ 60.5x12.3	3 本

材質・亜鉛メッキ仕様


部 材 名	材 質	亜 鉛 メ ッ キ
主柱鋼管	JIS G 3444 STK400	JIS H 8641 HDZ40
胴縁鋼管	JIS G 3444 STK400	JIS H 8641 HDZ40
丸 鋼	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-7
金 網	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-3
骨 線	JIS G 3505	JIS G 3547 SWMGS-3
その他部品	軟鋼無規格 (JIS G 3101 SS330 と同等以上)	JIS H 8641 HDZ A

種 別	柵 工
図 面 名	フ ェ ン ス (忍び返し付) (C) [参考図] (D) [参考図]
大 阪 市 建 設 局	


外周柵改修（A-1）

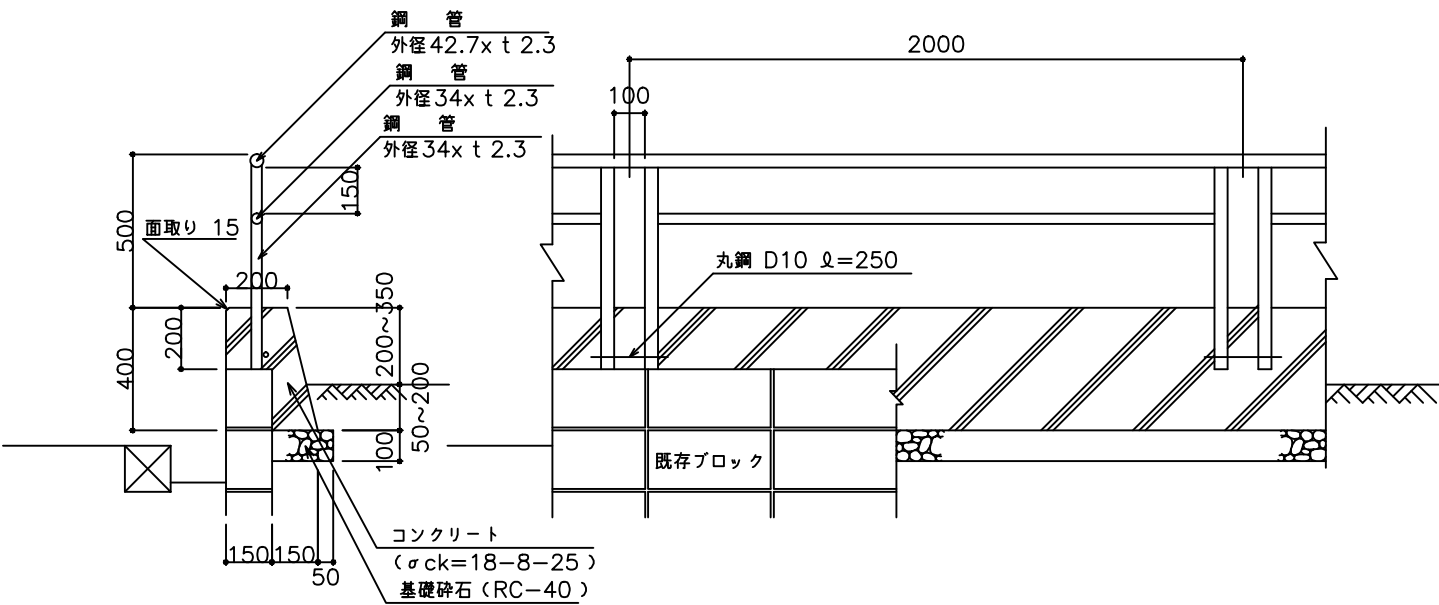

外周柵改修（A-3）

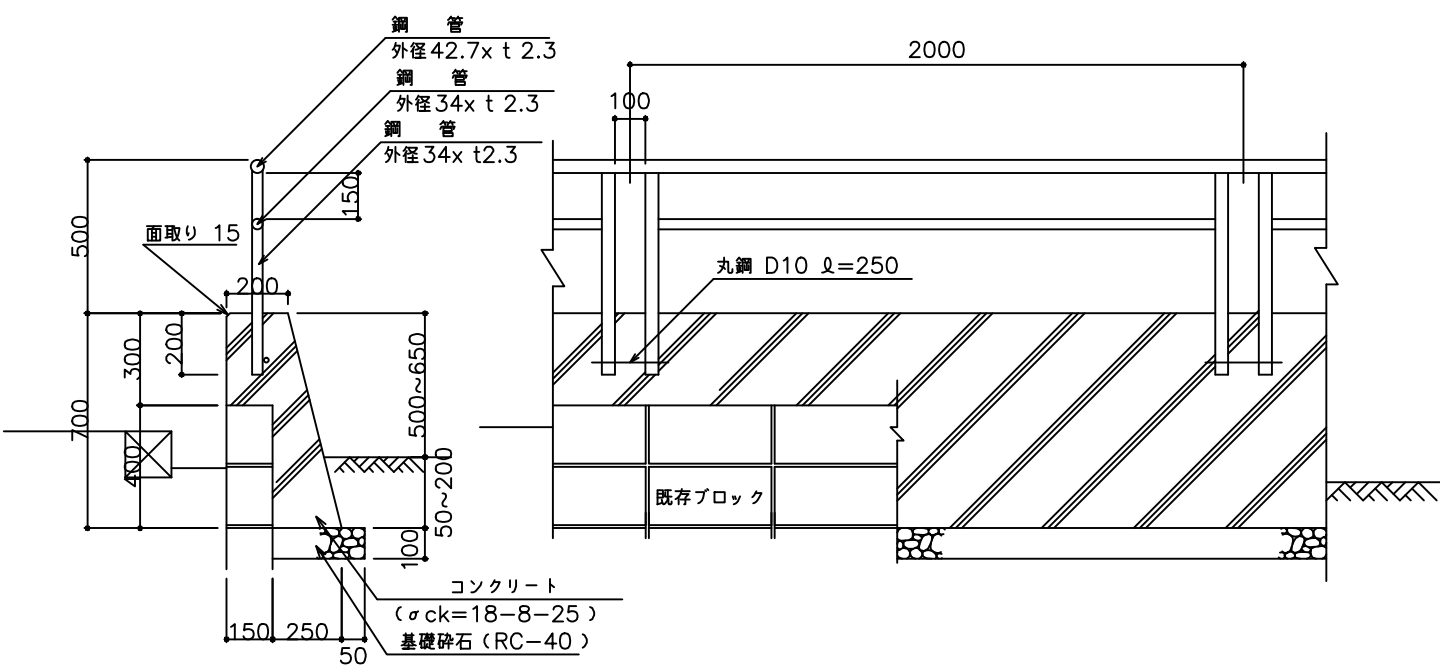

外周柵改修（A-2）

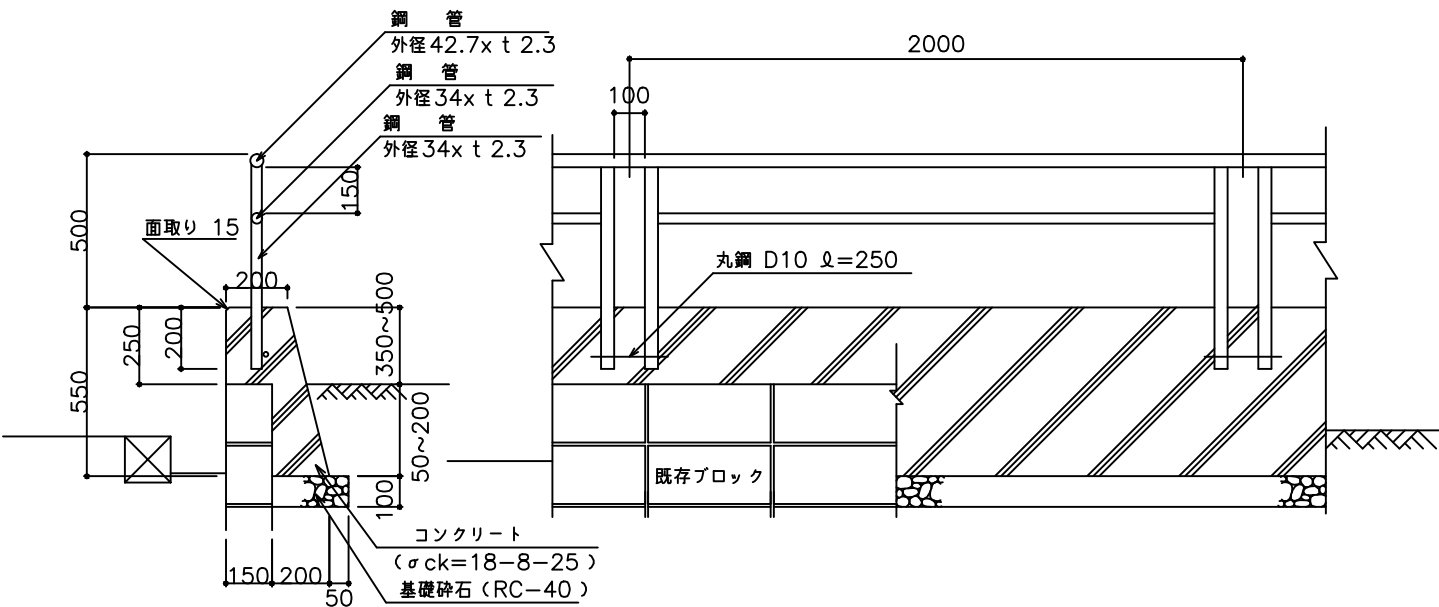


外周柵改修（A-1,2,3）材料表			10m 当り		
名 称	形 状 寸 法	単位	(A-1)	(A-2)	(A-3)
基礎碎石	RC-40 厚10cm	m ²	2.00	2.50	3.00
型 枠	D	m ²	6.12	8.20	10.28
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.70	1.06	1.50
伸縮目地	瀝 青 繊 維 質	m ²	0.07	0.10	0.15
面 木	長辺15mm	m	10.00	10.00	10.00
鋼 管	外径 42.7x2.3	kg	22.90	22.90	22.90
鋼 管	外径 34.0x2.3	kg	28.31	28.31	28.31
丸 鋼	D-10	kg	0.70	0.70	0.70
塗 装	調 合 ペ イ ン ト	m ²	2.80	2.80	2.80


注1. コンクリート壁体の伸縮目地及び鋼管の伸縮継手等は、10m 間隔を標準とする。
2. 鋼管は、合成樹脂調合ペイント塗装（鉄部・指定色）を行う。
（塗装は造園工事共通仕様書による。）

種 別	柵 工
図 面 名	外 周 柵 改 修 (A-1) (A-2) (A-3)
大 阪 市 建 設 局	


外周柵改修（B-1）

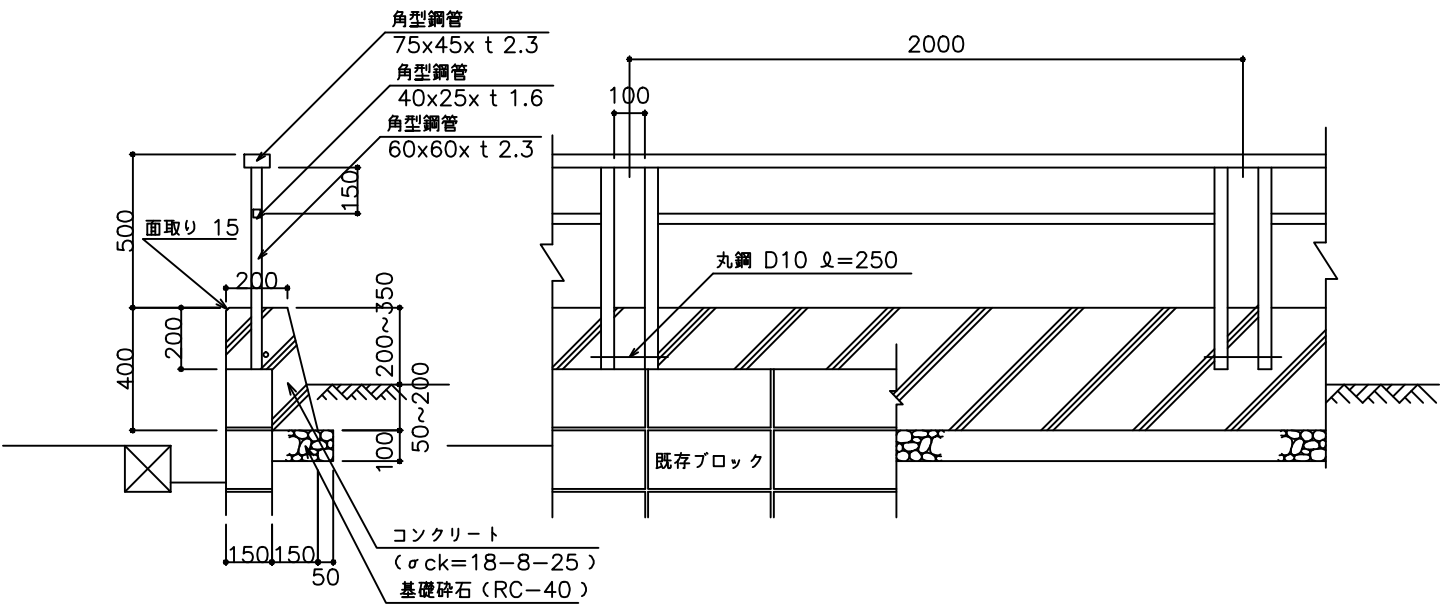

外周柵改修（B-3）

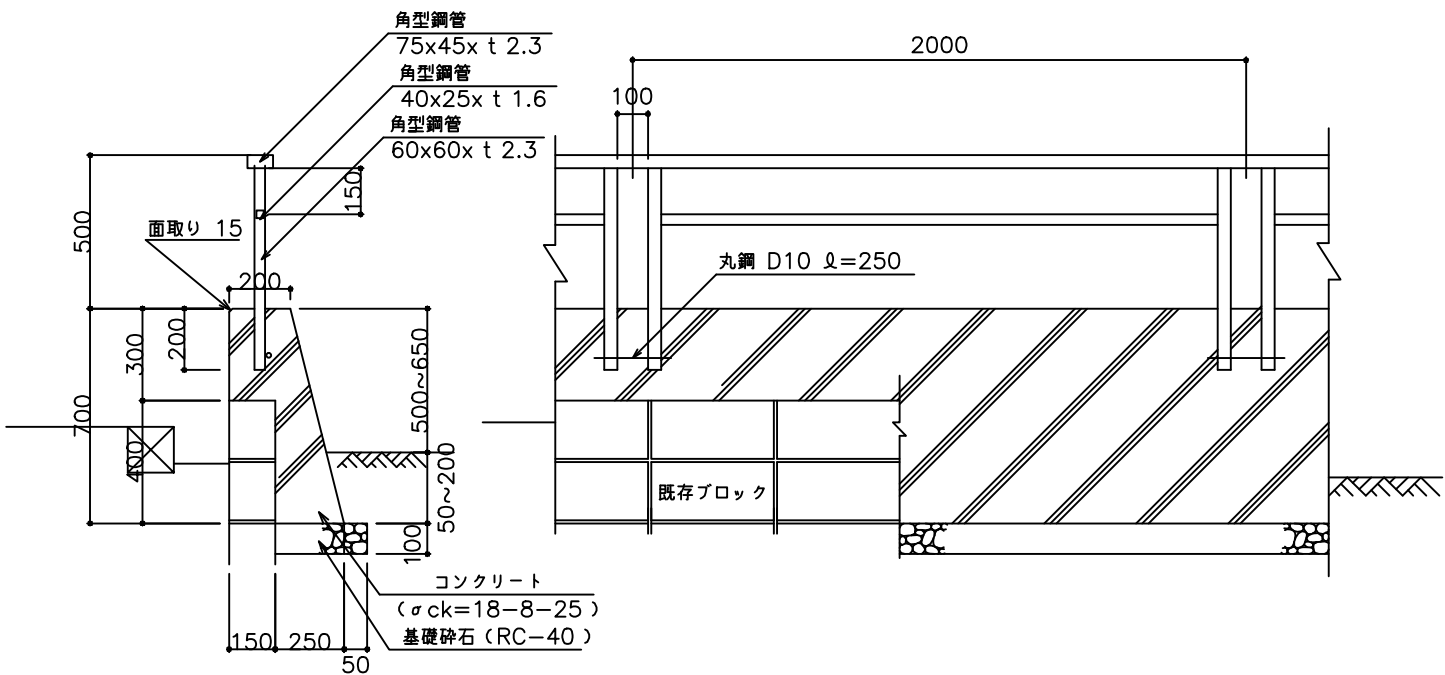

外周柵改修（B-2）

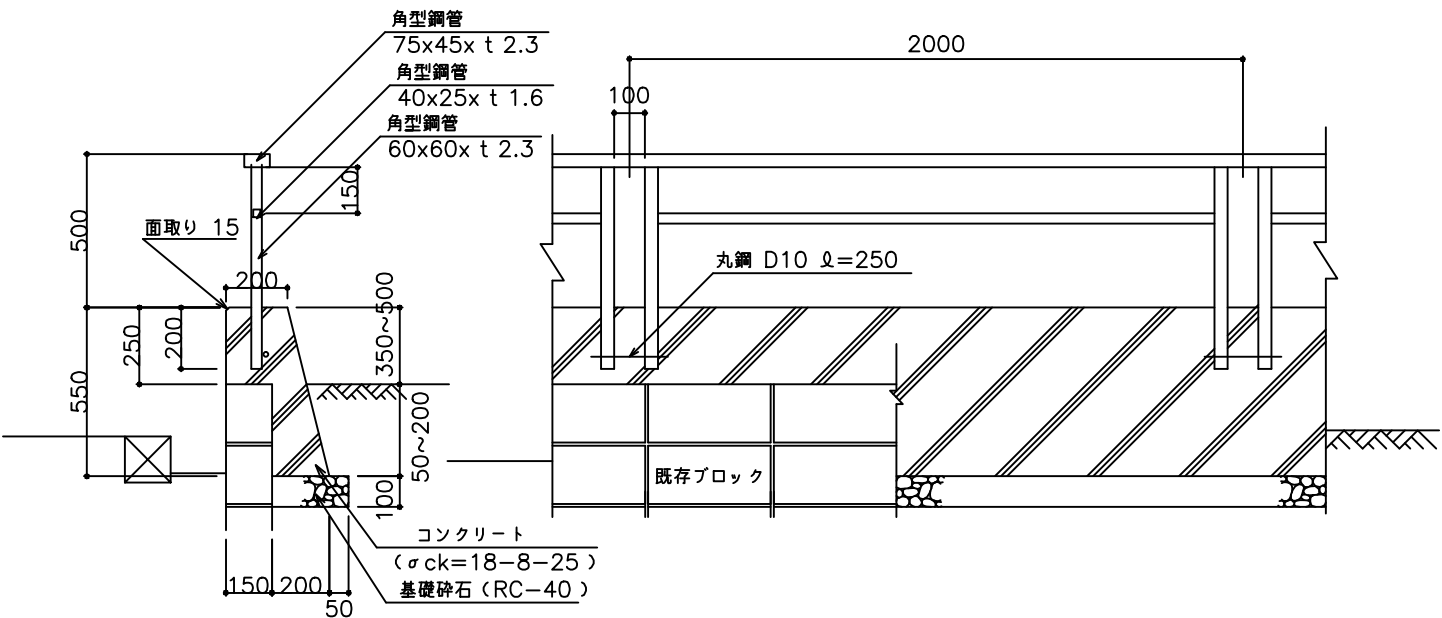


外周柵改修（B-1,2,3）材料表 10m 当り

名 称	形 状 寸 法	単 位	(B-1)	(B-2)	(B-3)
基礎碎石	RC-40 厚 10cm	m ²	2.00	2.50	3.00
型 枠	D	m ²	6.12	8.20	10.28
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.70	1.06	1.50
伸縮目地	瀝 青 繊 維 質	m ²	0.07	0.10	0.15
面 木	長辺 15mm	m	10.00	10.00	10.00
角型鋼管	75x45x t 2.3	kg	40.60	40.60	40.60
角型鋼管	40x25x t 1.6	kg	14.41	14.41	14.41
角型鋼管	60x60x t 2.3	kg	26.59	26.59	26.59
丸 鋼	D-10	kg	0.70	0.70	0.70
塗 装	調 合 ペ イ ン ト	m ²	4.64	4.64	4.64

注 1. コンクリート壁体の伸縮目地及び鋼管の伸縮継手等は、1.0m間隔を標準とする。
2. 鋼管は、合成樹脂調合ペイント塗装（鉄部・指定色）を行う。
（塗装は造園工事共通仕様書による。）

種 別	柵 工
図 面 名	外 周 柵 改 修 (B-1) (B-2) (B-3)
大 阪 市 建 設 局	

車止め(A)


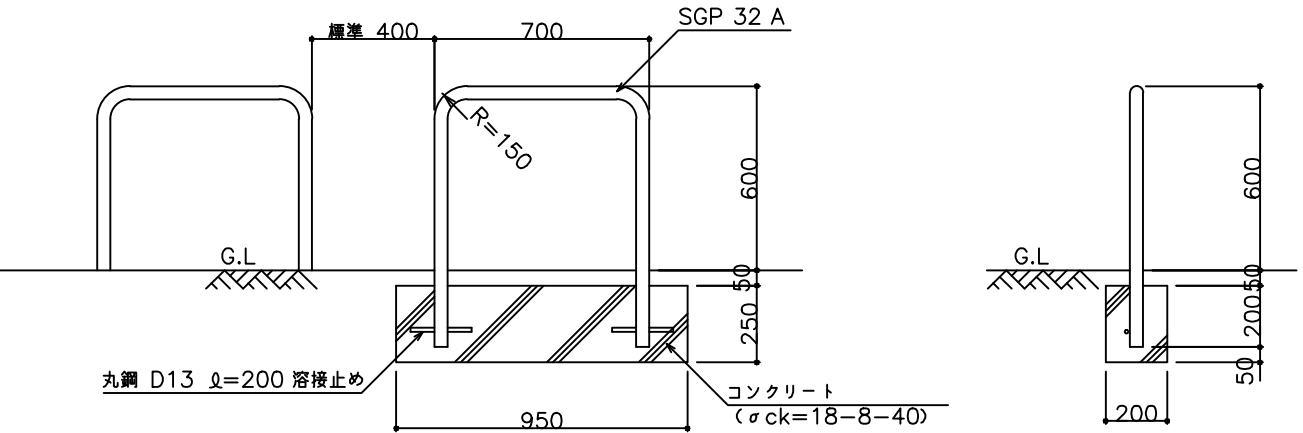


車止め(A) 材料表			10本当り	
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	
型 枠	D	m ²	5.75	
コンクリート	σck=18-8-40	m ³	0.47	
車 止 (A)	鋼管製H=600	本	10.00	
塗 装	調合ペイント	m ²	2.28	

注 1.鋼材は溶融亜鉛メッキ処理を行う。
2.鋼材の表面は合成樹脂調合ペイント塗装（亜鉛メッキ面・指定色）を行う。
（塗装は造園工事共通仕様書による。）

種 別	車 止 め 工
図 面 名	車 止 め (A)
大 阪 市 建 設 局	

車止め(B-1)

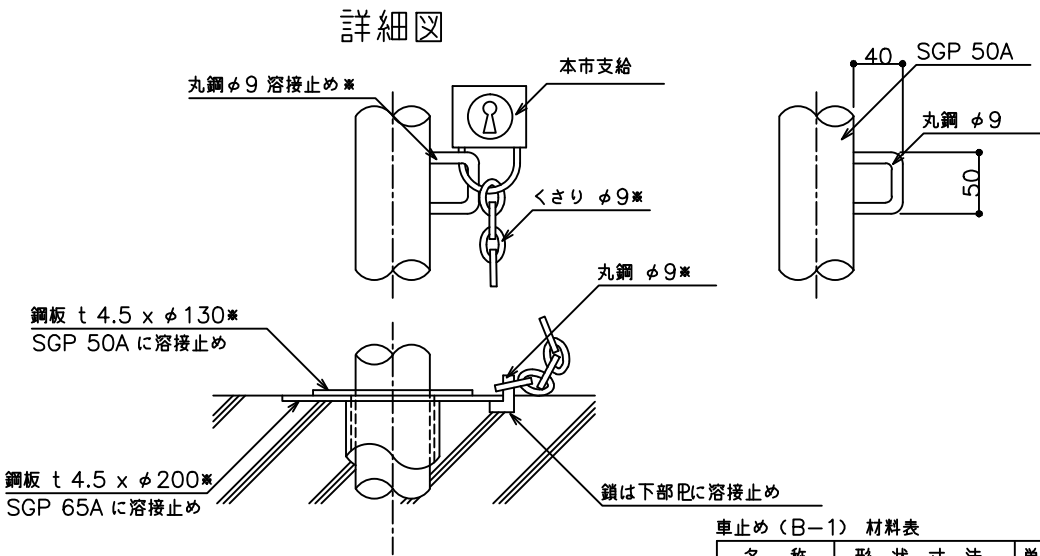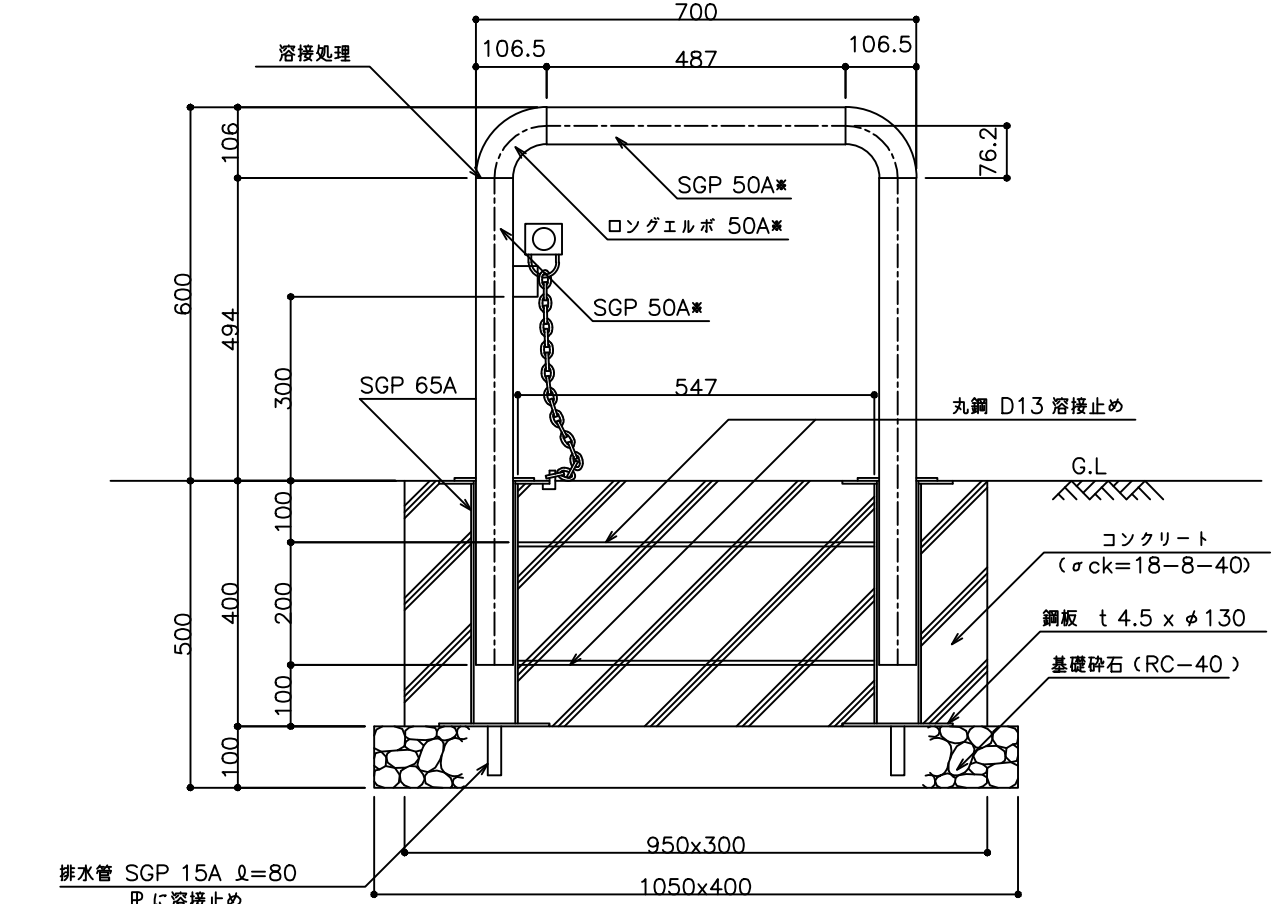


車止め(B-1) 材料表			10本当り	
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
基礎砕石	RC-40 厚10cm	m ²	4.20	
型 枠	D	m ²	10.00	
コンクリート	σck=18-8-40	m ³	1.14	
車 止 B	鋼管製H=600	本	10.00	
塗 装	調合ペイント	m ²	3.54	


注 1.鋼材は溶融亜鉛メッキ処理を行う。
2.鋼材の*部分は合成樹脂調合ペイント塗装（亜鉛メッキ面・指定色）を行う。
（塗装は造園工事共通仕様書による。）

種 別	車 止 め 工
図 面 名	車 止 め (B-1)
大 阪 市 建 設 局	

車止め (B-2)

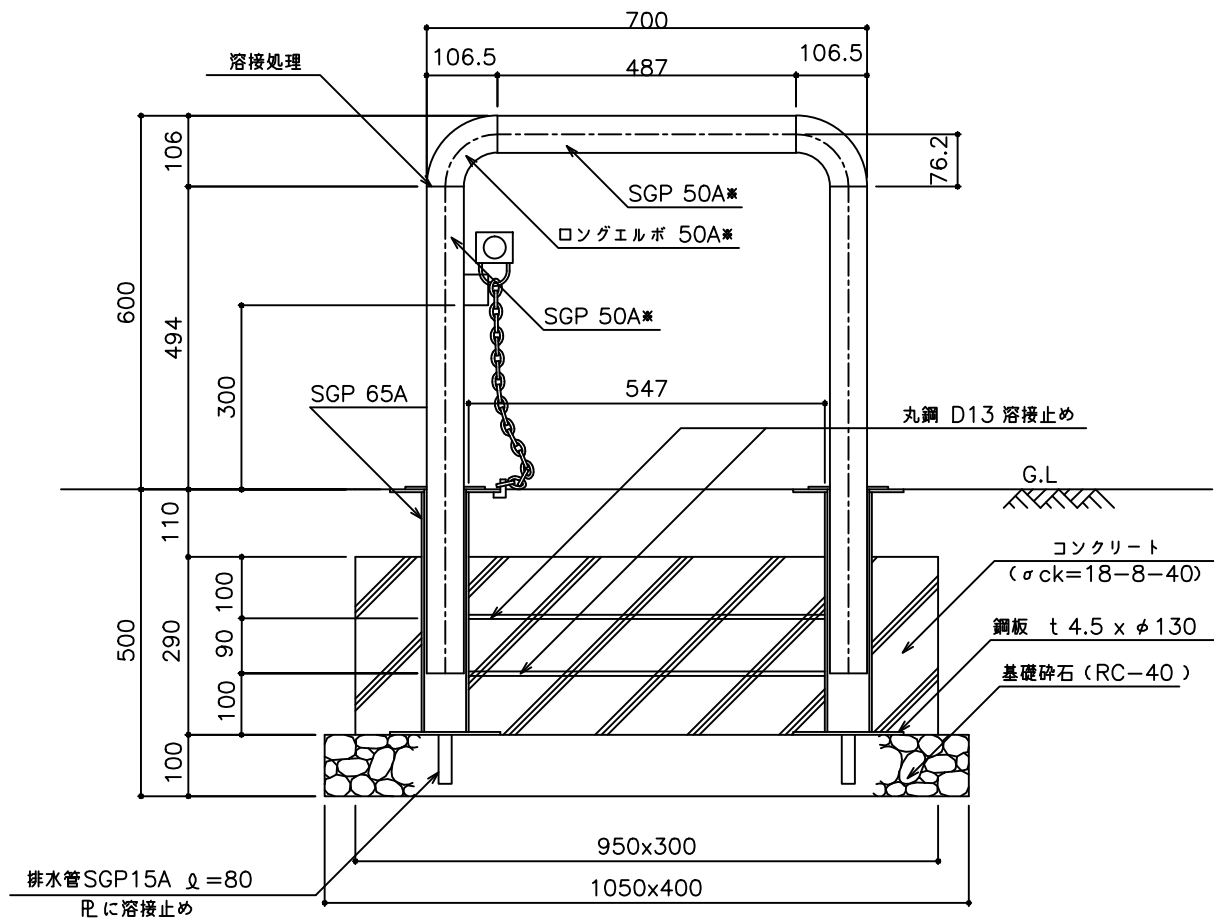

詳細図

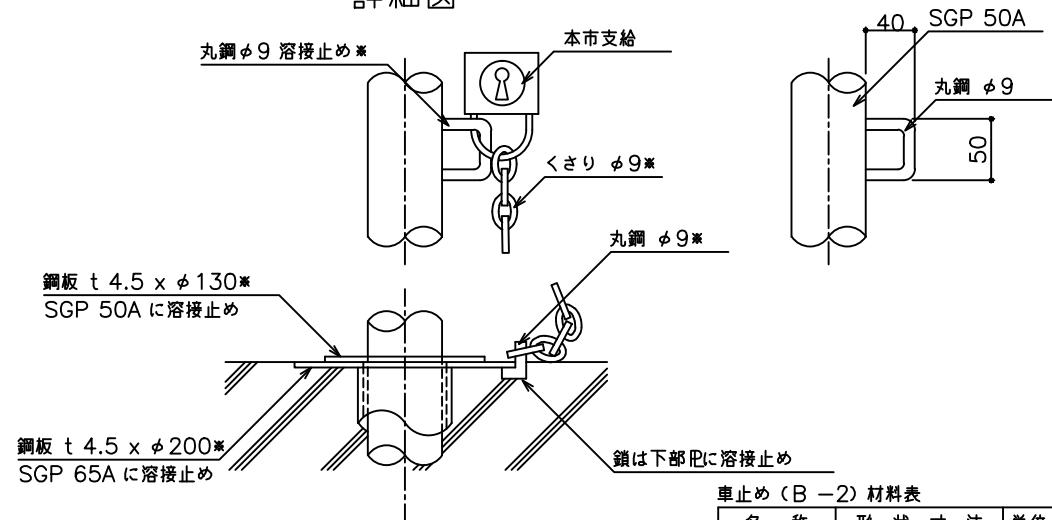

車止め (B - 2) 材料表

10本当り


名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
基礎碎石	RC-40厚10cm	m ²	4.20	
型 枠	D	m ²	7.25	
コンクリート	σck=18-8-40	m ³	0.82	
車 止 B	鋼管製H=600	本	10.00	
塗 装	配合ペイント	m ²	3.54	

注 1.鋼材は溶融亜鉛メッキ処理を行う。
2.鋼材の※部分は合成樹脂調合ペイント塗装（亜鉛メッキ面・指定色）を行う。
（塗装は造園工事共通仕様書による。）


種 別	車 止 め 工
図 面 名	車 止 め (B-2)

大 阪 市 建 設 局


車止め (F)

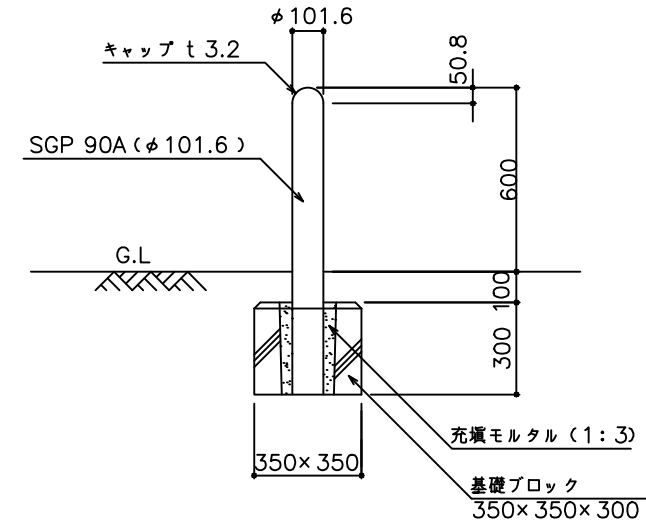

車止め (G)

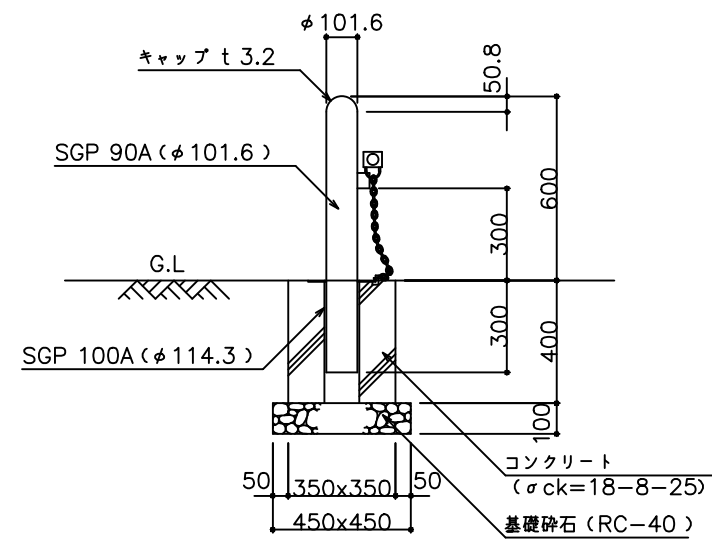

詳細図

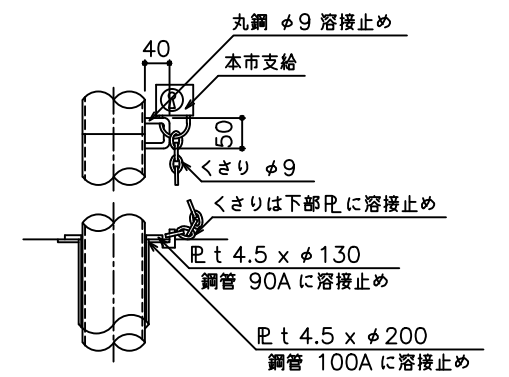

車止め (F)、(G) 材料表


10本当り

名 称	形 状 寸 法	単位	(F)	(G)	備 考
基礎砕石	RC-40厚10cm	m ²	—	2.02	
型 枠	D	m ²	—	5.60	
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	—	0.49	
基礎ブロック	350×350×300	個	10.00	—	
充填モルタル	1:3	m ³	0.07	—	
車 止 (F)	SGP H=600	本	10.00	—	
車 止 (G)	SGP H=600	本	—	10.00	
塗 装	調査ペイント	m ²	1.91	2.00	

注 1.鋼材は熔融亜鉛メッキ処理を行う。
2.鋼材表面は合成樹脂調合ペイント塗装（亜鉛メッキ面・指定色）を行う。
（塗装は造園工事共通仕様書による。）

種 別	車 止 め 工
図 面 名	車 止 め (F) (G)
大 阪 市 建 設 局	


車止め(Ⅰ)

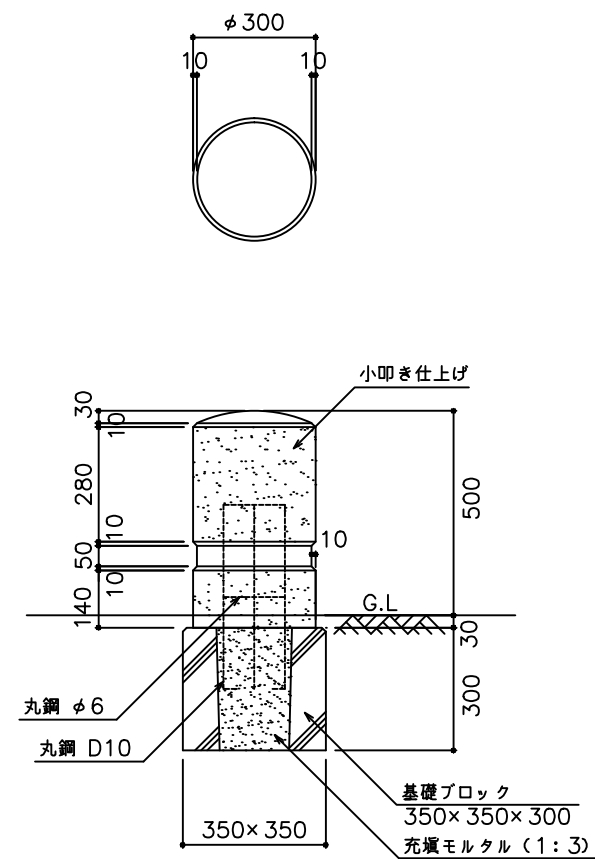


車止め(Ⅰ) 材料表 10本当り			
名 称	形 状 寸 法	単 位	(Ⅰ)
基礎ブロック	350×350×300	個	10.00
充填モルタル	1:3	m ³	0.07
車止(Ⅰ)	コンクリート製 H=530	本	10.00

種 別	車止め工
図 面 名	車止め(Ⅰ) [参考図]
大 阪 市 建 設 局	


車止め(J1-K2)

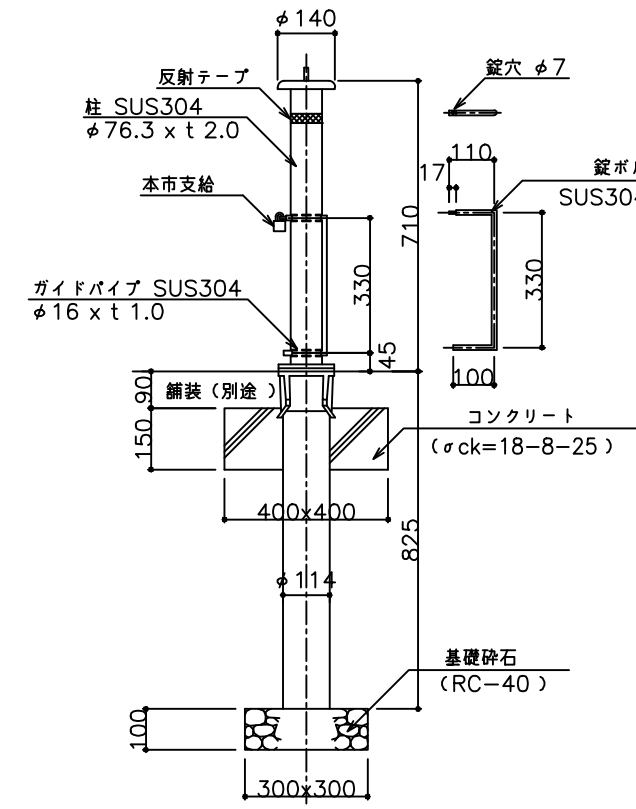

車止め(J2-K2)

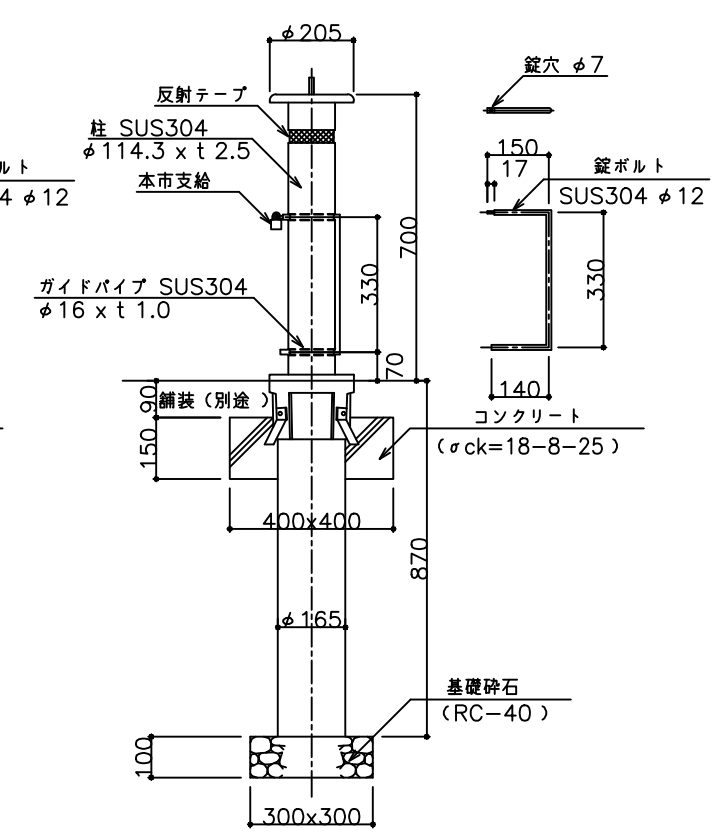

車止め(J3-K2)

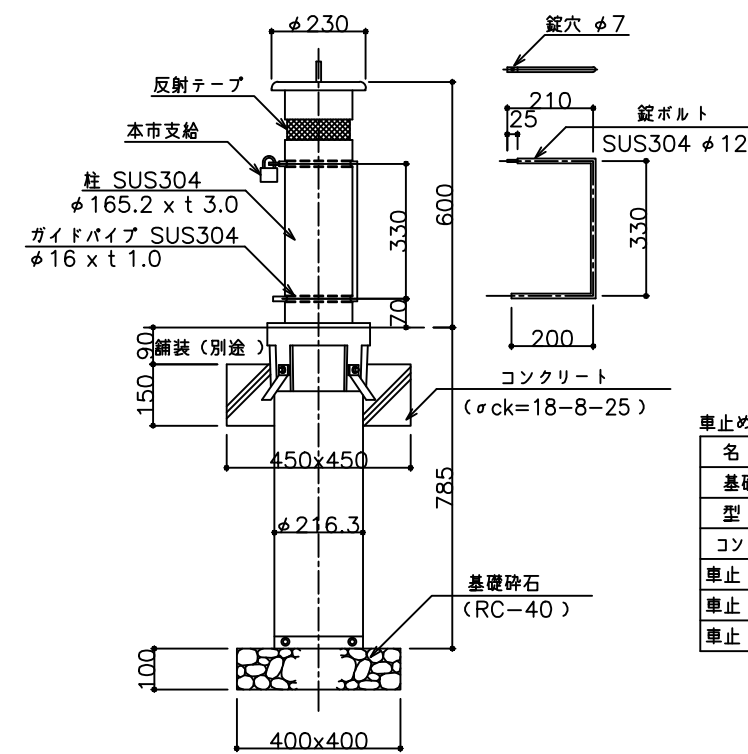


車止め(J1,J2,J3) 材料表 10本当り					
名 称	形 状 寸 法	単 位	(J1)	(J2)	(J3)
基礎碎石	RC-40厚10cm	m ²	0.90	0.90	1.60
型 枠	D	m ²	2.40	2.40	2.70
コンクリート	σck=18-8-25	m ³	0.24	0.24	0.30
車止(J1-K2)	ステンレス製 H=710	本	10.00	—	—
車止(J2-K2)	ステンレス製 H=700	本	—	10.00	—
車止(J3-K2)	ステンレス製 H=600	本	—	—	10.00


種 別	車止め工
図 面 名	車止め(J1-K2) (J2-K2) (J3-K2)
大 阪 市 建 設 局	

園 名 板（門標台）

正 面 図

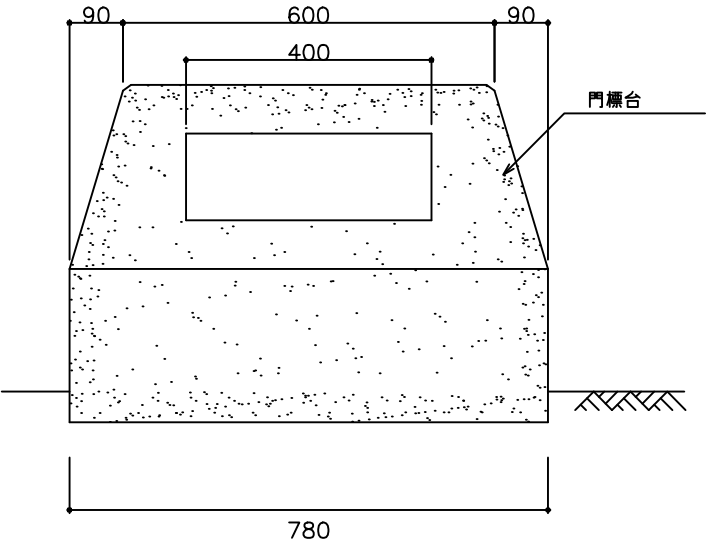

側 面 図

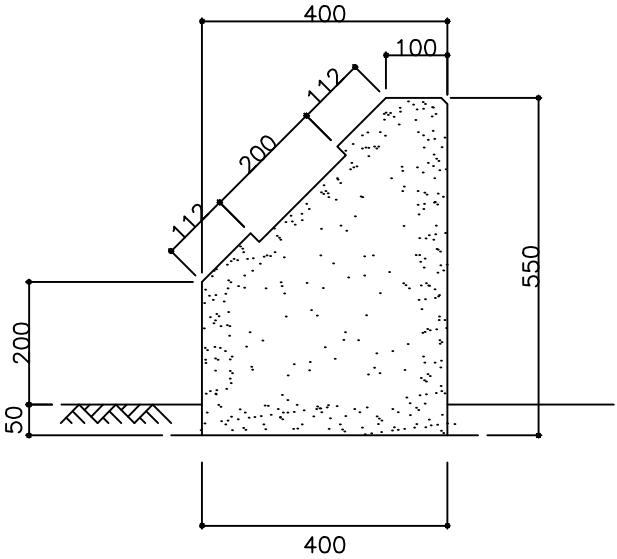

園名板（門標台） 材料表		10基 当り	
名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量
門 標 台		基	10.00

- 注 1. 表面は巖石（花崗岩白色系）ピシャン仕上げ（厚20mm）とする。
2. 隅角は面取り（5mm）を行う。
3. 図面寸法は仕上り寸法を示す。

種 別	園 名 板 工
図 面 名	園 名 板（門 標 台）
大 阪 市 建 設 局	

種 別	
図 面 名	
大 阪 市 建 設 局	