

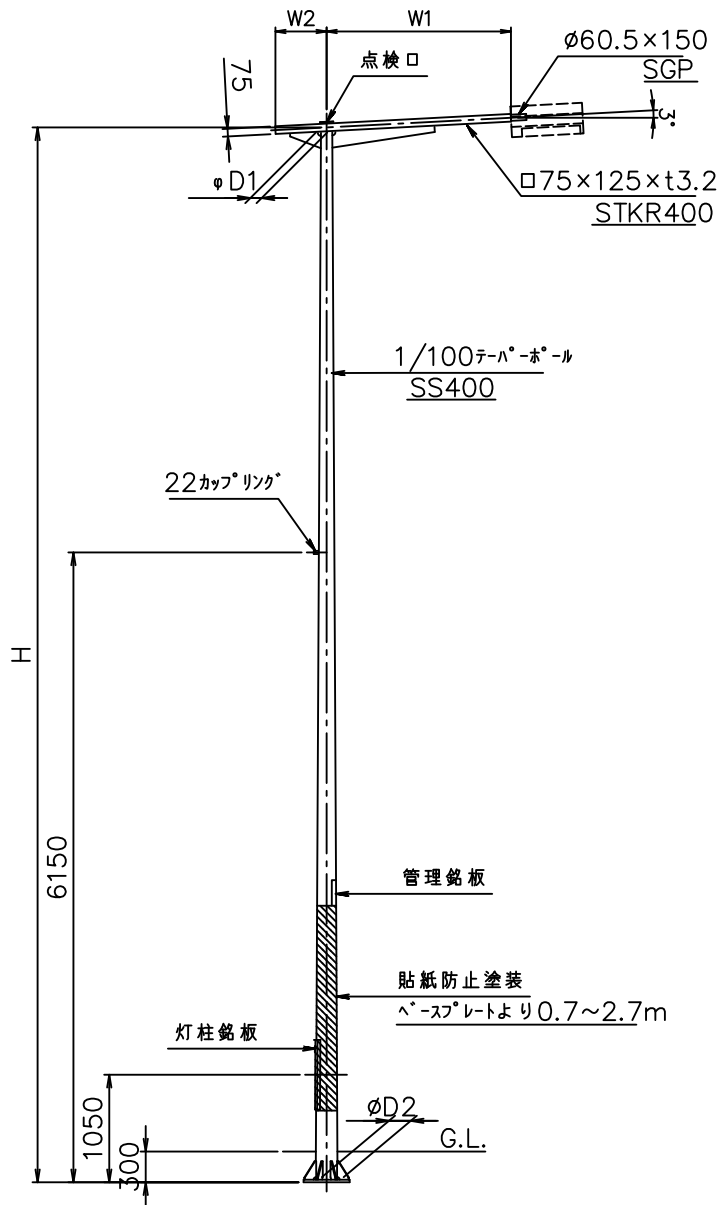


照明器具取付部詳細

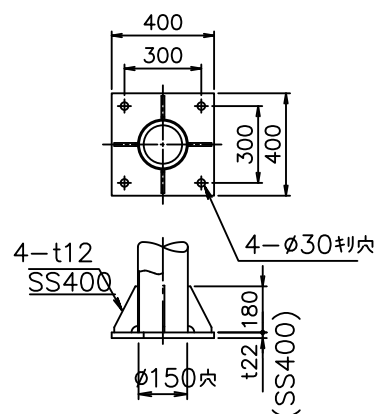

柱脚部詳細 8M用

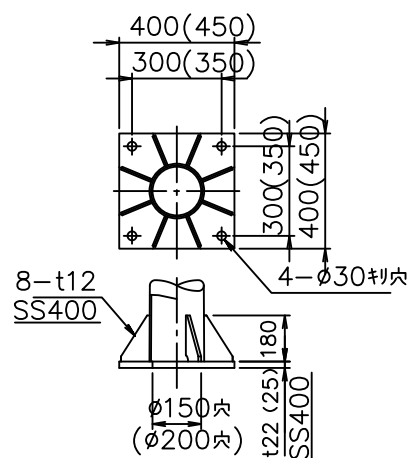

柱脚部詳細 10M,12M用


※()寸法は12M用

材質 SS400などはすべて同等品とする



仕上：溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後

指定色塗装→日塗工 15-20B(3分艶)



ポール形状	H	D 1	D 2	D 3	W 1	W 2	板厚	水平力	モーメント	ポール重量	総重量	アンカーボルト
8 m	8300	100	183	180	1800	500	t4.0	3040N	16900N・m	198kg	2236N	中
10 m	10300	100	203	180	1800	500	t4.0	3620N	23500N・m	256kg	2805N	中
12 m	12300	100	223	200	2100	600	t6.0	4570N	35000N・m	396kg	4178N	大



ボール形状	H 1	H 2	W1	W2	D 1	D 2	水 平 力	モーメント	ボール重量	総 重 量	アンカーボルト
8 m	8450	8300	1000	300	100	185	2660N	13700N・m	194kg	2197N	中
1 0 m	10450	10300	1200	400	81.5	186	3050N	19000N・m	218kg	2432N	中

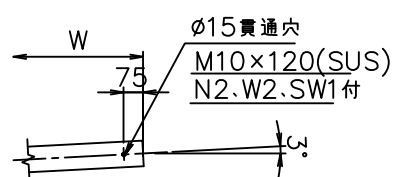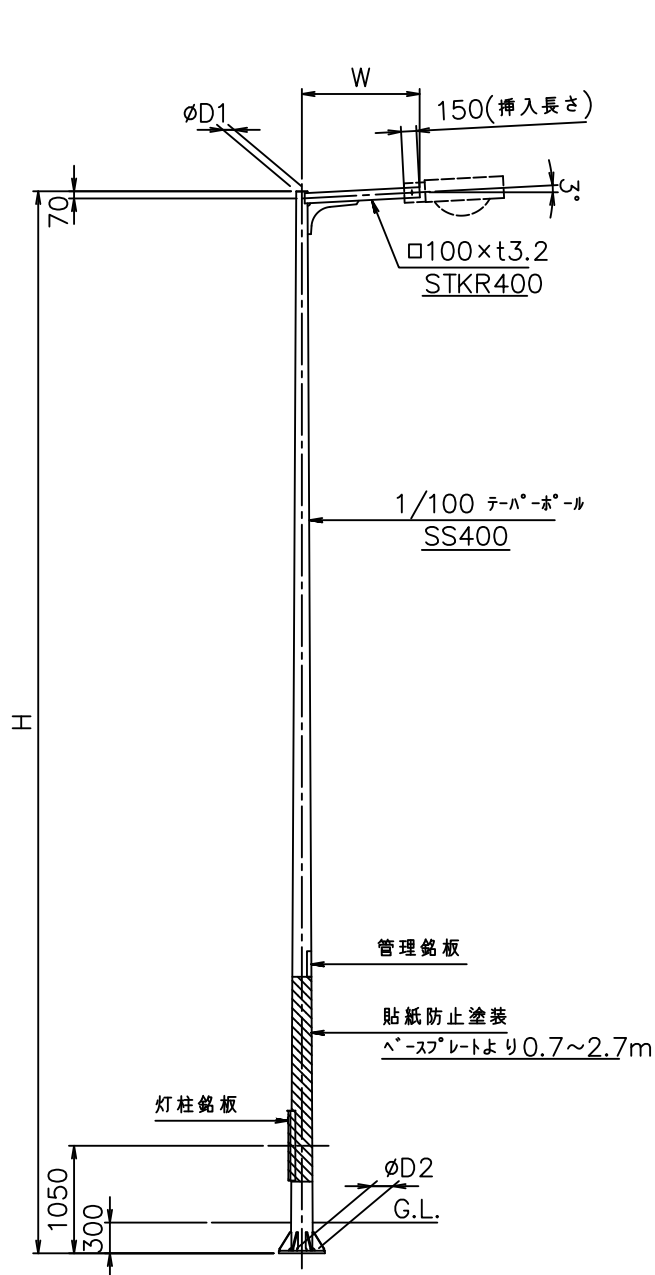

灯具取付部詳細

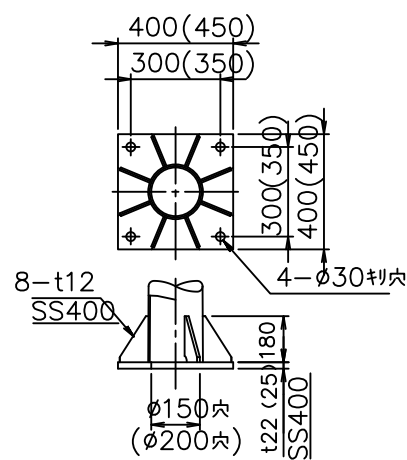
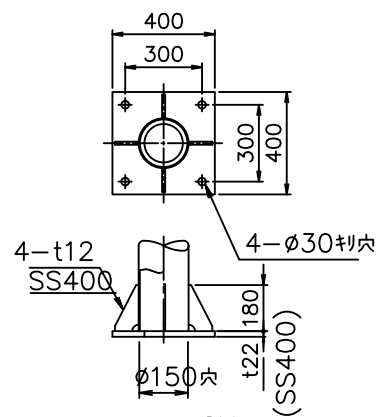


※()寸法は12M用


材質 SS400などはすべて同等品とする

仕上：溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→日塗工 15-20B(3分艶)


ポール形状	H	W	D 1	D 2	d	本体板厚	水平力	モーメント	ポール重量	総重量	アンカーボルト
8-10B	8370	1150	110	194	30	t4.0	2790N	14300N・m	191kg	2216N	中
10-10B	10370	1150	110	214	30	t4.0	3420N	20400N・m	236kg	2658N	中
12-10B	12370	1150	110	234	30	t4.5	4210N	29200N・m	312kg	3501N	大

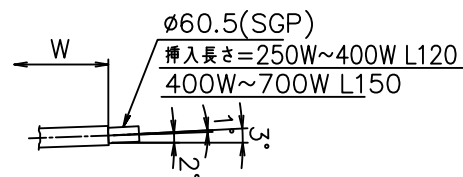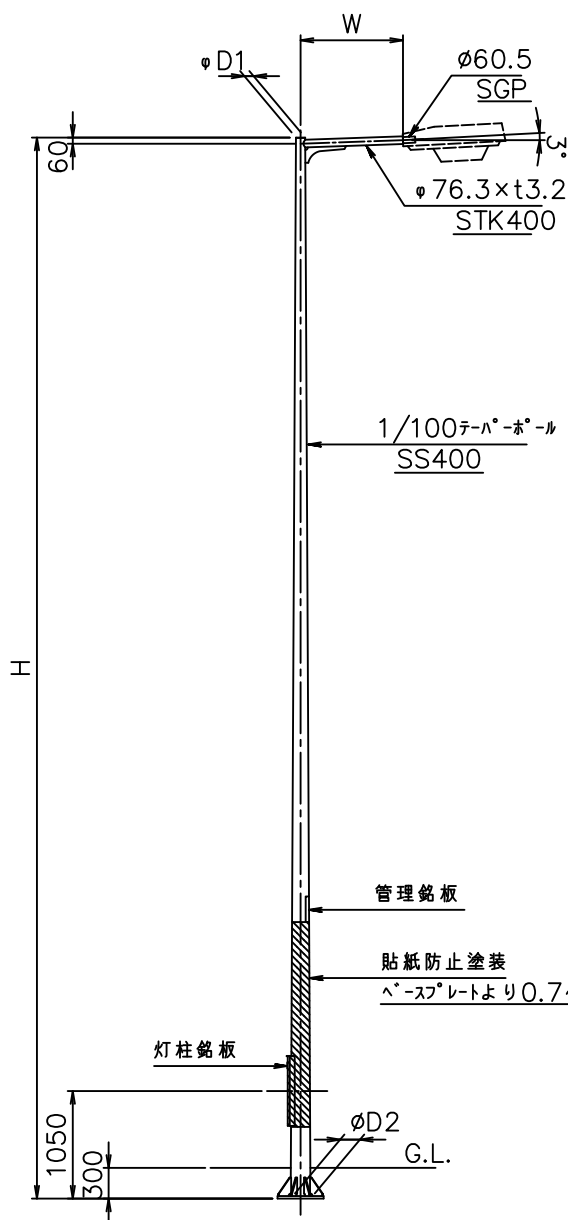

灯具取付部詳細

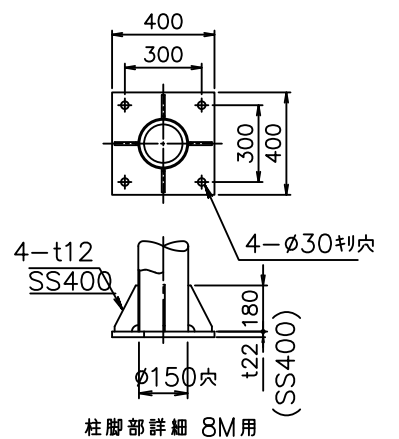

柱脚部詳細 8M用

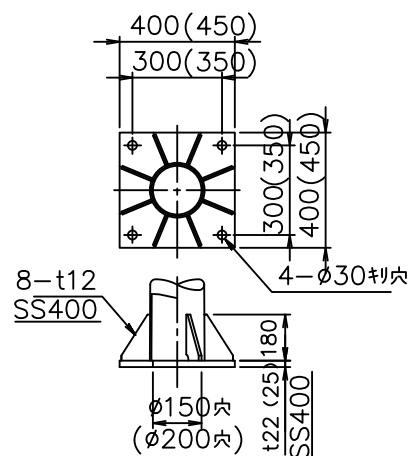


柱脚部詳細 10M,12M用

※()寸法は12M用

材質 SS400などはすべて同等品とする

仕上：溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→日塗工 15-20B(3分艶)


ポール形状	H	W	D 1	D 2	d	本体板厚	水平力	モーメント	ポール重量	総重量	アンカーボルト
8-10B	8360	1000	90	174	30	t4.0	2190N	10500N・m	170kg	2010N	中
10-10B	10360	1000	90	194	30	t4.0	2950N	15400N・m	212kg	2422N	中
12-10B	12360	1000	90	214	30	t4.5	3680N	25100N・m	280kg	3187N	大

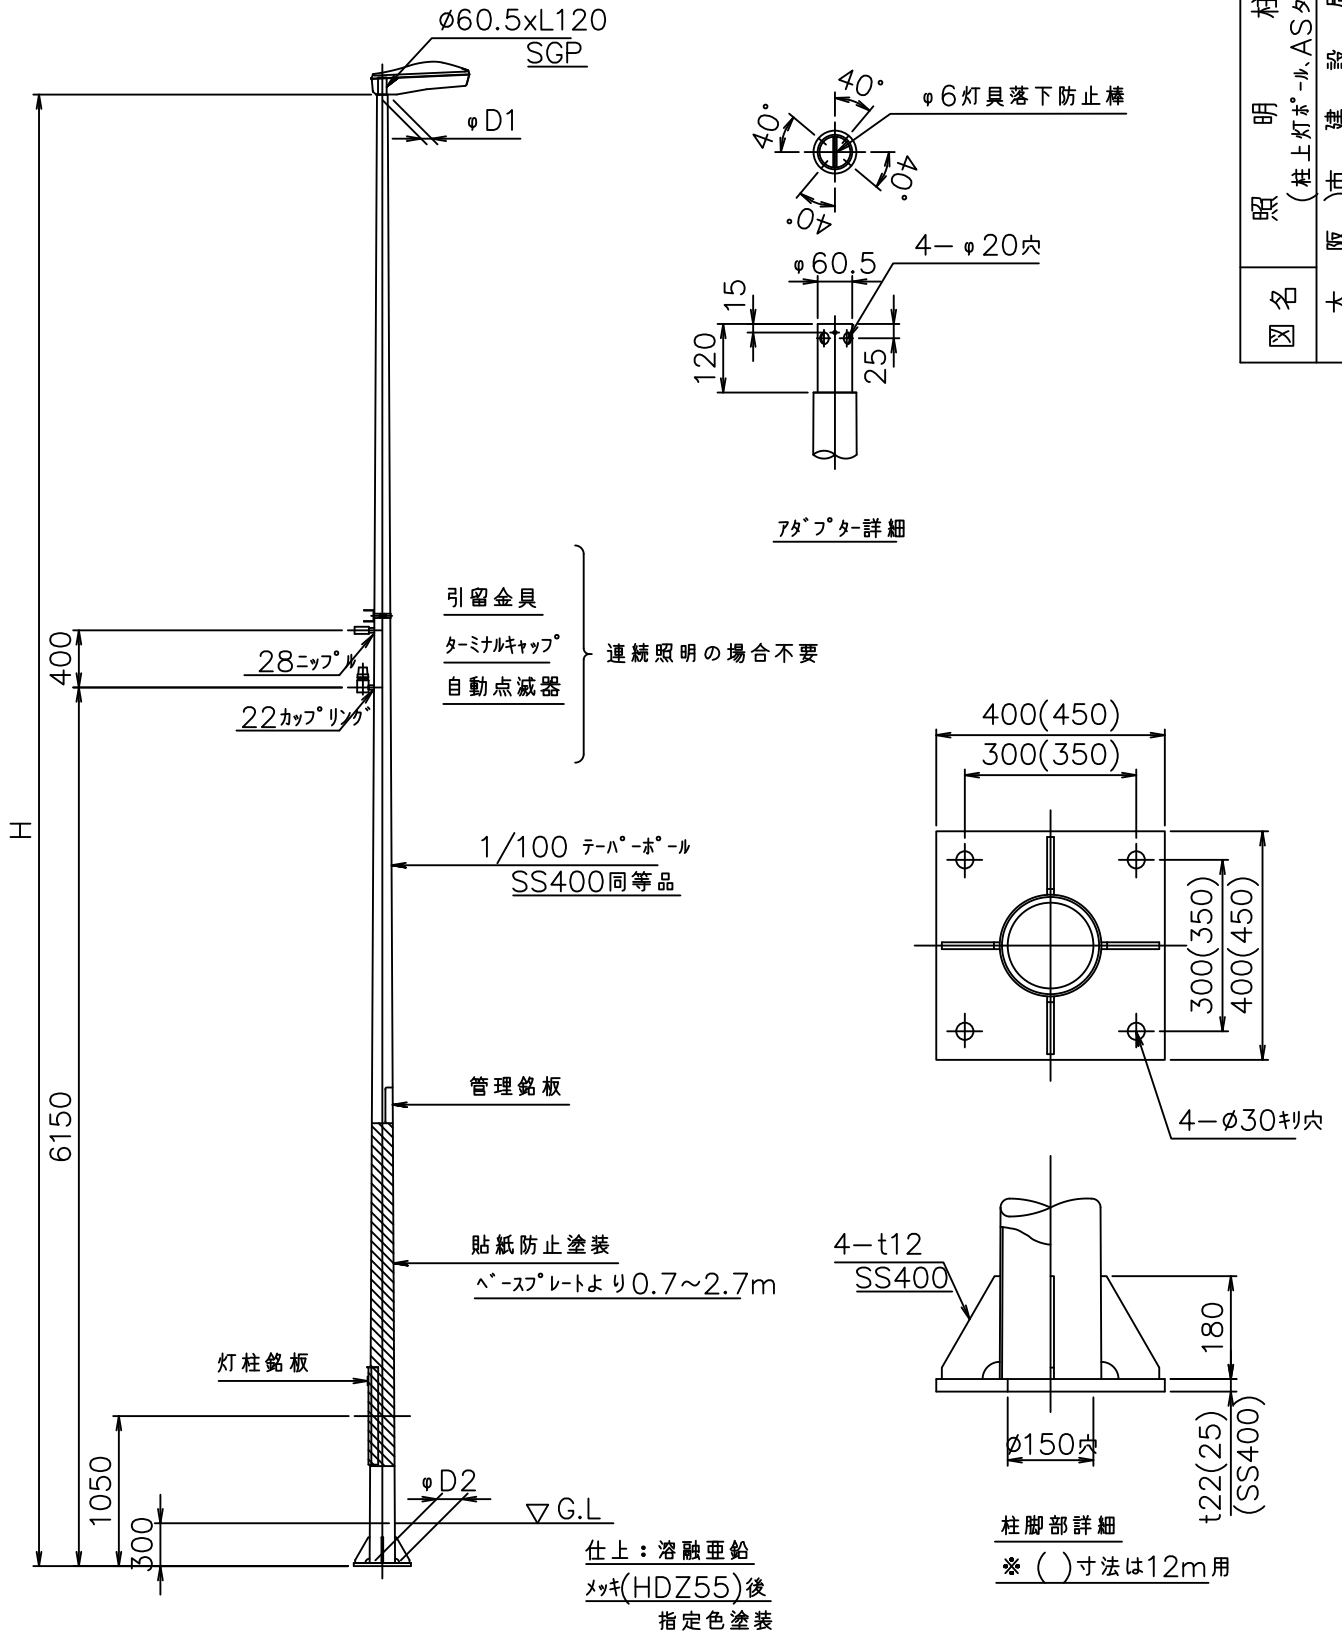

ポール形状	H	D 1	D 2	地際の板厚	水平力	モーメント	ポール重量	総重量	アンカーボルト
8 m	8300	85	168	4mm以上	1867N	8044N・m	151kg	1774N	中
10 m	10300	75	178	4mm以上	2259N	11500N・m	176kg	2019N	中
12 m	12300	75	198	4mm以上	2840N	16586N・m	226kg	2509N	大

図名 照明柱
(柱上灯ポール、歩道照明)


大阪市建設局

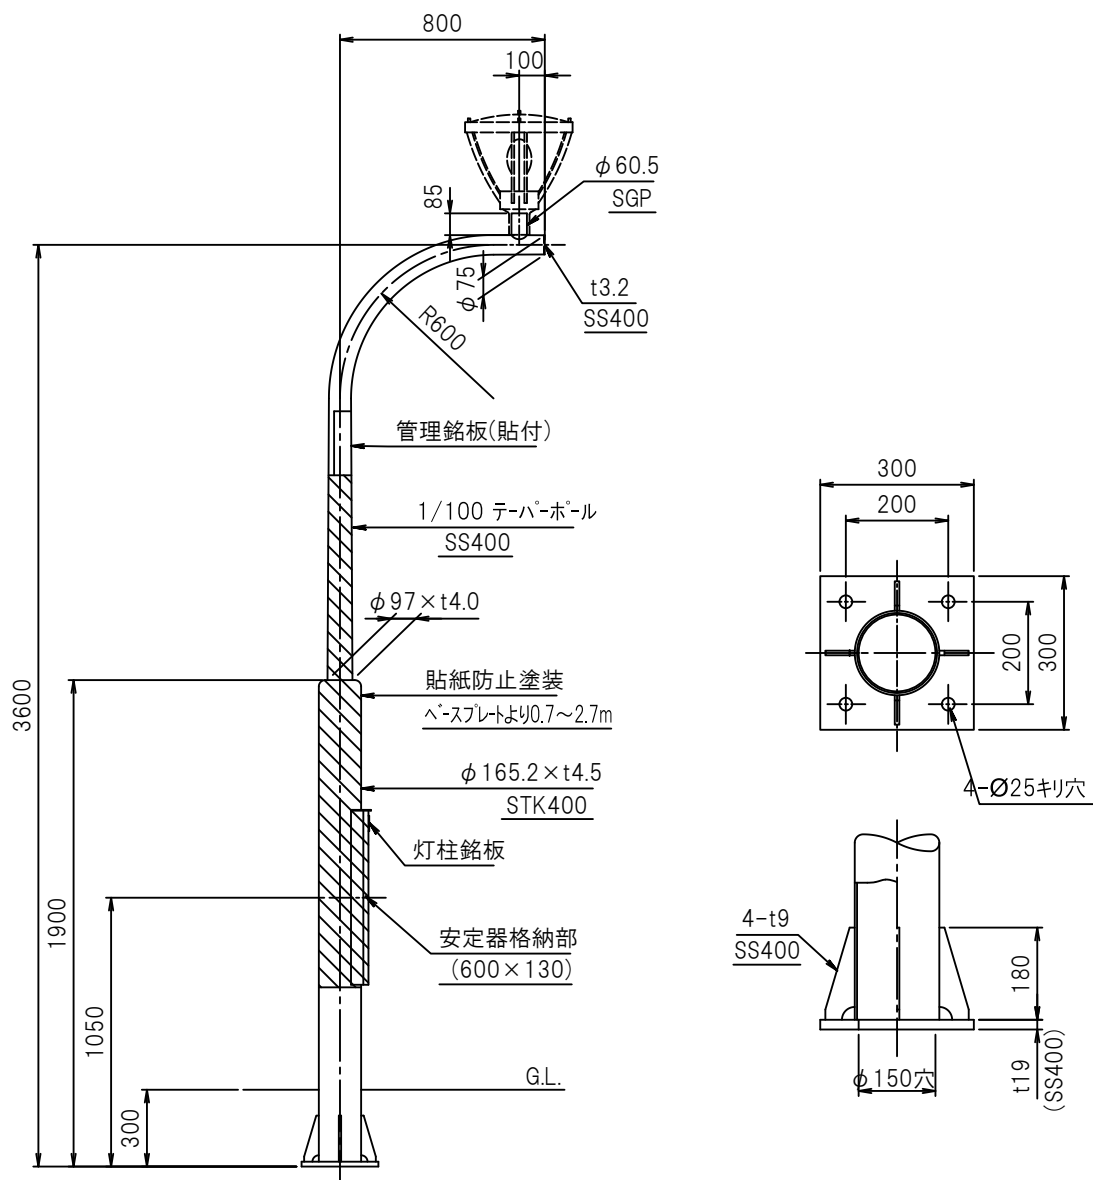

材質 SS400などはすべて同等品とする 仕上:溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→日塗工 15-20B(3分艶)

水平力	996N
モーメント	2100N・m
ポール重量	83kg
総重量	1108N
アンカーボルト	小

図名	照明柱 (柱上灯ポール、歩道照明)
大阪市建設局	

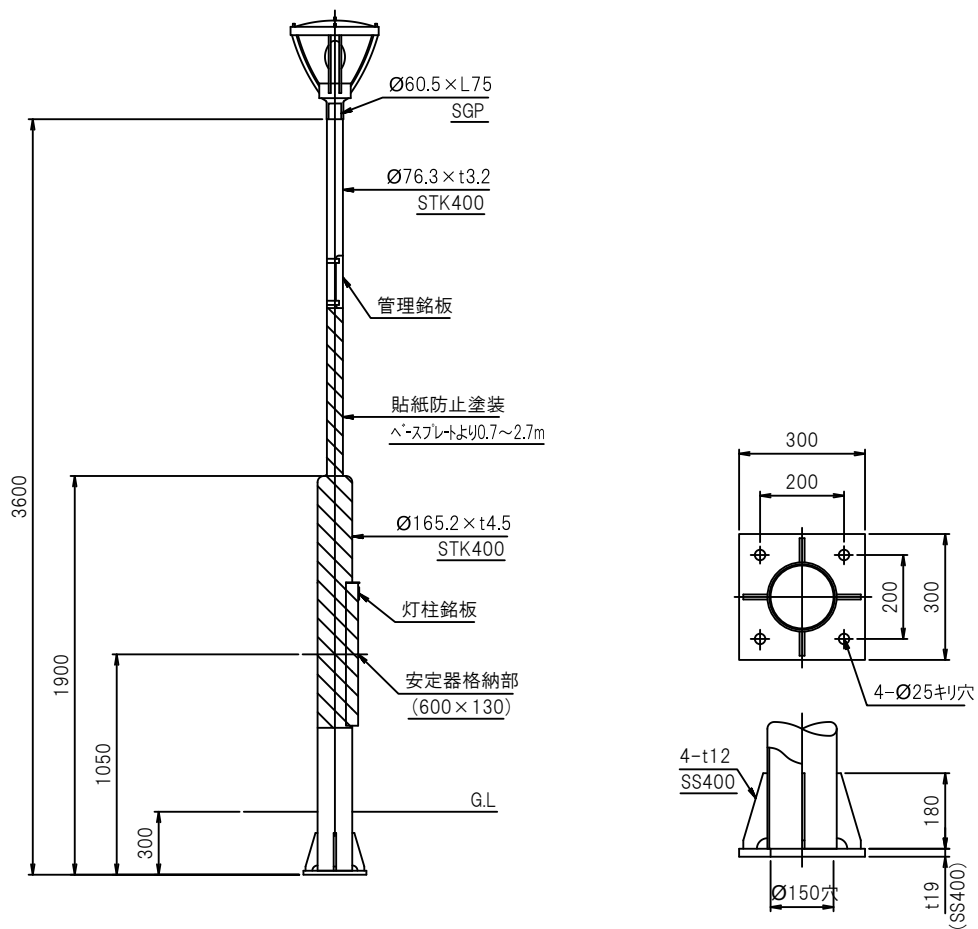

材質 SS400などはすべて同等品とする

仕上:溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→日塗工 15-20B(3分艶)

水平力	904N
モーメント	1800N・m
ポール重量	79kg
総重量	1069N
アンカーボルト	小

照 号	名	材	部品図・コード番号	一組分所要数	記	事	照 号	名	材	部品図・コード番号	一組分所要数	記	事
8	制御部	組立品		1			1	本 体					
9	LEDランプユニット	組立品		2	高輝度黄色LED 568ヶ		2	フタ					t1.2
10	前面板	組立品	ボリカーネード樹脂	2	透明		3	フード					t1.2
11	電源トランス	組立品		1	100VA		4	取付足					t1.0
12	配線用遮断器	組立品		1	5AT		5	蝶 番					
13	端子台A	組立品		1	3P		6	締付金具					
							7	パッキング					


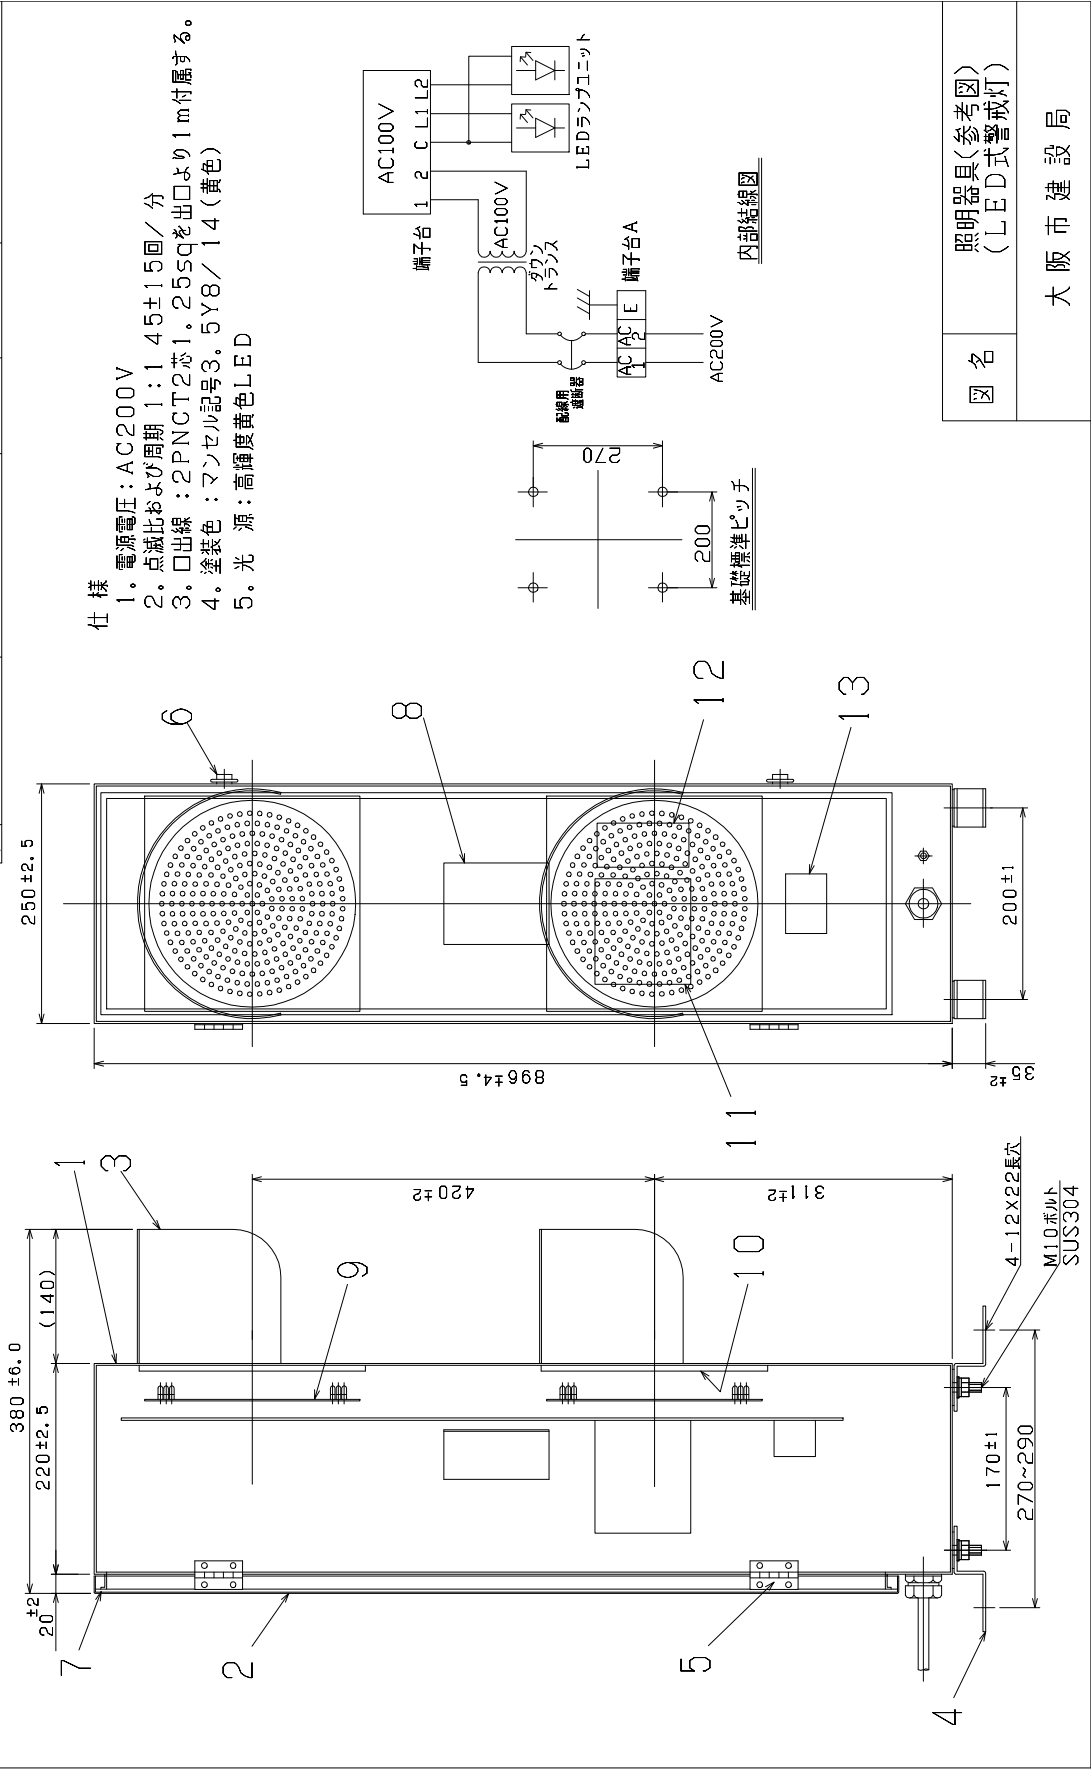


図 名	照明器具（参考図） （LED式警戒灯）
	大 阪 市 建 設 局

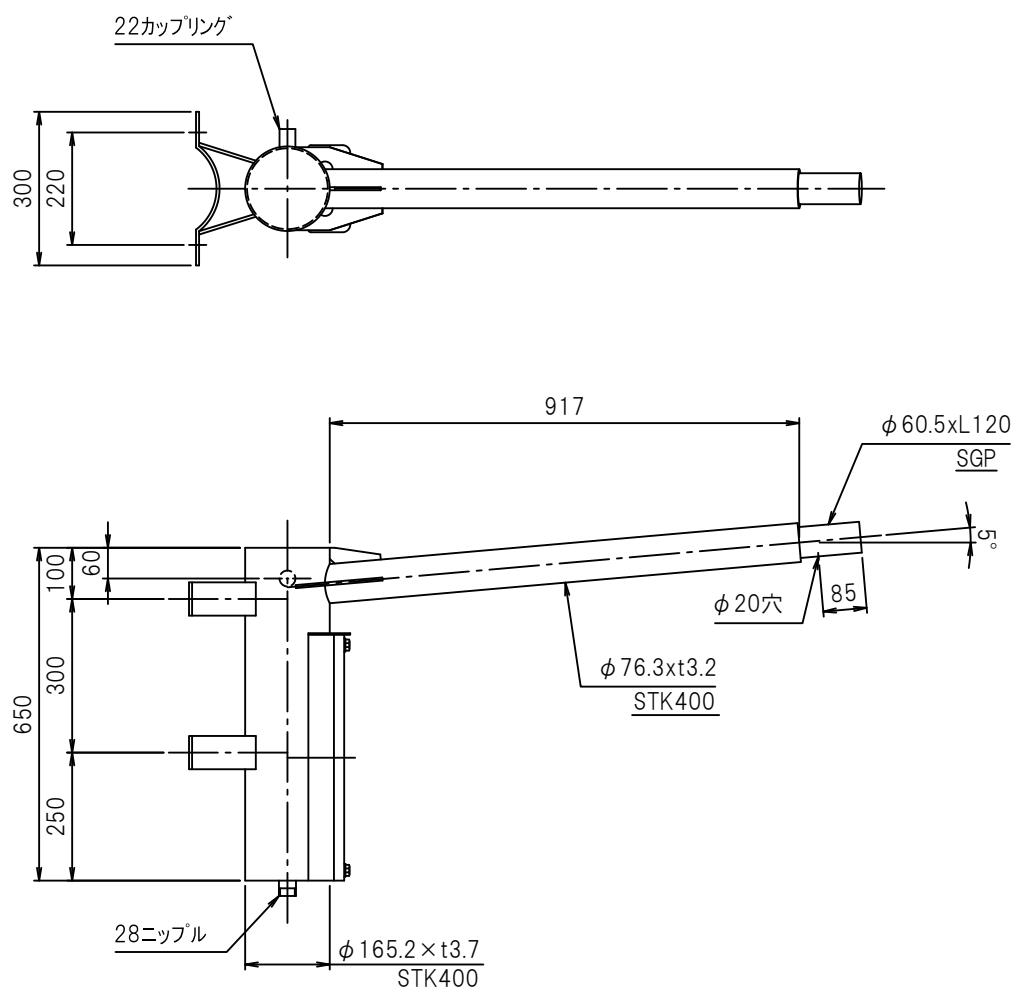


自在バンドUABD-317 2本付属

管理銘板位置はGLより 関西電力柱
2400、NTT柱3200とする。

仕上：溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→シルバー

材質 STK400などはすべて同等品とする

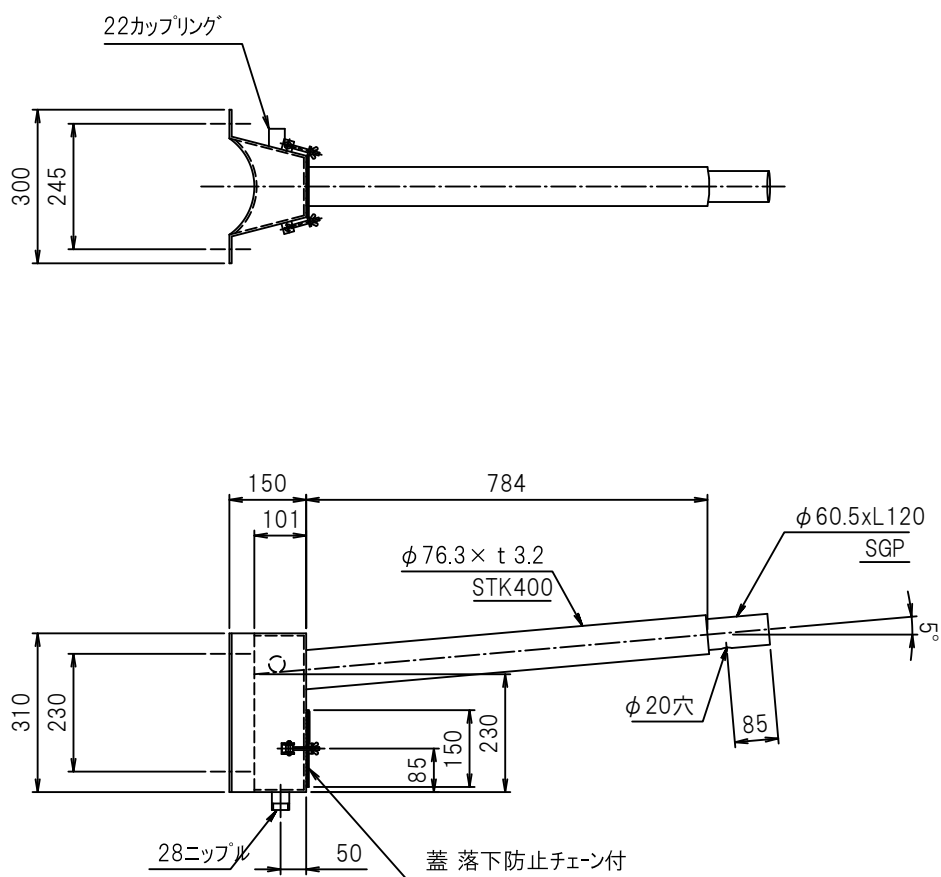


自在バンドUABD-317 2本付属

管理銘板位置はGLより 関西電力柱
2400、NTT柱3200とする。

仕上：溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→シルバー

材質 STK400などはすべて同等品とする

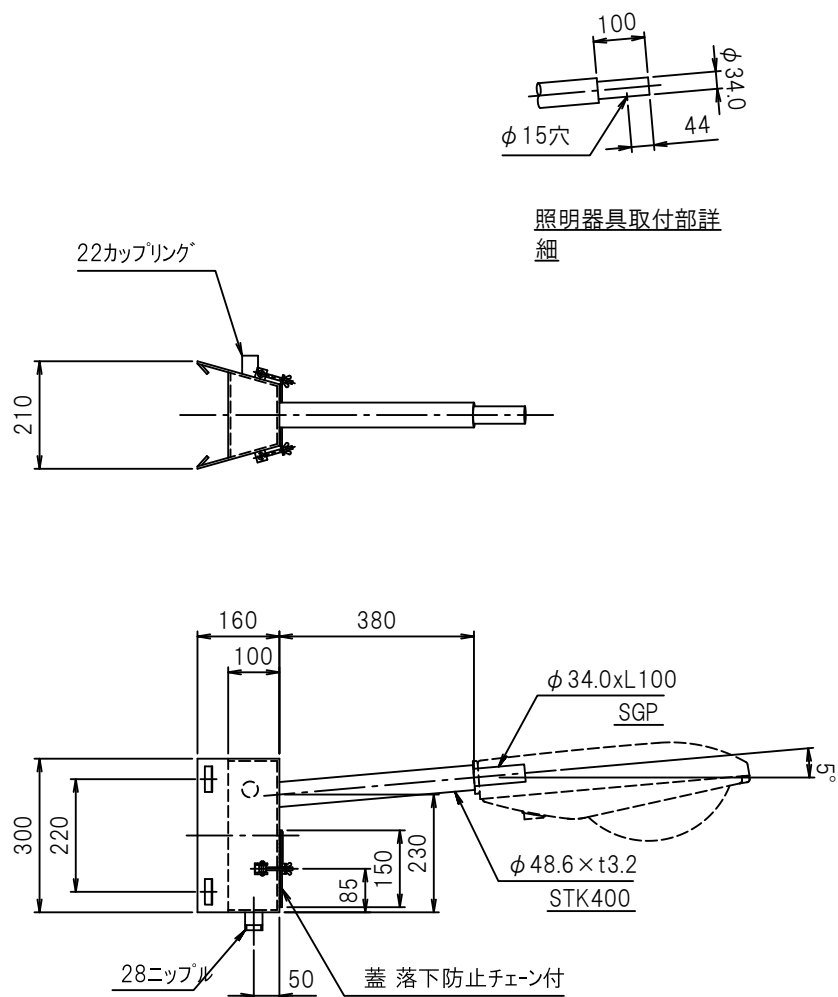


自在バンドIBT-412 2本付属



管理銘板位置はGLより 関西電力柱
2400、NTT柱3200とする。

仕上：溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→シルバー

材質 STK400などはすべて同等品とする

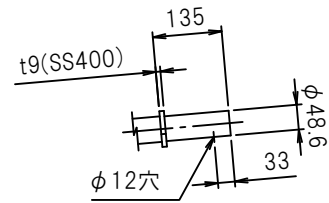

照明器具取付部詳細

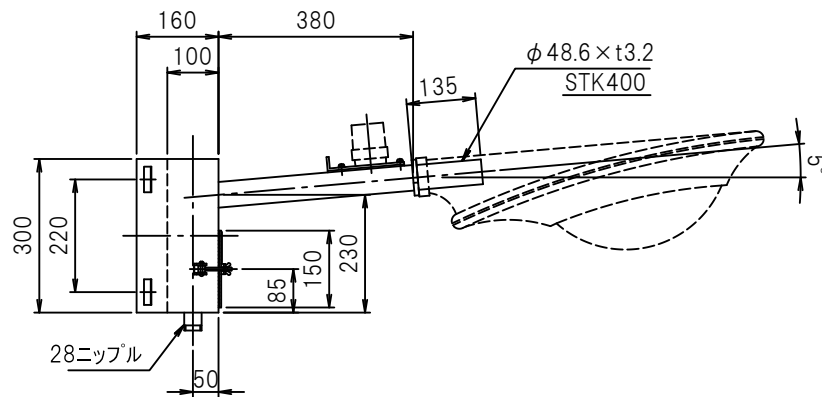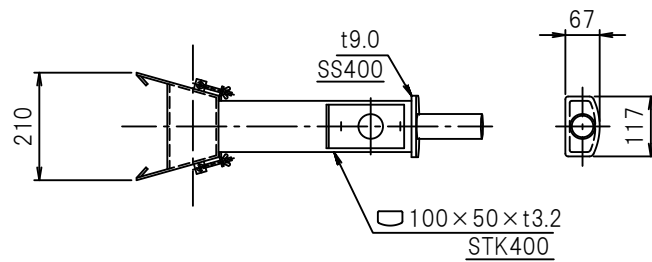

自在バンドIBT-412 2本付属

管理銘板位置はGLより 関西電力柱
2400、NTT柱3200とする。


仕上：熔融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→シルバー

材質 SS400などはすべて同等品とする

点滅器受け台


図名




大 阪 市 建 設 局

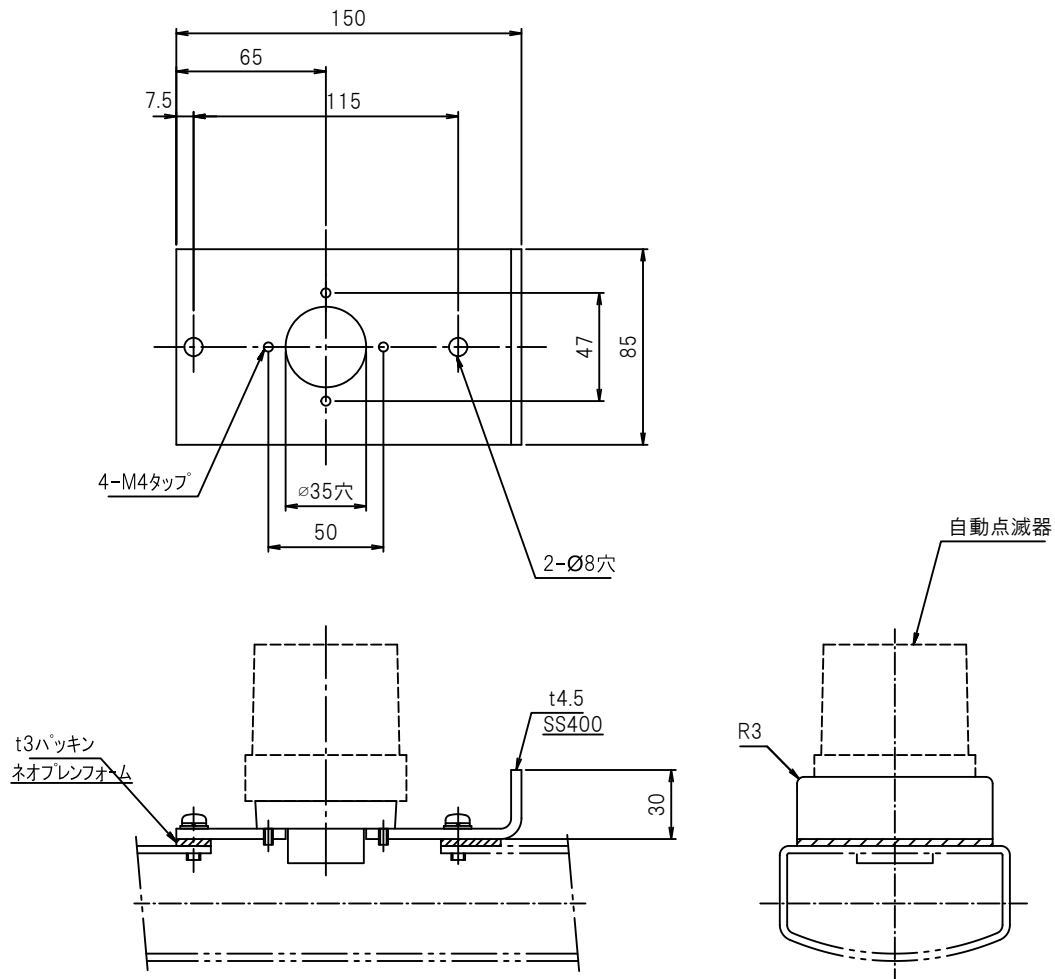

仕上：溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→シルバー

材質 SS400などはすべて同等品とする

5-94

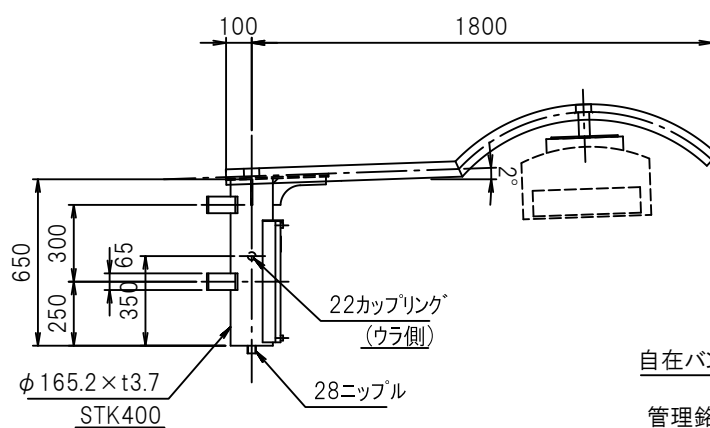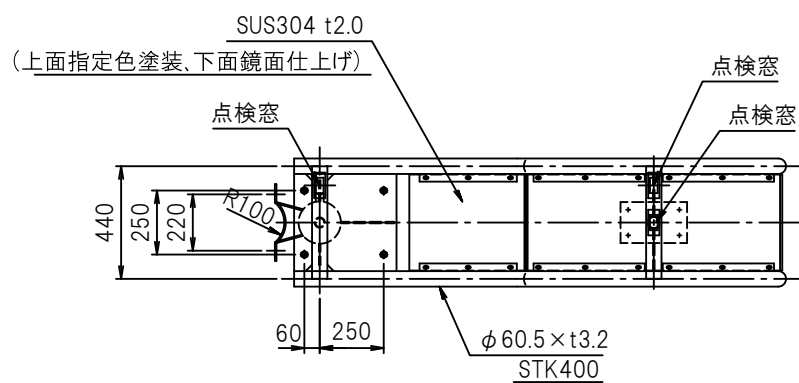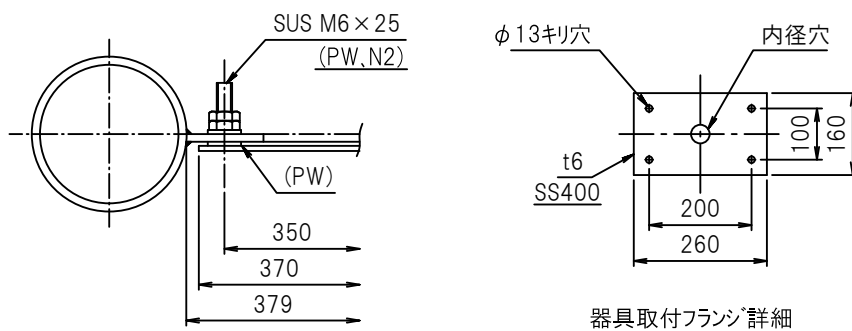


自在バンドUABD-317 2本付属



管理銘板位置はGLより 関西電力柱
2400、NTT柱3200とする。

仕上: 溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→日塗工 15-20B(3分艶)

材質 STK400などはすべて同等品とする

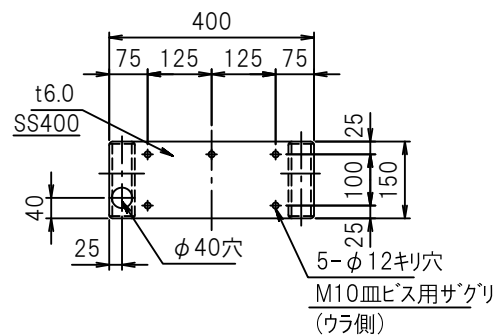

照明器具取付部詳細

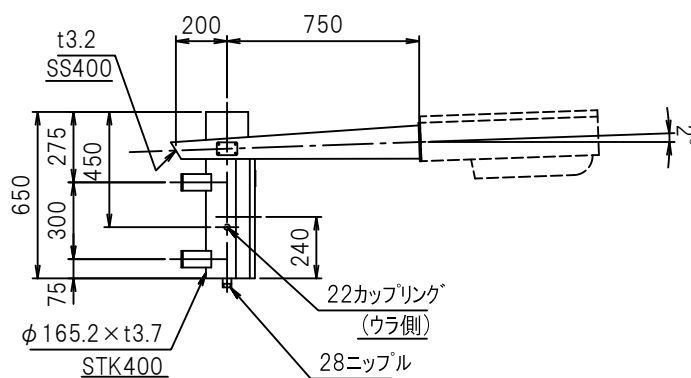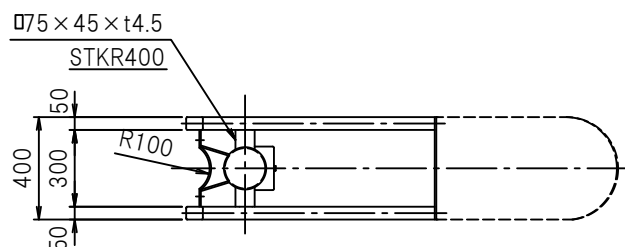


自在バンドUABD-317 2本付属

管理銘板位置はGLより 関西電力柱
2400、NTT柱3200とする。



仕上：溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→日塗工 15-20B(3分艶)

材質 SS400などはすべて同等品とする

(L)
(R)
開口部方向
※22カップ リンク 方向は
開口部と反対側とする。

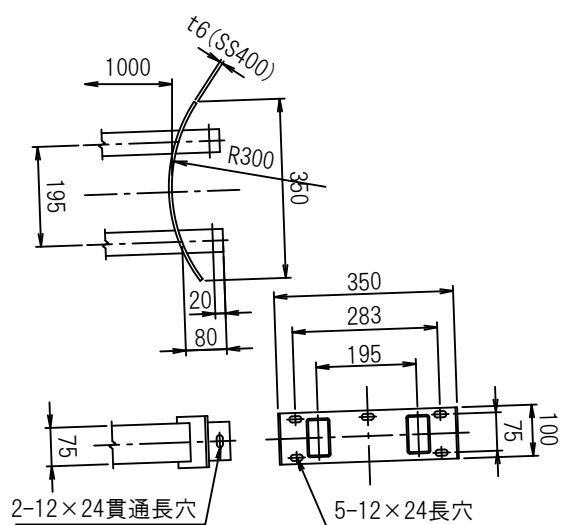

照明器具取付部詳細

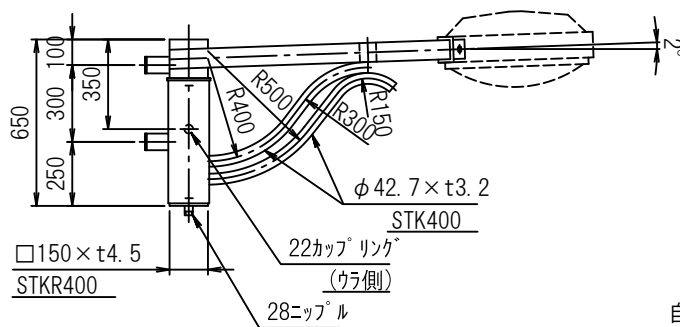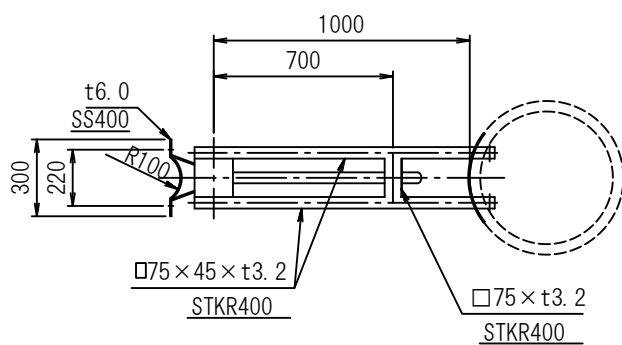


自在バンドUABD-317 2本付属

管理銘板位置はGLより 関西電力柱
2400、NTT柱3200とする。

仕上：溶融亜鉛メッキ (HDZ55) 後


指定色塗装→日塗工 15-20B (3分艶)

材質 SS400などはすべて同等品とする



開口部方向

※22カップリング方向は
開口部と反対側とする。

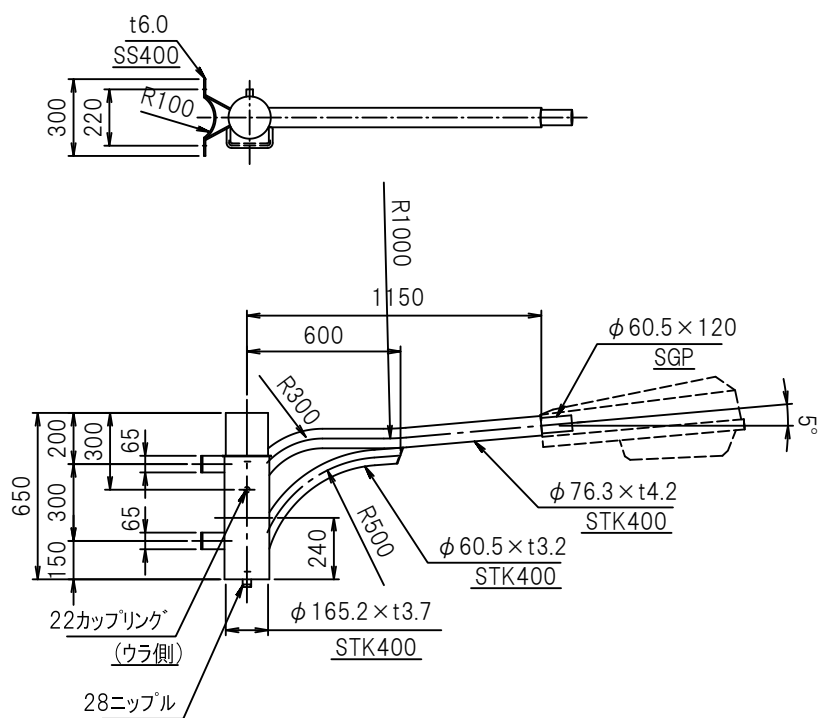

自在バンドUABD-317 2本付属

管理銘板位置はGLより 関西電力柱
2400、NTT柱3200とする。

仕上:溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後
指定色塗装→日塗工 15-20B(3分艶)

材質 SS400などはすべて同等品とする

