

	使用材料	使用箇所			備考
MJJV	グラントパッキン	原水ポンプ吐出圧力調節弁	1組	原水	
	グラントパッキン	I系放散塔原水量調節弁	1組	原水	
	グラントパッキン	II系放散塔原水量調節弁	1組	原水	
	グラントパッキン	I系処理ガス冷却塔循環冷却水温度調節弁	1組	冷却水	
	グラントパッキン	II系処理ガス冷却塔循環冷却水温度調節弁	1組	冷却水	
	グラントパッキン・ガスケット	ボイラー蒸気供給弁	1組	蒸気	
	グラントパッキン	仕切弁(手動弁)	16組	アンモニア含有蒸気 反応後ガス 低圧空気合流部 計装空気	
	グラントパッキン	仕切弁(手動弁)	2組		
	グラントパッキン	仕切弁(手動弁)	26組		
	グラントパッキン	仕切弁(手動弁)	6組		
	グラントパッキン	仕切弁(手動弁)	2組		
	フランジパッキン	玉型弁(手動弁)	6枚		
	フランジパッキン	ボール弁(手動弁)	1枚		
	フランジガスケット	仕切弁(手動弁)	4枚		
	グラントパッキン	仕切弁(手動弁)	4組		
	フランジガスケット	仕切弁(手動弁)	8枚		
	グラントパッキン	仕切弁(手動弁)	8組	洗淨水 再生水 冷却水 低圧空気	
	フランジガスケット	仕切弁(手動弁)	4枚		
	グラントパッキン	仕切弁(手動弁)	4組		
	フランジガスケット	仕切弁(手動弁)	6枚		
	グラントパッキン	仕切弁(手動弁)	6組		
	フランジガスケット	仕切弁(手動弁)	4枚		
	グラントパッキン	仕切弁(手動弁)	4組		
	フランジガスケット	仕切弁(手動弁)	2枚		
	グラントパッキン	仕切弁(手動弁)	2組		
	フランジガスケット	仕切弁(手動弁)	2枚		
	グラントパッキン	仕切弁(手動弁)	2組		
	フランジガスケット	逆止弁(手動弁)	2枚		
	カバーガスケット	逆止弁(手動弁)	2枚		
	フランジガスケット	逆止弁(手動弁)	1枚		
	カバーガスケット	逆止弁(手動弁)	1枚		
	フランジガスケット	逆止弁(手動弁)	1枚		
	カバーガスケット	逆止弁(手動弁)	1枚		
	フランジガスケット	逆止弁(手動弁)	2枚		
	カバーガスケット	逆止弁(手動弁)	2枚		
	フランジガスケット	逆止弁(手動弁)	2枚		
	カバーガスケット	逆止弁(手動弁)	2枚		
	プラスチックパッキン充填部	蒸気管廊蒸気用伸縮継手	5個	蒸気 凝縮水	
	プラスチックパッキン充填部	蒸気管廊蒸気用伸縮継手	6個		
	プラスチックパッキン充填部	蒸気管廊蒸気用伸縮継手	11個		
	プラスチックパッキン充填部	蒸気管廊蒸気用伸縮継手	1個		

§2 平野下水処理場

(1) 既設消化タンク本体の撤去図

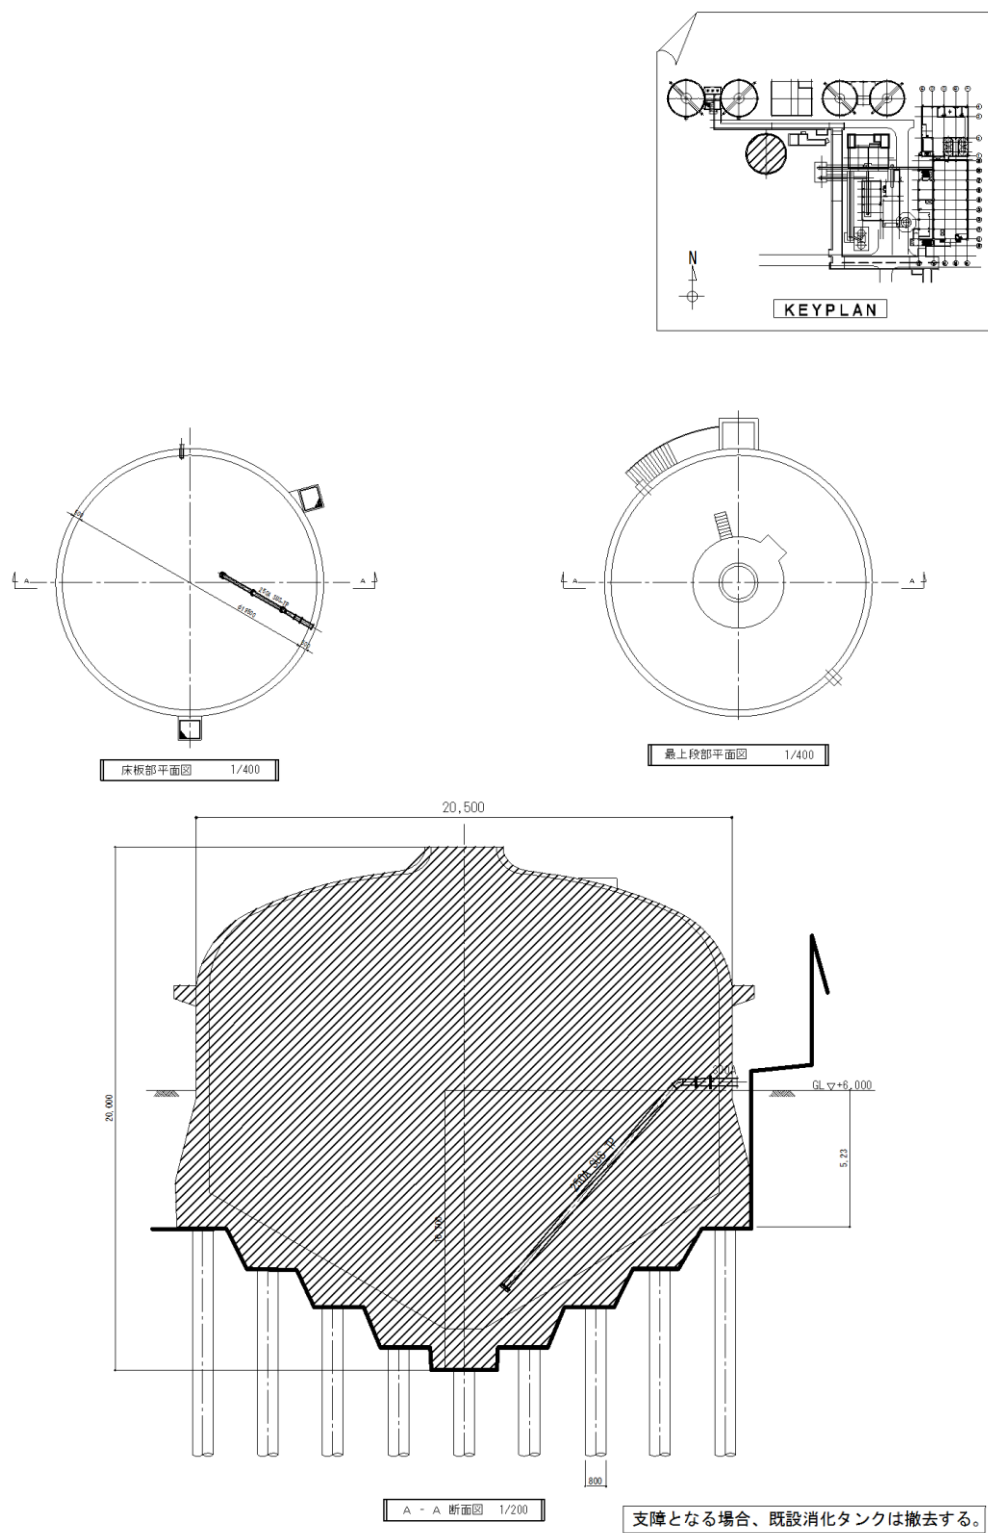


図 7-17 既設消化タンク本体の撤去図

(2) 既設消化タンク杭の配置図

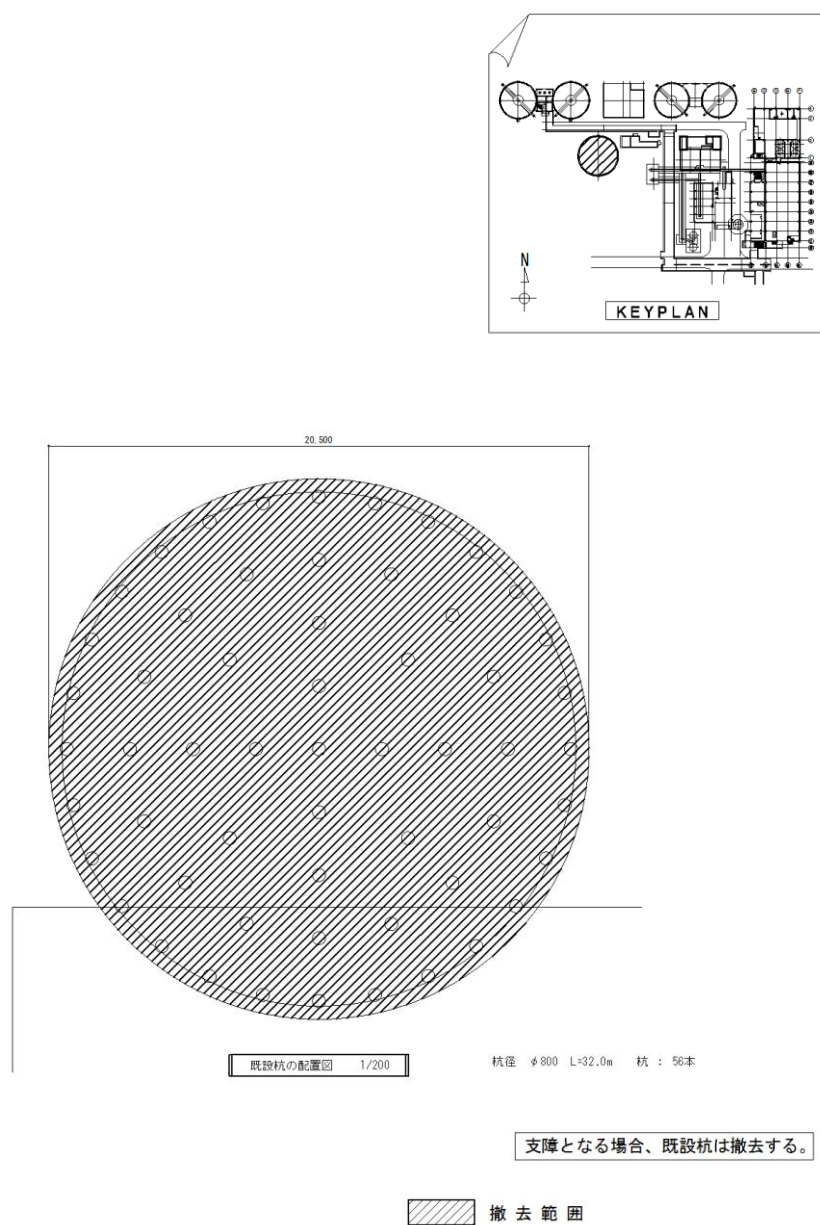


図 7-18 既設消化タンク杭の配置図

(3) 雨水配管

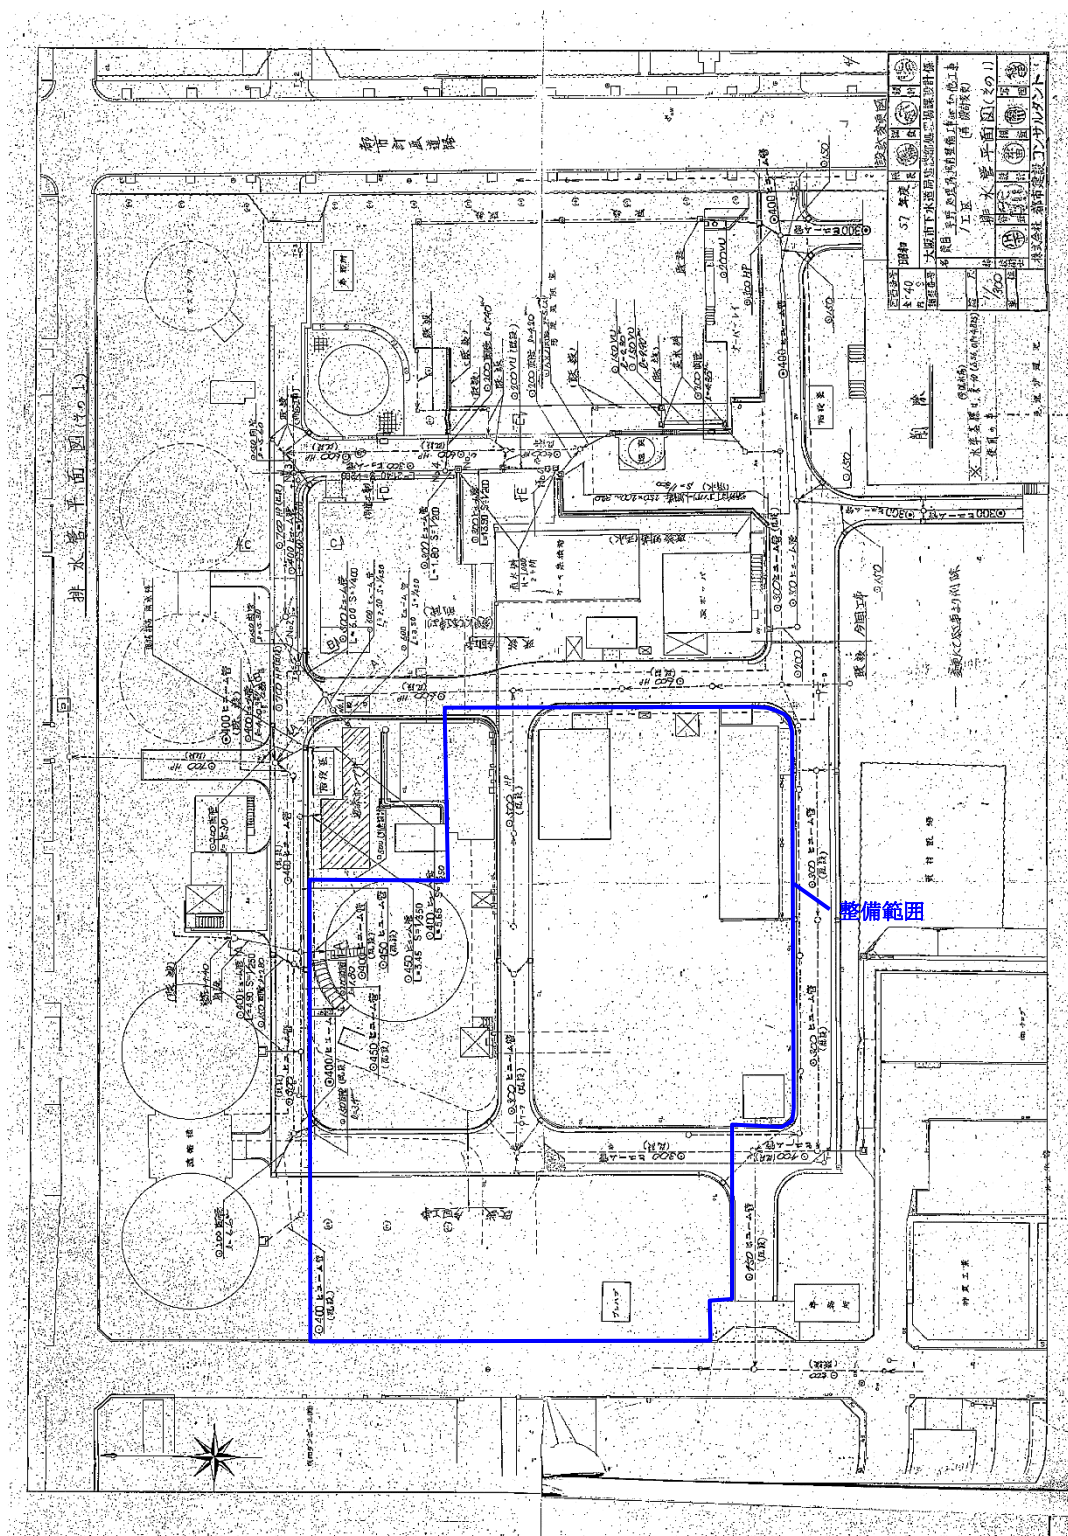


図 7-19 撤去雨水配管

(4) 杭基礎等位置図

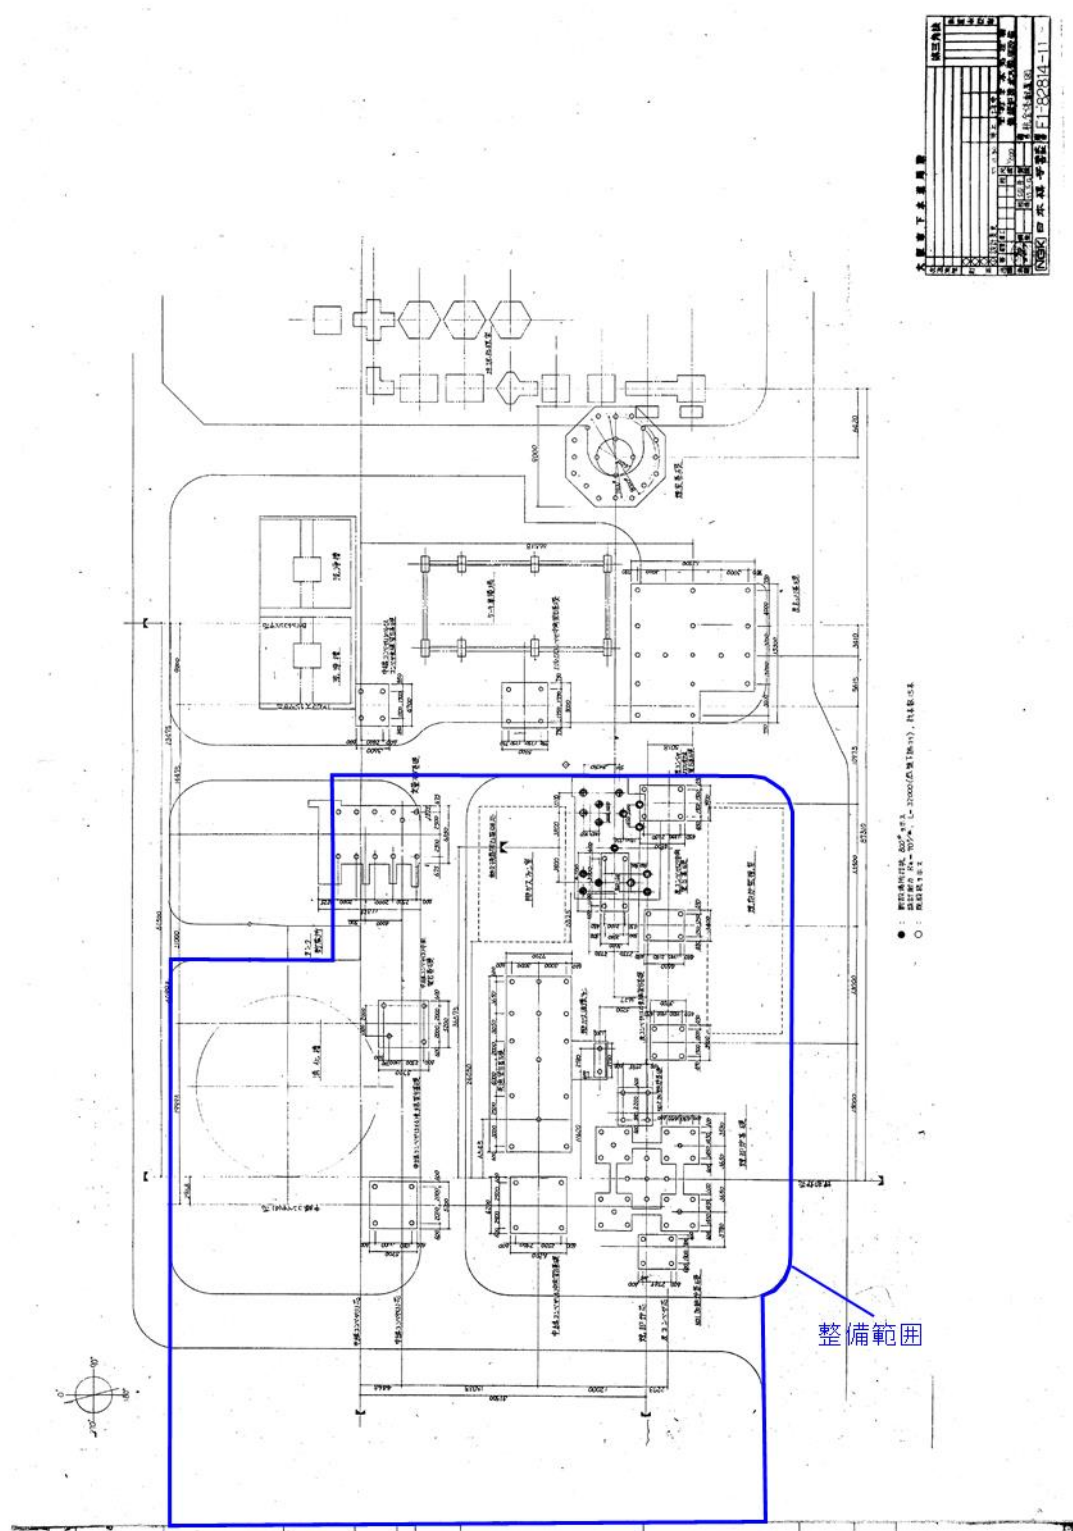


図 7-20 (1) 杭基礎等位置