

# 쓰루미구의 수해 해저드맵

주) 수해 시 대피 빌딩의 경우, 대피할 장소가 침수되지 않는 높이에 있는지 확인한 후 대피에 주십시오.

대피 이미지

## 우리 집 안전 대책

### 가옥 침수, 재산 피해 줄이기


기다란 판자 등을 사용하여 출입구에서 침수를 예방합니다.

일상에서부터 낙엽 등을 청소하여 물이 빠져나갈 길을 만들어 둡니다.

중요한 물건은 높은 곳으로

모래포대를 현관에 놓아 물이 들어오는 것을 막는다.


물을 담은 비닐봉지를 번기 속에 넣어 두거나 배수구 위에 올려 둔다.

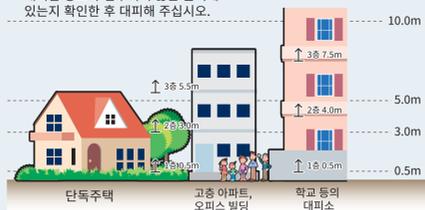


## 요도가와와 강이 범람했을 때



## 네아가와 강 유역의 하천(네아가와 강·제2 네아가와 강·히라노가와 강·히라노가와 강 분수로·후루카와 강)이 범람했을 때

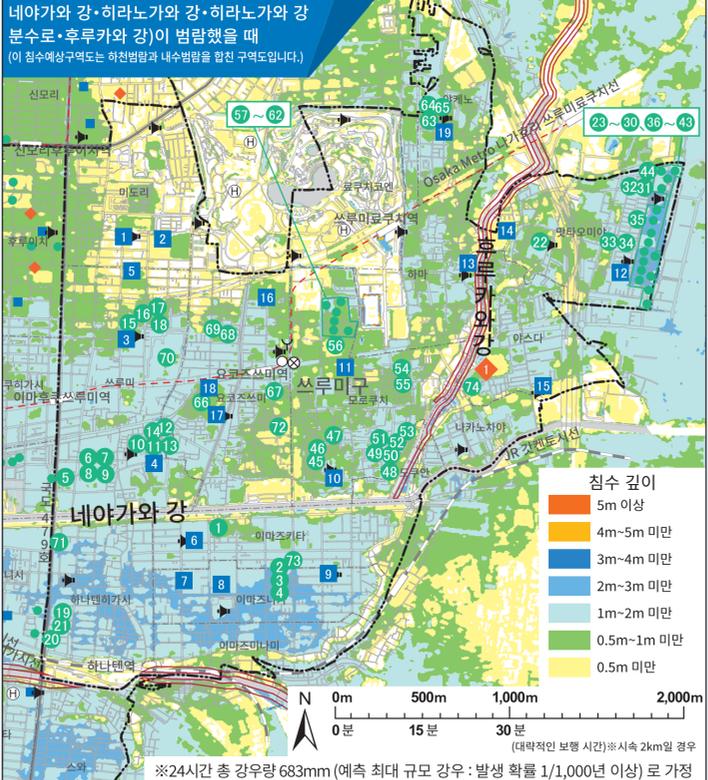

## 해일이 발생했을 때

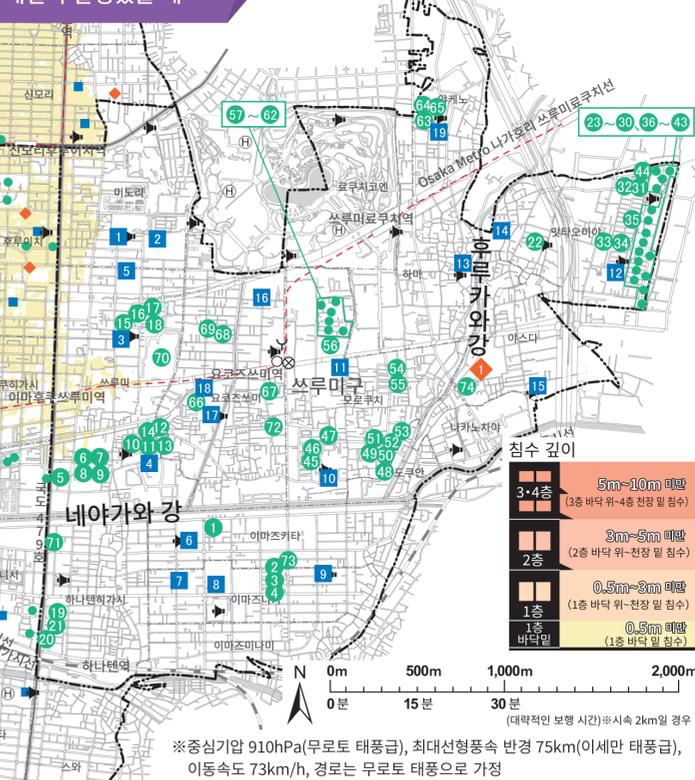


## 재해 시 대피소 (재해 발생 시 상황에 따라 개설됩니다)

- 1 오사카 부립 미타 고등학교 야스다 1-5-49


## 수해 시 대피 빌딩 (대피 정보가 발령된 경우에 대피가 가능\*합니다)

1	시영 이마즈키타 주택 1호관	이마즈키타 2-2
2	시영 이마즈키타 주택 3호관	이마즈키타 3-1
3	시영 이마즈키타 주택 2호관	이마즈키타 3-3
4	시영 이마즈키타 주택 1호관	이마즈키타 3-5
5	시영 쓰루미 주택 8호관	쓰루미 1-2
6	시영 쓰루미 주택 3호관	쓰루미 2-7
7	시영 쓰루미 주택 4호관	쓰루미 2-7
8	시영 쓰루미 주택 1호관	쓰루미 2-8
9	시영 쓰루미 주택 2호관	쓰루미 2-8
10	시영 쓰루미 제2주택 4호관	쓰루미 2-16
11	시영 쓰루미 제2주택 3호관	쓰루미 2-20
12	시영 쓰루미 제2주택 6호관	쓰루미 2-21
13	시영 쓰루미 제2주택 2호관	쓰루미 2-21
14	시영 쓰루미 제2주택 5호관	쓰루미 2-22
15	시영 쓰루미타 주택 1호관	쓰루미 5-6
16	시영 쓰루미타 주택 2호관	쓰루미 5-8
17	시영 쓰루미타 주택 3호관	쓰루미 5-9
18	시영 쓰루미타 주택 5호관	쓰루미 5-9
19	시영 하나텐하시 주택 3호관	하나텐하시 2-5
20	시영 하나텐하시 주택 1호관	하나텐하시 3-2
21	시영 하나텐하시 주택 2호관	하나텐하시 3-2
22	시영 맛타오미야시 주택 1호관	맛타오미야 1-10
23	시영 맛타오미야 제3주택 8호관	맛타오미야 3-2
24	시영 맛타오미야 제3주택 5호관	맛타오미야 3-3
25	시영 맛타오미야 제3주택 6호관	맛타오미야 3-3
26	시영 맛타오미야 제3주택 7호관	맛타오미야 3-3
27	시영 맛타오미야 제3주택 1호관	맛타오미야 3-8
28	시영 맛타오미야 제3주택 2호관	맛타오미야 3-8
29	시영 맛타오미야 제3주택 3호관	맛타오미야 3-8
30	시영 맛타오미야 제3주택 4호관	맛타오미야 3-8
31	시영 맛타오미야 제1주택 1호관	맛타오미야 4-30
32	시영 맛타오미야 제1주택 2호관	맛타오미야 4-30
33	시영 맛타오미야 제2주택 24호관	맛타오미야 4-1
34	시영 맛타오미야 제2주택 23호관	맛타오미야 4-4
35	시영 맛타오미야 제2주택 25호관	맛타오미야 4-15
36	시영 맛타오미야 제2주택 19호관	맛타오미야 4-23
37	시영 맛타오미야 제2주택 20호관	맛타오미야 4-23
38	시영 맛타오미야 제2주택 3호관	맛타오미야 4-23
39	시영 맛타오미야 제2주택 22호관	맛타오미야 4-23
40	시영 맛타오미야 주택 18호관	맛타오미야 4-28
41	시영 맛타오미야 주택 19호관	맛타오미야 4-28
42	시영 맛타오미야 주택 16호관	맛타오미야 4-34
43	시영 맛타오미야 주택 17호관	맛타오미야 4-34
44	시영 맛타오미야 제1주택 3호관	맛타오미야 4-40
45	시영 맛타미나미 주택 4호관	모로쿠치 1-5
46	시영 맛타미나미 주택 5호관	모로쿠치 1-7
47	시영 맛타미나미 주택 12호관	모로쿠치 1-10
48	시영 모로쿠치미나미 주택 5호관	모로쿠치 2-5
49	시영 모로쿠치미나미 주택 1호관	모로쿠치 2-6
50	시영 모로쿠치미나미 주택 4호관	모로쿠치 2-6
51	시영 모로쿠치미나미 주택 2호관	모로쿠치 2-9
52	시영 모로쿠치미나미 주택 3호관	모로쿠치 2-12
53	코스 하이즈 모로쿠치	모로쿠치 2-12-21
54	시영 모로쿠치 주택 5호관	모로쿠치 4-11
55	시영 모로쿠치 주택 6호관	모로쿠치 4-12
56	코스 하이즈 모로쿠치키타	모로쿠치 6-3-19
57	시영 모로쿠치키타 주택 1호관	모로쿠치 6-4
58	시영 모로쿠치키타 주택 2호관	모로쿠치 6-4
59	시영 모로쿠치키타 주택 3호관	모로쿠치 6-4
60	시영 모로쿠치키타 주택 4호관	모로쿠치 6-5
61	시영 모로쿠치키타 주택 5호관	모로쿠치 6-5
62	시영 모로쿠치 제2주택 6호관	모로쿠치 6-6
63	시영 야케노 주택 1호관	야케노 1-1
64	시영 야케노 주택 2호관	야케노 1-1
65	시영 야케노 주택 3호관	야케노 1-1
66	시영 요코즈쓰미 제2주택 1호관	요코즈쓰미 1-11
67	시영 요코즈쓰미 제1주택 1호관	요코즈쓰미 3-10
68	시영 요코즈쓰미키타 주택 1호관	요코즈쓰미 4-12
69	시영 요코즈쓰미키타 주택 2호관	요코즈쓰미 4-12-4
70	이윤물 쓰루미로쿠치	쓰루미 4-17-1
71	기코나 쓰루미점	하나텐하시 1-2-27
72	라이프 요코즈쓰미점	요코즈쓰미 3-6-45
73	라이프 쓰루미 이마즈키타점	이마즈키타 3-8-22
74	라이프 야스다모로쿠치점	야스다 1-1-10

## 내수범람이 일어났을 때

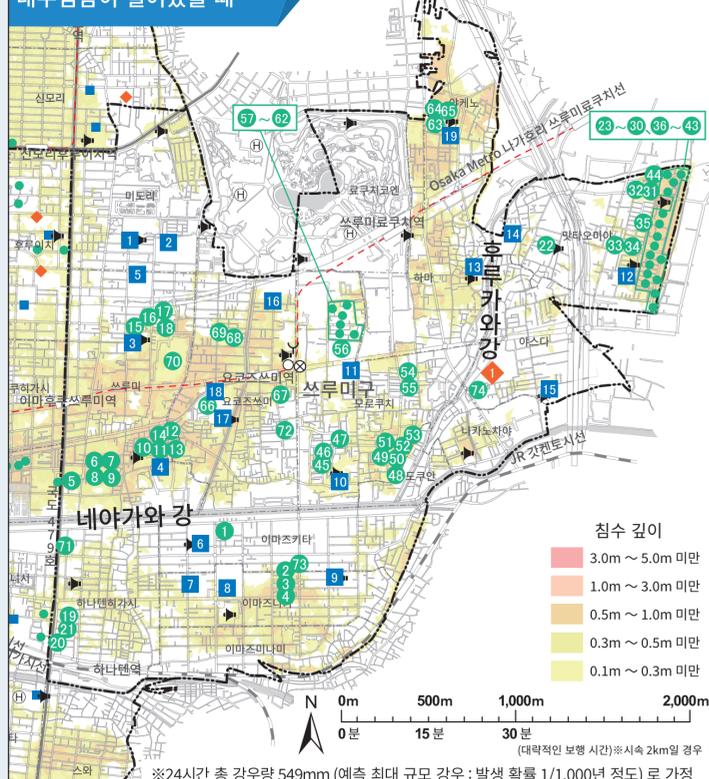

## 난카이 해구 거대지진이 발생했을 때 (쓰나미)

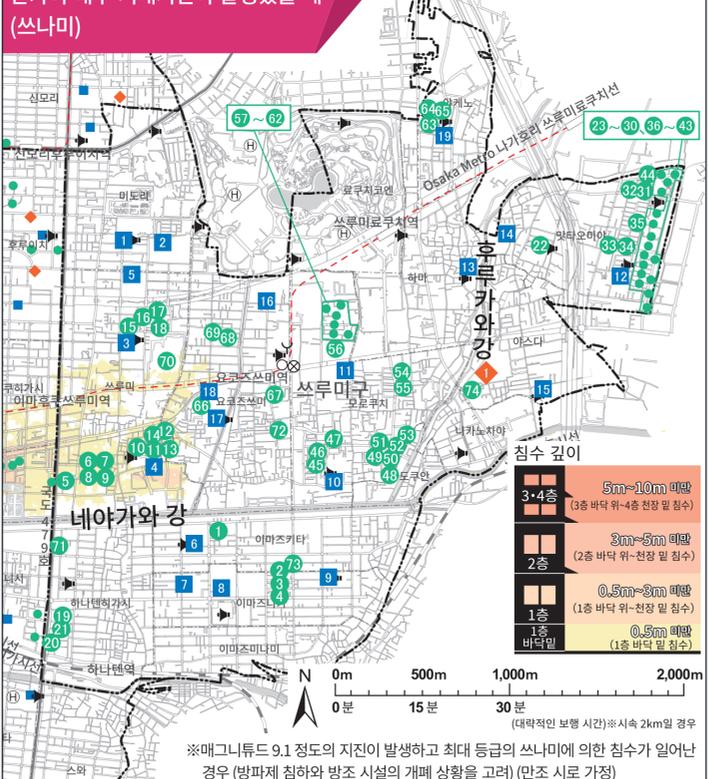

## 지도 정보 사이트 '맵 내비 오사카'



각종 해저드맵 및 방재 시설을 인터넷으로도 확인할 수 있습니다.

## 평상시 마음가짐과 준비

### 대피할 때 가져갈 물건들(비상 반출 물품)을 준비해두십시오

- 음료수**
    - 너무 무겁지 않도록 최소한도(500ml 페트병 2~3병 정도)
  - 음료수**
    - 후루라기
    - 뚜껑은 잠금(목장갑)
    - 아웃(상하의·양말)
    - 향택
  - 귀중품**
    - 비닐봉지·랩
    - 세면도구·위생용품·마스크
    - 말창이 두꺼운 신발
    - 건전지·보조배터리
    - 휴대용 번기
    - 티슈·물티슈
    - 손전등·랜턴
    - 헬멧·방재두건
    - 비옷·방한복
    - 타월·손수건
    - 다용도칼·캠핑매
    - 간이식기(나무젓가락, 일회용품지)
    - 생리용품·휴지
  - 의약품 등**
    - 소독약과 붕대 삼각건 등
- 성인 남성은 15kg 성인 여성은 10kg을 권장
- 예시 기준입니다. 자신이 들고 대피할 수 있는 양으로 준비하십시오.


## 범례

- ◆ 재해 시 대피소
- 수해 시 대피 빌딩
- 재해 시 대피소·수해 시 대피 빌딩
- 구청·보건복지센터
- ⊗ 경찰서
- ⌣ 소방서
- Ⓜ 재해 대비용 헬리포트
- ▶ 방재 스피커
- 가옥 무너짐 등 범람 예상 구역
- JR
- 지하철
- 역
- 국도 등
- 구 경계선
- 초/마치 경계선

## 비축품을 준비해두십시오

- 평소 물품 관리
  - ▶ 늘 먹는 보존성 높은 식료품과 물을 사둔다. 이들을 다 소비했다면 다시 채워둔다 (롤링스톡 방식)
- 7일치 이상의 식료품
  - ▶ 물을 부어 먹을 수 있는 쌀(즉석밥), 통조림, 건빵, 인스턴트·레토르트식품, 영양보조식품, 과자, 조미료, 수프 등
- 7일치 이상의 음료수
  - ▶ 성인 1인당 1일 3리터
- 화장실 용품
  - ▶ 간이변기, 기저귀 보관용기, 응고제 포함 대소변처리 비닐, 휴지
- 연료
  - ▶ 휴대용 가스버너, 부탄가스, 고체연료
- 모포·침낭
- 식품용 랩
- 약수통

## 롤링스톡 방식

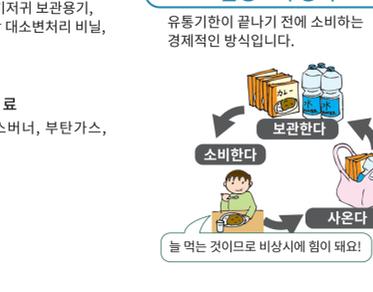

## 가족 구성과 세대에 따라 필요한 물품

- 영유아**
  - 이유식 분유·유아용 액체밀크
  - 기저귀
  - 영양이용 물티슈 등
- 질환이 있는 분**
  - 주치의 연락처
  - 지병에 먹는 약
  - 약 수첩 등
- 임신부**
  - 모자건강수첩
  - 탈지면
  - 거즈
  - 신생아용품 등
- 반려동물**
  - 목줄
  - 이동장
  - 배변용품
  - 사료 등
- 고령자**
  - 틀니
  - 개호식
  - 성인용 기저귀 등
- 기타**
  - 안경
  - 콘택트렌즈
  - 보청기 등

## 재해 시 대피소·수해 시 대피 빌딩 (재해 발생 시 상황에 따라 개설됩니다)

(자연해 시 대피 빌딩은 대피 정보가 발령된 경우에 대피가 가능\*합니다)

1	미도리 초등학교	미도리 2-4-45
2	쓰루미 상업고등학교	미도리 2-10-9
3	쓰루미 초등학교	쓰루미 4-14-10
4	쓰루미미나미 초등학교	쓰루미 2-17-22
5	미도리 중학교	쓰루미 6-6-11
6	에도모토 초등학교	이마즈키타 1-5-35
7	이마즈 중학교	이마즈키타 3-3-55
8	한야이 고등학교	이마즈키타 2-1-52
9	이마즈 초등학교	이마즈키타 4-1-48
10	맛타미나미 초등학교	모로쿠치 1-3-71
11	맛타 중학교	모로쿠치 3-4-44
12	맛타하시 초등학교	맛타오미야 3-7-61
13	맛타키타 초등학교	하마 3-8-66
14	맛타키타 중학교	맛타오미야 1-1-31
15	맛타 초등학교	야스다 2-1-8
16	맛타니시 초등학교	요코즈쓰미 5-13-61
17	요코즈쓰미 초등학교	요코즈쓰미 1-11-83
18	요코즈쓰미 중학교	요코즈쓰미 1-11-27
19	야케노 초등학교	야케노 1-3-44

※2021년 3월 시점 (최신 지정사항은 홈페이지를 참고하십시오.)  
※대피 가능 시간은 오사카시 홈페이지에 올라와 있는 '수해 시 대피 빌딩 등록 일람', '맵 내비 오사카' 또는 현지 표지판에서 확인하십시오.