


異形管の表示記号及び表示方法 付図, 11/34


仕切弁副管 A 1号及び仕切弁副管 A 2号の鑄出し表示方法 (NS形) 【出典 : J D P A Z 2004】

呼び径 400・450

仕切弁副管 A 1号

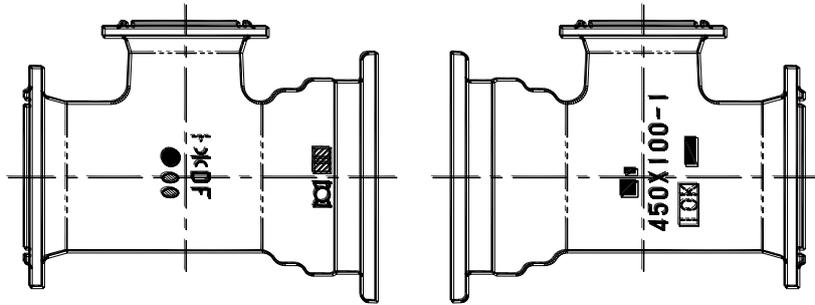

仕切弁副管 A 2号

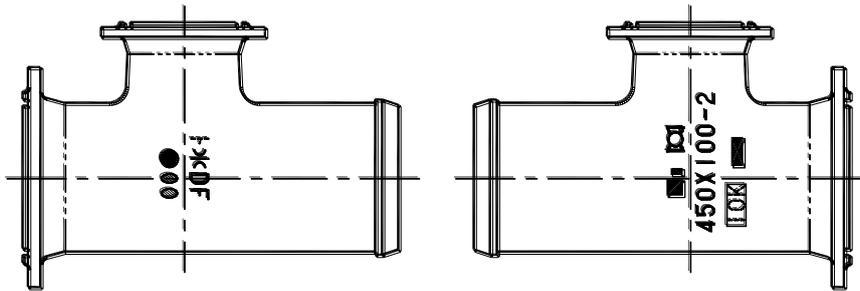



























呼び径	号数
400・450	5号マーク

異形管の表示記号及び表示方法 付図, 12/34


仕切弁副管 A 1号及び仕切弁副管 A 2号の鑄出し表示方法 (NS形) 【出典: JDP A Z 2004】

呼び径 500~1000 (参考)

仕切弁副管 A 1号

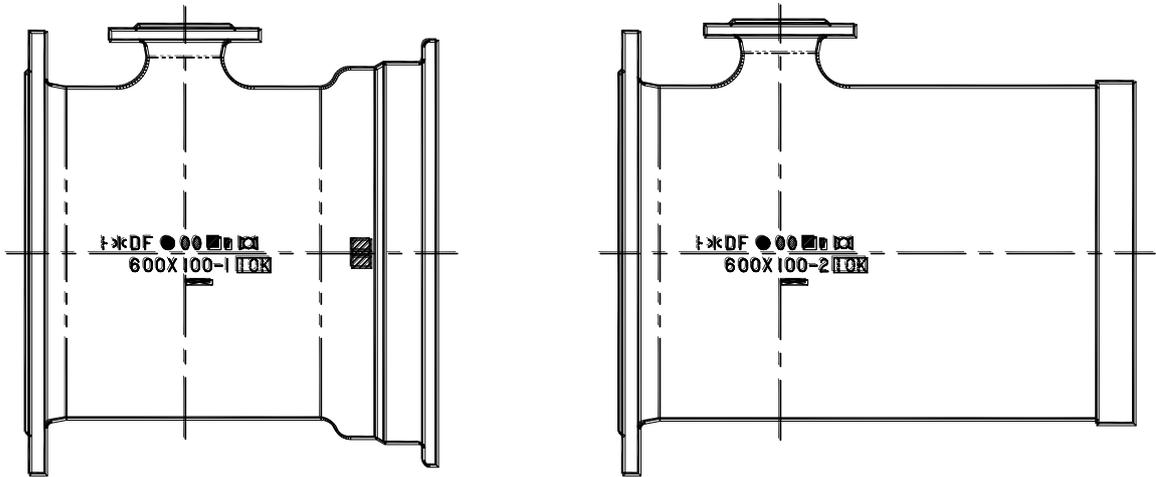

仕切弁副管 A 2号

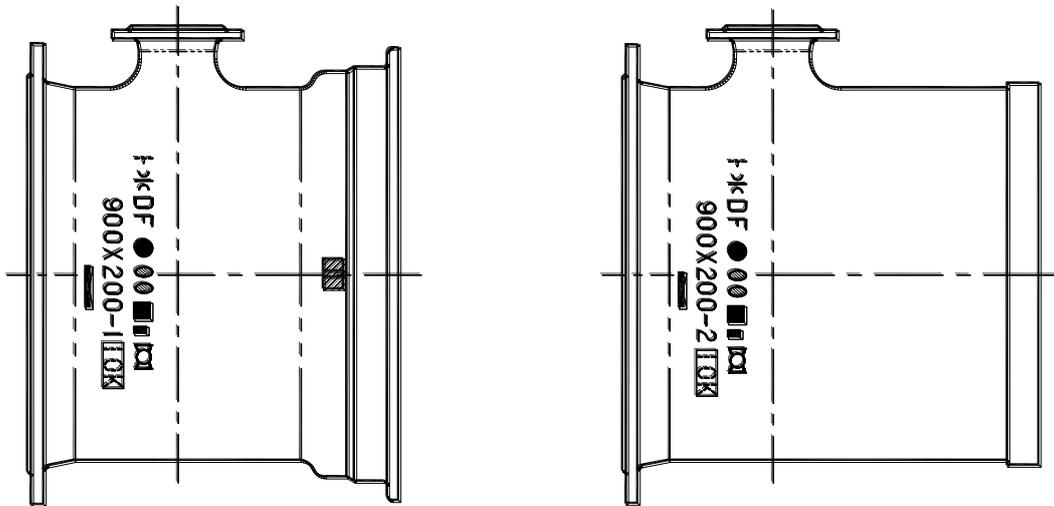


呼び径	号数
500・600	8号マーク
700~1000	9号マーク

異形管の表示記号及び表示方法 付図, 13/34


仕切弁副管 A 1号及び仕切弁副管 A 2号の鑄出し表示方法(K F形・U F形・K形) 【出典：JDPA Z 2004】

呼び径 400～600

仕切弁副管 A 1号

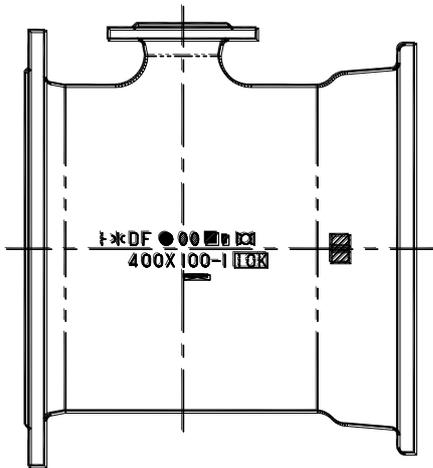


仕切弁副管 A 2号

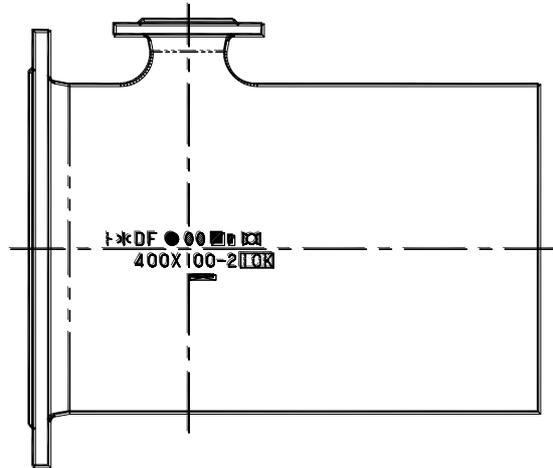


呼び径 700～2600

仕切弁副管 A 1号

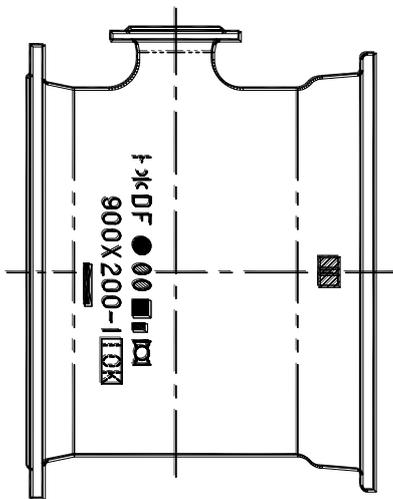

仕切弁副管 A 2号

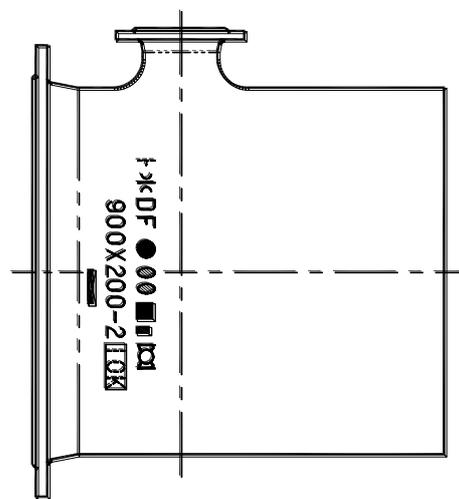


 ト水 DF ● 00 ■ □ 400X100-1 10K 


呼び径	号数
400～ 600	8号マーク
700～1000	9号マーク
1100～1500	10号マーク
1600～2600	11号マーク

異形管の表示記号及び表示方法 付図, 14/34

フランジ付きT字管及びうず巻式フランジ付きT字管の鑄出し表示方法(N S形) 【出典：JDPA Z 2004】


呼び径 75~250

フランジ付きT字管  
うず巻式フランジ付きT字管

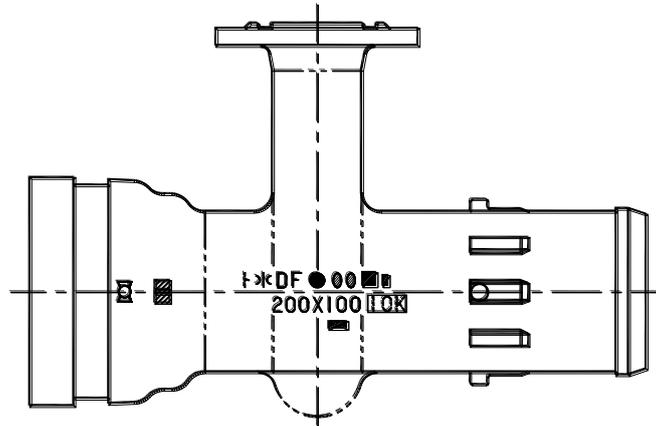

呼び径 300~450

フランジ付きT字管

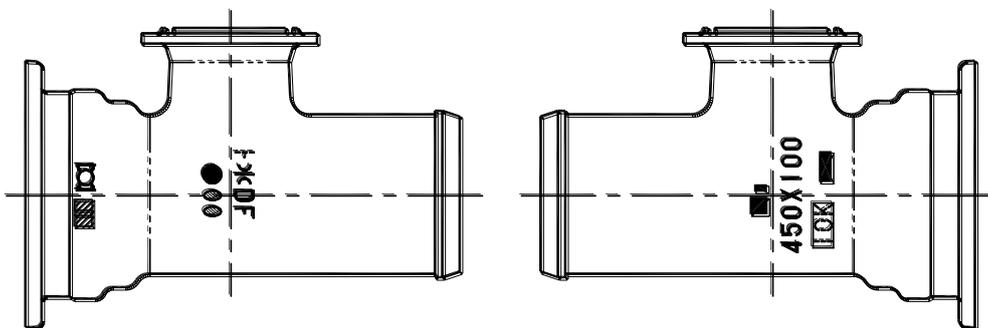



 ト水 DF ●   200X100  TOK 

呼び径	号数
75・100	2号マーク
150~250	3号マーク
300~450	5号マーク


- 備考 1. うず巻式フランジ付きT字管は、管の軸方向(挿し口側)に移動させて表示してもよい。また、うず巻式フランジ付きT字管の表示記号の号数は、別図「フランジ付きT字管及びうず巻式フランジ付きT字管の鑄出し表示方法」に示すK形の号数を用いてもよい。
2. 表示方法は、両受フランジ付きT字管などの場合にも適用する。

異形管の表示記号及び表示方法 付図, 15/34

フランジ付きT字管及びわず巻式フランジ付きT字管の鑄出し表示方法(N S形) 【出典：JCPA Z 2004】


呼び径 500・600 (参考)

フランジ付きT字管

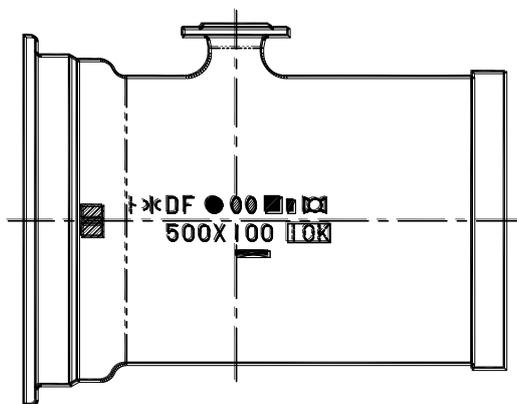

呼び径 700~1000 (参考)

フランジ付きT字管

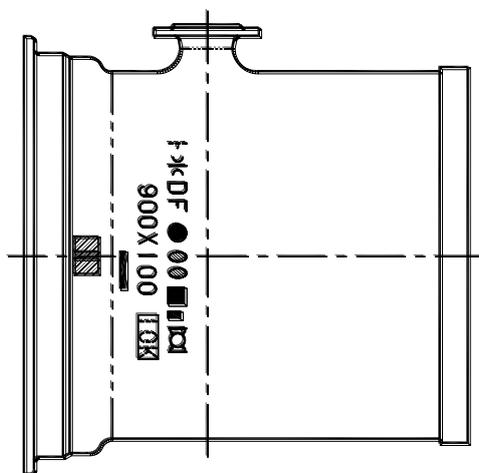


 ト 水 DF ● 〰️ ■ □ 500X100 LOK 

呼び径	号数
500・600	8号マーク
700~1000	9号マーク

- 備考 1. 呼び径 500・600 のフランジ付きT字管は、管の軸方向(挿し口側)に移動させて表示してもよい。  
 2. 表示方法は、両受フランジ付きT字管などの場合にも適用する。