

フランジ片落管

平成14年 9月 2日 仕様制定

平成20年 4月 1日 仕様改正

平成30年 4月 1日 仕様改正

1. 適用範囲

この仕様は、呼び圧力7.5Kの水道に使用するフランジ片落管(以下、「管」という。)について規定する。

なお、この仕様で定めるほかは、JWWA G 114の規定に準拠すること。

【備考】次に掲げる規格は、この仕様に引用されることによって、この仕様の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版を適用する。

JWWA G 114 (水道用ダクタイル鋳鉄異形管)

JWWA K 139 (水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料)

JWWA G 112 (水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装)

2. 種類及び記号

管の種類は、1種類とし、その記号はDFとする。

3. 接合形式

フランジ形、RF-GFとする。

4. 塗装

内面塗装はJWWA G 112の規定による。

外面塗装は、JWWA K 139の規定による。

5. 形式・寸法

管の形状、寸法は付図 1のとおりとする。

6. 表示

管の外側の見やすい場所に、次の事項を鋳出し、打刻などで表示しなければならない。

(1) | (の記号

(2) 球状黒鉛鋳鉄品Dの記号

(3) 刻印座


(4) 製造年

(5) 製造者名又はその略号

(6) 呼び径

(7) 特殊品トの記号

付図1 フランジ片落管

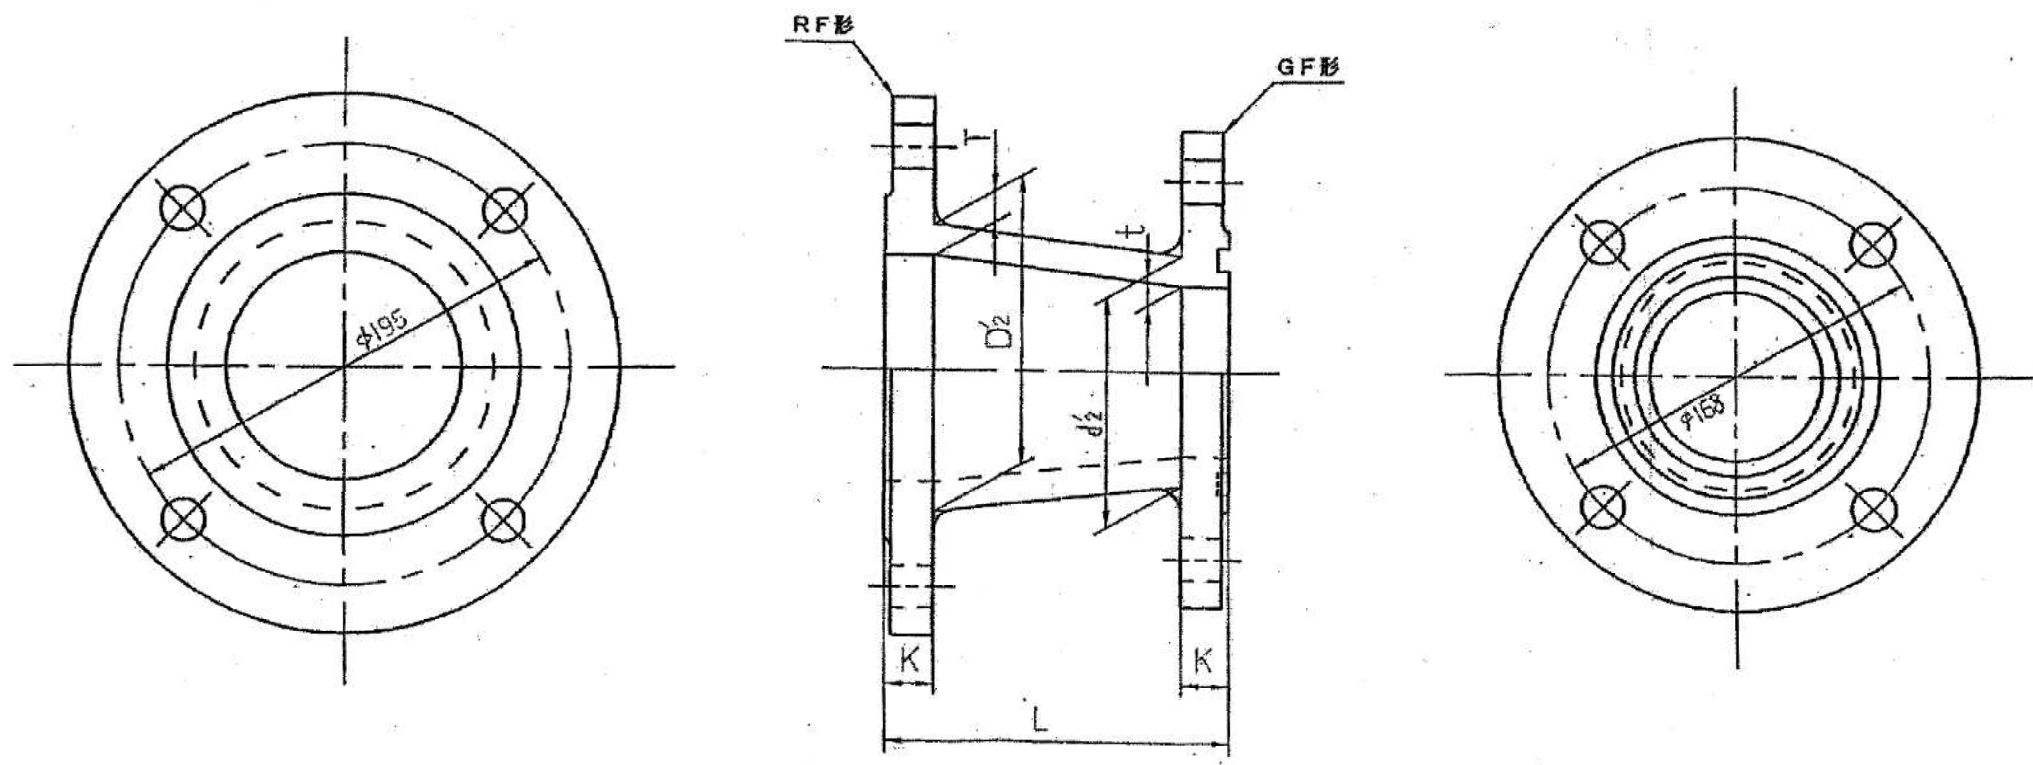

呼び径		管厚		フランジ厚	外径		有効長	ボルト穴の数		質量 (kg)
D	d	T	t	K	D'2	d'2	L	D	d	
100	75	13.5	13.5	21	128	103	150	4	4	11.7