

第7章 仮 設 工

第1．総 則

1. 仮 設 工

(1) 仮設工項目

「国土交通省土木工事標準積算基準書 II-5-①仮設工(1)」によるものとする。


(2) 仮設工の積算

「国土交通省土木工事標準積算基準書 II-5-①仮設工(2) 1)～3)」によるものとする。

2. 鋼矢板・H鋼杭の賃料等について

(1) 賃料の基本的な考え方

賃料期間(1)(日) = {(打込期間×1/2) + (在場期間) + (引抜期間×1/2)}
× (不稼働係数) + (5日 + 4日)

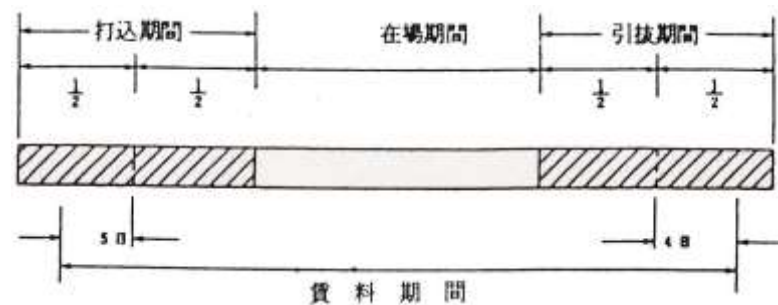

(注) 1. 仮設材H鋼杭についても同様の扱いとする。

2. 土留め・締切り・路面覆工等を使用される切梁腹起し覆工板については打込(引抜)日数を設置(撤去)日数と読みかえ同様の扱いとする。

3. 建込矢板及び支保材の場合

賃料期間(2)(日) = 在場期間×不稼働係数

(注) 在場期間 = 掘削日数 + 管布設日数 + (管保護日数) + 埋戻日数

4. 打込(引抜)期間が短く、準備日(5日 + 4日)を打込(引抜)日数の1/2に加算すると、全打込(引抜)日数期間を超える場合は、全打込(引抜)期間に固定する。

(例) 打込(引抜)日数6日の場合

6日/2 + 5日 = 8日 > 6日となるため、6日に固定する。

5. 即日開放する場合は、不稼働係数及び準備日(5日 + 4日)は考慮しない。

(2) 賃料の算出

ア. 転用工事における準備日数5日と4日については、当該1現場当たり1回算入するものと
し、転用毎には算入しないこと。

イ. 鋼矢板及びH鋼材の賃料＝供用1日当り賃料×賃料期間(1)

ウ. 支保材の賃料＝供用1日当り賃料×賃料期間(2)

ただし、木製の場合は供用回数とする。

エ. 鋼矢板等の1現場あたりにおける使用回数が2回以上となるときは、下記により補正率
を乗じて補正することができる。

1 現場当りの鋼矢板及びH形鋼の修理費×(n+1)／2

〃 支保材の修理費×(n+1)／2

(注) 1. nは使用回数。

2. 木製支保、横矢板の修理費は計上しない。

3. 覆工板等についても同様の扱いとする。

オ. 転用する場合の修理費及び損耗費の計算方法

$$B_n(\text{施工延長1m当りの修理係数}) = \frac{1/2(\text{施工延長}/\text{転用延長} + 1) \times \text{転用延長}}{\text{施工延長}} \dots \textcircled{1}$$

$$\text{矢板重量} = \textcircled{1} \times \text{単位重量 (t/m}^2\text{)} \times \text{平均矢板長} \times 1 \dots \textcircled{2}$$

$$\text{修理費 (1m当り)} = \textcircled{2} \times 1 \text{ t 当りの修理費} \dots \textcircled{3}$$

$$\text{修理費} = \textcircled{3} \times \text{施工延長 (m)}$$

3. 工事用仮設材（鋼矢板、H鋼杭）の計上について

「国土交通省土木工事標準積算基準書 II-5-①仮設工(2)(6)(7)」によるものとする。

なお、標準長さ及びスクラップ長については、諸種の物価本を参照すること。

4. 矢板工の単価構成

$$\text{単価構成} = \boxed{\text{矢板工}} + \boxed{\text{支保工}} + \boxed{\text{筋掘及び復旧工}}$$

矢板工・・・・・・・・・・〈材料費〉矢板等賃料、矢板等修理費及び損耗費、矢板等材料費
・・・・・・・・・・・・・・・・・・〈工事費〉矢板等打設費、矢板等引抜費、矢板等切断費

支保工（切梁・腹起）・・〈材料費〉切梁等賃料、切梁等修理費及び損耗費、切梁等材料費
・・・・・・・・・・・・・・・・・・〈工事費〉切梁等設置費、切梁等撤去費

筋掘及び復旧工・・・・・・・・〈工事費〉打設時の掘削及び復旧（土工に計上）

(注) 1. 建込矢板の場合、土工は計上しない。

2. 矢板を存置する場合は矢板切断工を計上し、切断部以外の引抜工（撤去工）は計上しない。切断部以上の撤去に使用する機械はトラッククレーン（4.9t吊）を標準とする。

5. 矢板工の種類及び施工法

本基準では、次の矢板工について積算できる。

施工法の選定については、「国土交通省土木工事標準積算基準書 II-5-⑤鋼矢板施工法選定表（参考）」を参考とする。

建込工法	軽量鋼矢板
油圧圧入引抜工法	軽量鋼矢板
	普通鋼矢板
プレボーリング工法	H 鋼 杭
クレーン引抜工	普通鋼矢板
	H 鋼 杭

第2. 矢板打設、引抜工

1. 建込工法

「水道事業実務必携 第一編 2-2-2 土留歩掛表（軽量鋼矢板たて込み）、機械施工」によるものとする。ただし、両側分の延長を片側分に換算する。なお、設置（建込）に使用する機械は掘削工と同様のバックホウとする。また、軽量鋼矢板の修理費及び損耗費の算定にあたっては「補助工法（有）」を適用する。

2. 油圧圧入引抜工

「国土交通省土木工事標準積算基準書 II-5-②-3 油圧圧入引抜工」によるものとする。

3. プレボーリング

「国土交通省土木工事標準積算基準書 II-5-②-4 ディーゼルハンマ・プレボーリング」によるものとする。

4. クレーン引抜工

「国土交通省土木工事標準積算基準書 II－5－④鋼矢板(H形鋼)工(クレーン引抜工)」によるものとする。ただし、引抜き長が10m未満の場合は次表による。

表4－1 日当たり引抜枚【本】数(N)

作業補正条件 引抜長 (m)	家屋、鉄道、橋梁、道路、施設及び構造物による障害	
	有り	無し
5 未満	28	32
5 以上10未満	25	28

5. 軽量鋼矢板圧入引抜工

(1) 適用範囲

ア. 本資料は、油圧式杭圧入引抜機による、軽量鋼矢板（有効幅333mm）の圧入と引抜きに適用する。最大矢板圧入長及び引抜き長は6m、適用土質は最大N値20以下とする。またこれらの適用範囲を超えるものについて、別途考慮する。


イ. 油圧式杭圧入引抜機の反力チャックのつかみ代は、400mmを標準とする。

ウ. 施工場所が、建設工事公衆災害防止対策要綱に定める「公衆に関わる区域」に該当する場合は、同要綱に則って積算する。


(2) 施工概要

標準施工フローは、下記を標準とする。

ア. 圧入

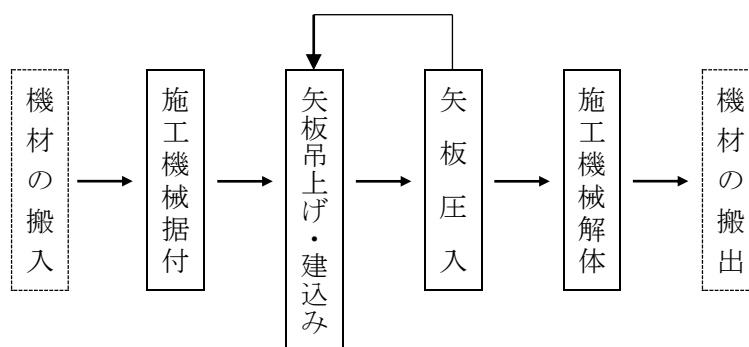

イ. 引抜き

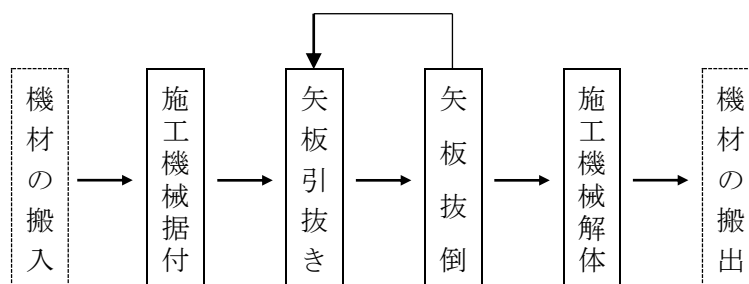

(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

(3) 種類の選定

ア. 油圧式杭圧入引抜機

軽量鋼矢板の圧入及び引抜きに使用する油圧式杭圧入引抜機の規格は、エンジン式ユニット排出ガス対策型（第1次基準値）・圧入力294.2kN／引抜力294.2kN級とする。

イ. 付属機械

油圧式杭圧入引抜機の付属機械の機種・規格は次表を標準とするが、現場条件によりこれにより難しい場合は、別途考慮する。

表5－1 付属機械の機種・規格

機 種	規 格
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型（第2次基準値） 油圧伸縮ジブ型 16 t 吊

(4) 編 成 人 員

軽量鋼矢板油圧圧入引抜工の編成人員は、次表を標準とする。

表5－2 編 成 人 員 (人)

項 目	世 話 役	特殊作業員	とび工
編 成 人 員	1	1	1

(5) 日当たり施工枚数

ア. 圧入・引抜作業

軽量鋼矢板の1日当り圧入及び引抜き枚数（N）は次表による。

表5－3 軽量鋼矢板1日当り施工枚数（N） (枚／日)

圧入・引抜き長（m）	2.0以下	3.0以下	4.0以下	5.0以下	6.0以下
圧 入 枚 数	59	57	54	52	49
引 抜 き 枚 数	86	82	78	74	71

（注）圧入・引抜長とは、軽量鋼矢板を圧入・引抜きする長さであり、矢板長とは異なる。

イ. 油圧式杭圧入引抜機の据付解体歩掛

据付・解体は、施工前の準備として施工機械の配置、試運転調整、反力架台、反力ウェイトの据付、反力矢板圧入と施工後の施工機の解体・撤去作業であり、下記を標準とする。

表5－4 据付・撤去歩掛

作業区分	項 目	労務(人／回)			機械運転時間(日／回)	
		土木一般 世 話 役	特 殊 作 業 員	とび工	油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン
圧入	工事着工及び現場内移設	0.31	0.31	0.31	0.17	0.25
引抜き	工事着工及び現場内移設					

(注) 1. 圧入、引抜きそれぞれについて計上する。

2. 工事着工は、1 工事で機械 1 組につき 1 回計上する。

3. 現場内移設は、現場内で一連の矢板を施工後、現場内の他の場所に移設する場合で
あり、移設回数分計上する。

(6) 単 価 表

ア. 油圧式杭圧引抜機による軽量鋼矢板Ⅲ型圧入10m当り単価表

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	30／N×1	表 5－3
特 殊 作 業 員		〃	30／N×1	〃
と び 工		〃	30／N×1	〃
油圧式杭圧入引抜機運転		日	30／N	〃
ラフテレーンクレーン 賃 料	排出ガス対策型（第2次基準値） 油圧伸縮ジブ型16 t 吊	〃	30／N	〃
諸 雑 費				端数処理
計				

(注) N：軽量鋼矢板 1 日当り施工枚数

イ. 油圧式杭圧引抜機による軽量鋼矢板Ⅲ型引抜10m当り単価表

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	30／N×1	表 5－3
特 殊 作 業 員		〃	30／N×1	〃
と び 工		〃	30／N×1	〃
油圧式杭圧入引抜機運転		日	30／N	〃
ラフテレーンクレーン 賃 料	排出ガス対策型（第2次基準値） 油圧伸縮ジブ型16 t 吊	〃	30／N	〃
諸 雑 費				端数処理
計				

(注) N：軽量鋼矢板 1 日当り施工枚数

ウ. 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 1 回当り単価表

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 5－4
特 殊 作 業 員		〃		〃
と び 工		〃		〃
油圧式杭圧入引抜機運転		日		〃
ラフテレーンクレーン 賃 料	排出ガス対策型（第2次基準値） 油圧伸縮ジブ型16 t 吊	〃		〃
諸 雑 費				端数処理
計				

エ. 機械運転単価表

名 称	規 格	適用単価表	指 定 事 項
油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機	エンジン式ユニット 排出ガス対策型 (第1次基準値) 圧入力294kN／引抜力392kN	機－24	燃 料 消 費 量→40 機 械 損 料 数 量→1.45

オ. 機－24 油圧式杭圧入引抜機運転一日当り単価表

種目	規格	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)	摘要
燃料費		ℓ				
機械損料		供用日				
諸雑費		式	1			
計						

第3. 横 矢 板 工

「国土交通省土木工事標準積算基準書 II－5－⑥ 表4. 1 施工歩掛（横矢板）」によるものとする。

第4. 支 保 工

1. 適 用 範 囲

本資料は、土留（親杭横矢板工法、鋼矢板工法）で使用される支保工（切梁・腹起し）の設置、撤去工に適用する。

2. 鋼製支保工

「国土交通省土木工事標準積算基準書 II－5－⑥ 表4－1 施工歩掛（切梁・腹起し）」によるものとする。

3. 木製支保工

木製支保工歩掛は「水道事業実務必携 第一編2－2－5支保歩掛表（木製）」によるものとする。なお、「100m当り」の歩掛は「片側延長200mm当り」に読み替えるものとする。

4. 軽量金属支保工

(1) 適用範囲

開削工法の建込み矢板施行時の土留支保工設置・撤去において、軽量金属支保材を使用する場合に適用する。なお、腹起し材、切梁材の組合せは地域特性を考慮して定める。

(2) 支保工設置基準

支保工の設置基準は、次表を標準とする。ただし、切梁材は、掘削幅に応じたものを使用し、段数・腹起し材については、下記によりがたい場合は別途考慮する。

表4-1 支保工設置基準

掘削深	段数	切梁材・腹起し材形状
$1.5\text{m} < h \leq 2.0\text{m}$	1段	腹起し材（軽量金属）：70～80×115～130×4000(mm) 切梁材：水圧式パイプサポート
$2.0\text{m} < h \leq 3.5\text{m}$	2段	腹起し材（軽量金属）：110～120×120～130×4000(mm) 切梁材：水圧式パイプサポート
$3.5\text{m} < h \leq 3.8\text{m}$	3段	腹起し材（軽量金属）：110～120×120～130×4000(mm) 切梁材：水圧式パイプサポート

表4-2 切梁材計上基準

掘削幅 (m)	切梁材調整長 (mm)
$B \leq 0.9$	590～900程度
$B \leq 1.3$	770～1300程度
$B \leq 1.8$	1100～1800程度
$B \leq 2.2$	1500～2200程度

(3) 支保工施工歩掛

軽量金属支保工歩掛は「水道事業実務必携 第一編 2-2-6 支保歩掛表（軽量金属製）」の水圧式パイプサポートを標準とする。「100m当たり」の歩掛は「片側延長200m当たり」に読み替えるものとする。なお、水圧ポンプの使用台数については下表のとおりとする。

表4-3 水圧ポンプ台数 (片側延長200m当り)

名 称	設置段数	台数
水 圧 ポ ン プ タンク水量15～19L (台)	1段	4.0
	2段	4.3
	3段	6.0

第5．矢板切断工

「国土交通省土木工事標準積算基準書 II-2-⑩ガス切断工」によるものとする。

第6．足場工、防護工及び登り栈橋工

1．適用範囲

独立水管橋、橋梁添架管の架設・塗装作業における足場工、防護工及び登り栈橋工は「国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-7-③鋼橋架設工 15．足場工、防護工及び登り栈橋工」によるものとする。ただし、これにより難しいものは別途考慮すること。

2．足場工

足場工費の算出は「国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-7-③鋼橋架設工 15-2-2 足場工費」によるものとする。ただし、以下の点を考慮すること。

- ・ 供用月数について、小数第2位を四捨五入し第1位止めとし、1月に満たないものは1月とする。
- ・ 賃料係数 (L_1 , L_2) ・ 設置歩掛係数 (N_1) ・ 撤去歩掛係数 (N_2) については、「国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-7-③-23 表15-1～6」の各係数から、現場状況及び施工状況に応じて適切なものを選択する。
- ・ 橋面積 (A) については、足場の実面積 (A) に読み替える。

3．側面塗装足場工

塗装用側面足場工費の算出は「国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-7-③鋼橋架設工 15-2-3 側面塗装足場」によるものとする。ただし、以下の点を考慮すること。

- ・ 供用月数について、小数第2位を四捨五入し第1位止めとし、1月に満たないものは1月とする。
- ・ トラス等の側面面積 (A) については、側面塗装足場の実面積 (A) に読み替える。

4．防護工

防護工費の算出は「国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-7-③鋼橋架設工 15-3 防護工」によるものとする。ただし、以下の点を考慮すること。

- ・ 供用月数について、小数第2位を四捨五入し第1位止めとするが、1月に満たないものは1月とする。
- ・ 賃料係数 (L_1 , L_2) ・ 設置歩掛係数 (N_1) ・ 撤去歩掛係数 (N_2) については、

「国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-7-③-28 表15-10、11」の各係数から、現場状況及び施工状況に応じて適切なものを選択する。

- ・ 防護工必要橋面積（A）については、防護工を必要とする足場の実面積（A）に読み替える。

5. 登り栈橋工

登り栈橋工費の算出は「国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-7-③鋼橋架設工 15-4 登り栈橋工」によるものとする。ただし、以下の点を考慮すること。

- ・ 供用月数について、小数第2位を四捨五入し第1位止めとするが、1月に満たないものは1月とする。

第7. 覆 蓋 工

1. 覆蓋工

（1）適用範囲・施工概要・機種の選定

一般土木工事の路面覆工等に適用する。また、施工概要は、「国土交通省土木工事標準積算基準書 II-5-⑥仮設材設置撤去工 2. 施工概要（覆工板・覆工板受桁設置・撤去工） 3. 機種の選定」によるものとする。

（2）覆蓋形式の選定

ア. 覆工幅は、掘削幅+0.6m（片側0.3m）を標準とする。

イ. 掘削幅、上載荷重及び使用目的等により形式を決定する。

（3）施工歩掛

覆工板・覆工板受桁設置・撤去歩掛は、「国土交通省土木工事標準積算基準書 II-5-⑥仮設材設置撤去工 4. 施工歩掛」によるものとする。

覆工板の開閉作業の歩掛は、「国土交通省土木工事標準積算基準書 IV-4-①-2 共同溝工（2）12. 覆工板開閉工」によるものとする。

（4）その他

ア. 賃料

覆工板は鋼製（従来型）、受桁及び桁受材は鋼製山留材を標準とし、賃料については「建設用仮設材賃料積算基準」及び「国土交通省土木工事標準積算基準書 II-5-⑥仮設材設置撤去工 6. 仮設材賃料に係る修理費及び損耗費等の取扱について、7. 部材質量、8. 単価表」によるものとする。

イ. 土留板

覆蓋工に使用する土留板については、諸雑費率に含むものとする。

ウ．余掘工・埋戻工

覆工板設置・撤去の際に必要な掘削・埋戻工については、土工に計上するものとする。

エ．支持杭工（H鋼）

支持杭の打設を必要とする場合は、別途積上げ計上を行うものとする。

オ．オーバレイ工

路面と覆工板とのすり合わせをアスファルト（ $t = 5\text{ cm}$ ）で行うものとし、面積算出は次式による。

$$\text{オーバレイ面積 (m}^2\text{)} = \text{覆工板周辺長 (m)} \times 0.41$$


第8．地下埋設物防護工

1．適用範囲

掘さく内に露出する既設埋設物の防護工については、「埋設物防護方法の予備知識」（大阪市道路工事安全対策委員会 昭和47年1月制定、平成20年7月改訂）に示される基準にもとづき、基本的には埋設物管理者の指示により施工するが、縦断方向に露出する場合の標準的な代価表を以下に記載する。なお、掘さく背面の防護工を必要とする場合や埋戻完了後に特に養生を必要とする場合には、各埋設物管理者と協議の上、別途積算すること。

2．防護工の例

懸垂防護標準図

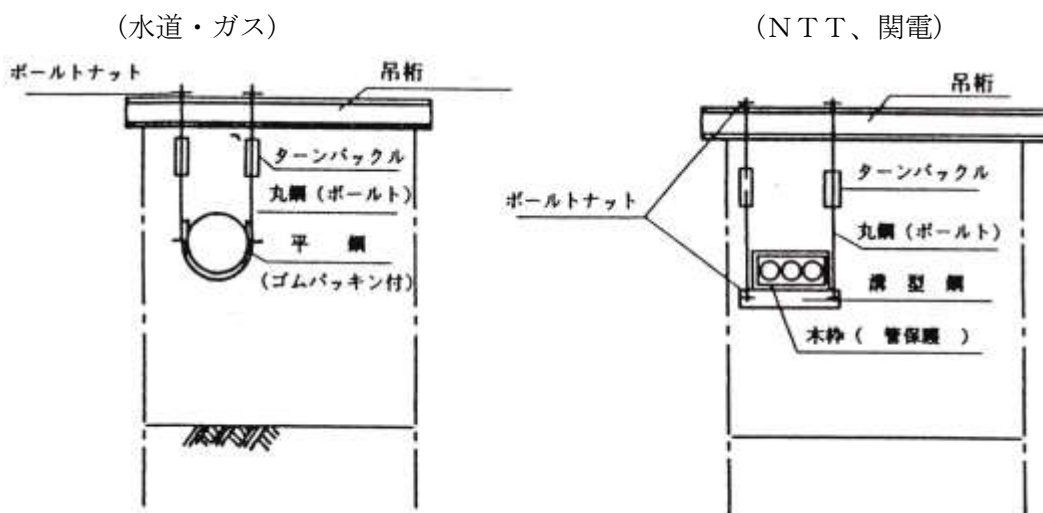

(注) 1．路面覆工を施工する場合には、覆工仮受桁とは併用せず独立桁を架けること。

2．懸垂は丸鋼を加工したボルトを使用し、ターンバックルにて調整する。

3. 埋設物は平鋼又は溝型鋼で受け、埋設物周辺をゴムパッキング又は木枠にて管保護を行うこと。

3. 積算基準

(1) 懸垂用材料（吊桁除く）

ア. 上・下水道管及びガス管

(ア) 使用材料は全て存置（1回使用）とする。

(イ) 懸垂間隔はφ350までは2.00m、φ400以上は1.50mとする。

(ウ) 埋設深さが不明の場合には通常土被をφ250以下は1.20m、φ300以上は1.50mとする。吊桁間隔はφ350以下は2.00m、φ400以上は1.50mとする。吊桁長は（掘削幅）+0.40mとする。

イ. NTT及び関電

(ア) 使用材料は全て1回使用とする。

(イ) コンクリート保護等を取りこわし懸垂する場合は別途計上する。

(ウ) 懸垂間隔は1.50mとする。

(エ) 埋設深が不明の場合には通常土被を1.50mとする。吊桁間隔は1.50mとする。吊桁長は（掘削幅）+0.40mとする。

(2) 吊桁賃料及び吊桁整備費

ア. 吊桁のトン当り賃料及び整備費は「市場価格」によること。

イ. 吊桁の供用日数は、埋設防護工関連区間の土留材の供用日数を使用する。

ウ. 転用による補正、長期供用日により補正を行うこと。

(3) 吊桁架払工

吊桁架払工は、覆工板受桁設置撤去に準ずるものとする。

(4) 地下埋設物懸垂材料表

ア. 交叉に設置

		水 道 管 ・ ガ ス 管 ・ 下 水						
名 称	単 位	φ 100 ～ φ 200 (0.169)	φ 250 (0.271)	φ 300 (0.322)	φ 350 (0.374)	φ 400 ～ φ 500 (0.476)	φ 600 ～ φ 700 (0.682)	φ 800 (0.836)
溝 形 鋼 －(n)×(B)×(t)×(L)	kg							
平 鋼 (t)×(B)×(L)	〃	4.5mm×50mm ×4.6m 8.1	6mm×50mm ×6.2m 14.6	6mm×75mm ×7.0m 24.7	6mm×75mm ×7.8m 27.5	6mm×75mm ×10.4m 36.7	6mm×100mm ×13.7m 64.5	6mm×100mm ×16.1m 75.8
丸 鋼 (φ)×(L)	〃	φ 9 ×25.6m 12.7	φ 9 ×26.7m 13.3	φ 9 ×33.2m 16.5	φ 13 ×33.7m 35.0	φ 13 ×34.7m 36.0	φ 13 ×36.8m 38.2	φ 16 ×38.3m 60.5
ナ ッ ト 類 (2重)	個	40	40	40	40	40	40	40
タ ー ン バ ッ ク ル	〃	φ 9 20	φ 9 20	φ 9 20	φ 13 20	φ 13 20	φ 13 20	φ 16 20
ゴ ム パ ッ キ ン グ (t)×(B)×(L)	m ²	3mm×55mm ×3.6m 0.19	3mm×55mm ×5.2m 0.28	3mm×80mm ×6.0m 0.48	3mm×80mm ×6.8m 0.54	3mm×80mm ×8.4m 0.67	3mm×105mm ×11.7m 1.22	3mm×105mm ×14.1m 1.48
松 挽 材 (t)×(m ²)	m ³	必 要 に 応 じ て 計 上						

製 作 重 量	kg	20.8	27.9	41.2	62.5	72.7	102.7	136.3
---------	----	------	------	------	------	------	-------	-------

備考 1. 埋設物管理者の指示により、上表により難しい場合は、別途積算のこと。

2. 材料の算出は次による。(10箇所当り)

平鋼長さ：φ 350以下 10ヶ× (周長× $\frac{1}{2}$ +0.2)

φ 400以上 10ヶ× (周長× $\frac{1}{2}$ +0.3)

溝 形 鋼：(幅+0.3)×10ヶ

丸鋼長さ：2本× (土被+外径× $\frac{1}{2}$)×10ヶ (W, G)

2本× (土被+埋設物高さ+0.10)×10ヶ (E, T)

ゴムパッキンの長さ：(周長× $\frac{1}{2}$ +0.1)×10ヶ

松挽材面積：(B+H+2 t)×2×L

10箇所当り

道 管			N T T ・ 関 電						
ϕ 900 (0.939)	ϕ 1000 ～ ϕ 1100 (1.092)	ϕ 1200 ～ ϕ 1500 (1.400)	(孔) 2条1段 B H 340×140	(孔) 3条1段 540×140	(孔) 2条2段 340×340	(孔) 4条1段 740×140	(孔) 3条2段 540×340	(孔) 4条2段 740×340	(孔) 3条3段 540×540
			100mm×50mm × 5 mm ×6.4m 59.9	125mm×65mm × 6 mm ×8.4m 112.5	150mm×75mm ×6.5mm ×6.4m 119.0	150mm×75mm ×6.5mm ×10.4m 193.4	150mm×75mm × 9 mm ×8.4m 201.6	150mm×75mm × 9 mm ×10.4m 249.6	200mm×80mm ×7.5mm ×8.4m 206.6
9mm×100mm ×17.7m 124.9	9mm×100mm ×20.1m 141.9	12mm×100mm ×24.9m 234.5							
ϕ 16 ×39.3m 62.0	ϕ 19 ×40.9m 91.2	ϕ 19 ×44.0m 98.1	ϕ 13 ×34.8m 36.1	ϕ 16 ×34.8m 54.9	ϕ 19 ×38.8m 86.5	ϕ 19 ×34.8m 77.6	ϕ 19 ×38.8m 86.5	ϕ 22 ×38.8m 115.6	ϕ 22 ×42.8m 127.5
40	40	40	80	80	80	80	80	80	80
ϕ 16 20	ϕ 19 20	ϕ 19 20	ϕ 13 20	ϕ 16 20	ϕ 19 20	ϕ 19 20	ϕ 19 20	ϕ 22 20	ϕ 22 20
3mm×105mm ×15.7m 1.64	3mm×105mm ×18.1m 1.90	3mm×105mm ×22.9m 2.40							
す る									

186.9	233.1	332.6	92.2	167.4	205.5	271.0	288.1	365.2	334.1
-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

イ．平行に設置

		水 道 管 ・ ガ ス 管 ・ 下 水						
名 称	単 位	φ 100 ～ φ 200	φ 250	φ 300	φ 350	φ 400 ～ φ 500	φ 600 ～ φ 700	φ 800
溝 形 鋼 －(n)×(B)×(t)×(L)	kg							
平 鋼 (t)×(B)×(L)	"	4.5mm×50mm ×23m 40.7	6mm×50mm ×31m 73.1	6mm×75mm ×35m 123.5	6mm×75mm ×39m 137.6	6mm×75mm ×70m 247.1	6mm×100mm ×91m 428.1	6mm×100mm ×108m 508.6
丸 鋼 (φ)×(L)	"	φ 9 ×131m 65.4	φ 9 ×134m 66.9	φ 9 ×166m 82.8	φ 13 ×168m 174.7	φ 13 ×236m 245.4	φ 13 ×250m 260.0	φ 16 ×257m 406.1
ナ ッ ト 類 (2重)	個	200	200	200	200	268	268	268
タ ー ン バ ッ ク ル	"	φ 9 100	φ 9 100	φ 9 100	φ 13 100	φ 13 134	φ 13 134	φ 16 134
ゴ ム パ ッ キ ン グ (t)×(B)×(L)	m ²	3mm×55mm ×18m 0.99	3mm×55mm ×26m 1.43	3mm×80mm ×30m 2.40	3mm×80mm ×34m 2.72	3mm×80mm ×56m 4.48	3mm×105mm ×78m 8.19	3mm×105mm ×95m 9.97
松 挽 材 (t)×(m ²)	m ³	必 要 の 都 度 計 上 す						

製 作 重 量	kg	106.1	140.0	206.3	312.3	492.5	688.6	914.7
---------	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

備考 1. 埋設物管理者の指示により、上表により難しい場合は、別途積算のこと。

2. 材料の算出は次による。(100m当り)

平鋼長さ：φ 350以下 50ヶ×(周長× $\frac{1}{2}$ +0.2)

φ 400以上 67ヶ×(周長× $\frac{1}{2}$ +0.3)

溝 形 鋼：(幅+0.3)×67ヶ

丸鋼長さ：2本×(土被+外径× $\frac{1}{2}$)×50ヶ又は67ヶ(φ 400以上) (W, G)

2本×(土被+埋設物高さ+0.10)×67ヶ(E, T)

ゴムパッキンの長さ：(周長× $\frac{1}{2}$ +0.1)×50ヶ又は67ヶ(φ 400以上)

松挽材面積：(B+H+2 t)×2×L

100m当り

道 管			N T T ・ 関 電						
$\phi 900$	$\phi 1000$ ～ $\phi 1100$	$\phi 1200$ ～ $\phi 1500$	(孔) 2条1段 B H 340×140	(孔) 3条1段 540×140	(孔) 2条2段 340×340	(孔) 4条1段 740×140	(孔) 3条2段 540×340	(孔) 4条2段 740×340	(孔) 3条3段 540×540
			100mm×50mm × 5 mm ×43m 402.5	125mm×65mm × 6 mm ×56m 750.4	150mm×75mm ×6.5mm ×43m 799.8	150mm×75mm ×6.5mm ×70m 1,302.0	150mm×75mm × 9 mm ×56m 1,344.0	150mm×75mm × 9 mm ×70m 1,680.0	200mm×80mm ×7.5mm ×56m 1,377.6
9mm×100mm ×118m 833.0	9mm×100mm ×135m 953.1	12mm×100mm ×167m 1,573.1							
$\phi 16$ ×263m 415.5	$\phi 19$ ×277m 617.7	$\phi 19$ ×305m 680.2	$\phi 13$ ×233m 242.3	$\phi 16$ ×233m 368.1	$\phi 19$ ×260m 579.8	$\phi 19$ ×233m 519.6	$\phi 19$ ×260m 579.8	$\phi 22$ ×260m 774.8	$\phi 22$ ×287m 855.2
268	268	268	536	536	536	536	536	536	536
$\phi 16$ 134	$\phi 19$ 134	$\phi 19$ 134	$\phi 13$ 134	$\phi 16$ 134	$\phi 19$ 134	$\phi 19$ 134	$\phi 19$ 134	$\phi 22$ 134	$\phi 22$ 134
3mm×105mm ×105m 11.02	3mm×105mm ×121m 12.00	3mm×105mm ×154m 16.17							
ゐ									

1,248.6	1,570.8	2,253.3	644.8	1,118.5	1,379.6	1,821.6	1,923.8	2,454.8	2,232.8
---------	---------	---------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

(5) 吊桁材料表

ア. 交叉に設置

10箇所当り

掘 削 幅 (m)		単位	2.00m以下	3.00m以下	4.00m以下
上・下 水道 管	350mm以下	t	H-200×8×12 0.0499 t/m×38m 1.896	H-200×8×12 0.0499 t/m×58m 2.894	H-200×8×12 0.0499 t/m×78m 3.892
	600mm "	"	H-200×8×12 0.0499 t/m×38m 1.896	H-200×8×12 0.0499 t/m×58m 2.894	H-200×8×12 0.0499 t/m×78m 3.892
	1,000mm "	"	H-200×8×12 0.0499 t/m×38m 1.896	H-250×9×14 0.0718 t/m×58m 4.164	H-300×10×15 0.0930 t/m×78m 7.254
	1,500mm "	"	H-250×9×14 0.0718 t/m×38m 2.728	H-300×10×15 0.0930 t/m×58m 5.394	H-350×12×19 0.1350 t/m×78m 10.530
ガ ス 管	100mm以下	"	H-300×10×15 0.0930 t/m×19m 1.767	H-350×12×19 0.1350 t/m×29m 3.915	H-350×12×19 0.1350 t/m×39m 5.265
	200mm "	"	H-200×8×12 0.0499 t/m×38m 1.896	H-300×10×15 0.0930 t/m×58m 5.394	H-350×12×19 0.1350 t/m×78m 10.530
	300mm "	"	H-200×8×12 0.0499 t/m×38m 1.896	H-300×10×15 0.0930 t/m×58m 5.394	H-350×12×19 0.1350 t/m×78m 10.530
N T T ・ 関 電	(孔) 2条1段	"	H-200×8×12 0.0499 t/m×38m 1.896	H-200×8×12 0.0499 t/m×58m 2.894	H-200×8×12 0.0499 t/m×78m 3.892
	(孔) (孔) 3条1段・2条2段	"	H-200×8×12 0.0499 t/m×38m 1.896	H-200×8×12 0.0499 t/m×58m 2.894	H-200×8×12 0.0499 t/m×78m 3.892
	(孔) (孔) 4条1段・3条2段	"	H-200×8×12 0.0499 t/m×38m 1.896	H-200×8×12 0.0499 t/m×58m 2.894	H-200×8×12 0.0499 t/m×78m 3.892
	(孔) (孔) 4条2段・3条3段	"	H-200×8×12 0.0499 t/m×38m 1.896	H-200×8×12 0.0499 t/m×58m 2.894	H-250×9×14 0.0718 t/m×78m 5.600

イ. 平行に設置

100m当り

掘 削 幅 (m)		単位	2.00m以下	3.00m以下	4.00m以下
上・下 水道 管	350mm以下	t	H-200×8×12 0.0499 t/m×95m 4.740	H-200×8×12 0.0499 t/m×145m 7.235	H-200×8×12 0.0499 t/m×195m 9.730
	600mm "	"	H-200×8×12 0.0499 t/m×126m 6.287	H-200×8×12 0.0499 t/m×193m 9.630	H-250×9×14 0.0718 t/m×260m 18.668
	1,000mm "	"	H-250×9×14 0.0718 t/m×126m 9.046	H-300×10×15 0.930 t/m×193m 17.949	H-350×12×19 0.1350 t/m×260m 35.100
	1,500mm "	"	H-300×10×15 0.0930 t/m×126m 11.718	H-350×12×19 0.1350 t/m×193m 26.055	H-400×13×21 0.1720 t/m×260m 44.720
ガ ス 管	100mm以下	"	H-200×8×12 0.0499 t/m×95m 4.740	H-350×12×19 0.1350 t/m×145m 19.575	H-350×12×19 0.1350 t/m×195m 26.325
	200mm "	"	H-200×8×12 0.0499 t/m×95m 4.740	H-350×12×19 0.1350 t/m×145m 19.575	H-350×12×19 0.1350 t/m×195m 26.325
	300mm "	"	H-250×9×14 0.0718 t/m×95m 6.821	H-350×12×19 0.1350 t/m×145m 19.575	H-350×12×19 0.1350 t/m×195m 26.325
N T T ・ 関 電	(孔) 2条1段	"	H-200×8×12 0.0499 t/m×126m 6.287	H-200×8×12 0.0499 t/m×193m 9.630	H-200×8×12 0.0499 t/m×260m 12.974
	(孔) (孔) 3条1段・2条2段	"	H-200×8×12 0.0499 t/m×126m 6.287	H-200×8×12 0.0499 t/m×193m 9.630	H-200×8×12 0.0499 t/m×260m 12.974
	(孔) (孔) 4条1段・3条2段	"	H-200×8×12 0.0499 t/m×126m 6.287	H-200×8×12 0.0499 t/m×193m 9.630	H-250×9×14 0.0718 t/m×260m 18.668
	(孔) (孔) 4条2段・3条3段	"	H-200×8×12 0.0499 t/m×126m 6.287	H-250×9×14 0.0718 t/m×193m 13.857	H-300×10×15 0.0930 t/m×260m 24.180

4. 単 価 表

表 4－1 地下埋設物防護工単価表

100m当り (10箇所当り)

名 称	計上寸法	単位	数量	摘 要
懸 垂 用 材 料 費	各 種	式	1	
製作取付管理費		t		
吊 桁 賃 料		t・日		
吊 桁 整 備 費		t		
吊 桁 架 払 工		t		
計				

5. 製作・取付・管理費

表 5－1 懸垂材製作・取付・管理費

(10 t 当り)

名 称	計上寸法	単位	数 量		摘要
			上下水道管・ガス管	N T T・関電	
製 作 工	鉄 筋 工	人	20.0	4.5	※
〃	溶 接 工	〃	5.0	1.1	※
取 付 工	と び 工	〃	10.0	5.0	
〃	普 通 作 業 員	〃	10.0	5.0	
管 理 ・ 点 検	〃	〃	10.0	5.0	

6. 小物製作割増

水道管・ガス管・下水道管	N T T及び関電	割 増
φ 100 ～ φ 300	2条1段	1.50
φ 350 ～ φ 700	3条1段、2条2段	1.25
φ 800 ～ φ 1100	4条1段、3条2段	1.15
φ 1200 ～ φ 1500	4条2段、3条3段	1.00

※5. 製作・取付・管理費のうち、製作工歩掛に適用する

第9. 交通誘導警備員等

「水道事業実務必携 第二編3－2交通誘導警備員等」によるものとする。なお、本項目については時間的制約を受ける場合の補正は適用しない。