

[illegible]

2. 2 各浄水場原水及び浄水

表-2 各浄水場における原水及び浄水の調査結果

		単位: ng/L																
項 目		定量下限値 (ng/L)	柴 島 原 水				柴 島 下 系 浄 水				柴 島 上 系 浄 水							
			4/3	7/3	10/2	1/8	4/3	7/3	10/2	1/8	4/3	7/3	10/2	1/8				
PFCA	PFBA	2	6	6	9	4	5	2	8	4	10	<2	9	4				
	PFPeA	1	2	2	4	3	3	2	4	2	4	2	5	2				
	PFHxA	1	5	2	15	4	5	<1	7	3	8	<1	12	3				
	PFHpA	1	2	<1	5	2	2	1	5	2	3	<1	5	2				
	PFOA	2	6	5	11	6	5	8	9	4	6	5	10	6				
	PFNA	2	2	<2	5	2	<2	<2	3	<2	<2	<2	4	<2				
	PFDA	2	<2	<2	3	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2				
	PFUdA	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2				
	PFDaA	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2				
	PFTeDA	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2				
PFSA	PFBS	1	1	<1	<1	1	1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1				
	PFPeS	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
	PFHxS	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1				
	PFHpS	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2				
	PFOS	1	<1	2	3	4	<1	1	2	2	<1	1	2	2				
	PFNS	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2				
	PFDS	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2				
	PFDoS	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2				
項 目		定量下限値 (ng/L)	庭 窪 原 水				庭 窪 浄 水				豊 野 原 水				豊 野 浄 水			
			4/3	7/3	10/2	1/8	4/3	7/3	10/2	1/8	4/3	7/3	10/2	1/8	4/3	7/3	10/2	1/8
PFCA	PFBA	2	6	8	8	5	6	2	9	6	5	5	13	6	6	3	7	5
	PFPeA	1	3	3	4	3	2	2	4	4	3	3	5	4	3	2	4	4
	PFHxA	1	<1	5	11	5	5	<1	11	7	5	<1	19	7	7	<1	5	6
	PFHpA	1	2	2	5	3	2	<1	5	3	2	1	5	3	3	<1	5	3
	PFOA	2	8	9	11	8	8	12	10	9	9	8	8	6	6	8	11	7
	PFNA	2	<2	<2	5	2	<2	<2	4	3	<2	<2	<2	<2	<2	<2	4	<2
	PFDA	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
	PFUdA	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
	PFDaA	2	<2	<2	3	<2	<2	3	2	<2	<2	<2	3	<2	<2	<2	<2	<2
	PFTeDA	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
PFSA	PFBS	1	1	<1	1	<1	1	<1	<1	1	2	<1	1	2	3	<1	2	1
	PFPeS	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	PFHxS	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	PFHpS	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
	PFOS	1	<1	2	3	3	<1	1	2	6	<1	1	1	2	<1	<1	2	3
	PFNS	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
	PFDS	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
	PFDoS	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2

令和 6 年度時点で水質管理目標設定項目である PFOS、PFOA について、柴島浄水場原水の平成 27 年度から令和 5 年度までの PFOA、PFOS の濃度推移を図-2 に示した。令和 6 年度時点で水質要検討項目である PFHxS については最高値で 1ng/L であった。

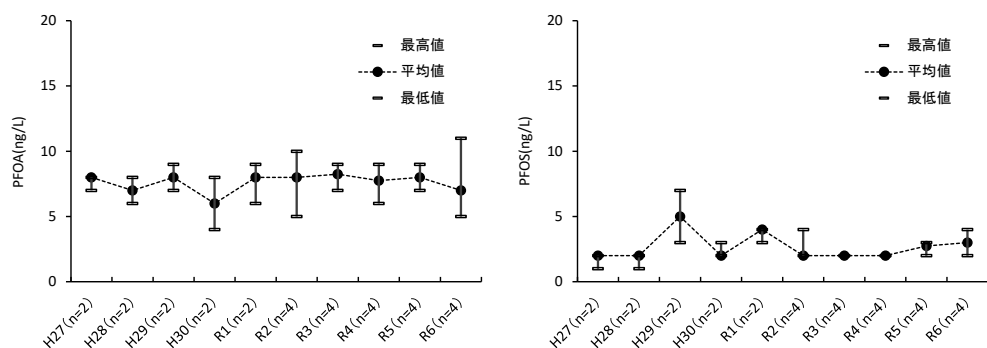


図-2 柴島原水の PFAS の濃度推移