

S 5 0 形ソフトシール仕切弁

令和 5 年 10 月 11 日 仕様制定

1. 適用範囲

この仕様は、S 5 0 形ソフトシール仕切弁（以下、「バルブ」という。）について規定する。なお、この仕様で定めるほかは、J D P A G 1 0 5 2 の規定に準拠すること。

【備考】次に掲げる規格は、この仕様に引用されることによって、この仕様の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む）を適用する。

J D P A G 1 0 5 2 （S 5 0 形ダクタイル鋳鉄管）
J W W A B 1 2 0 （水道用ソフトシール仕切弁）
J W W A Z 1 0 3 （水道用バルブのキャップ）

2. 種類

バルブの種類は、J W W A B 1 2 0 の 3 種とする。

3. 継手、接合形式及び呼び径

バルブの継手、接合形式及び呼び径の範囲は、表 1 による。この場合、受挿し式による。なお、バルブの接合に用いる接合部品は、J D P A G 1 0 5 2 の附属書 A による。

表 1 継手、接合形式及び呼び径

継手	接合形式	呼び径
離脱防止継手	S 5 0 形	50

4. 形状・寸法・塗装

バルブの形状、寸法及び塗装は、次のとおりとする。


- バルブの形状及び主要寸法は、付図を参考とすることとし、詳細形状、寸法及び質量については、個々に審査を行うものとする。
- バルブの開閉方向は右開き、左回り閉じとする。
- バルブの塗装は、J D P A G 1 0 5 2 の附属書 B による。

5. 性能・構造・外観・材料・試験・検査・表示

バルブの性能・構造・外観・材料・試験・検査及び表示は、J W W A B 1 2 0 による。ただし、受け口及び挿し口は J D P A G 1 0 5 2 の表 1 4 による。また接合形式の記号は、“S 5 0” とする。

付図

S50形ソフトシール仕切弁

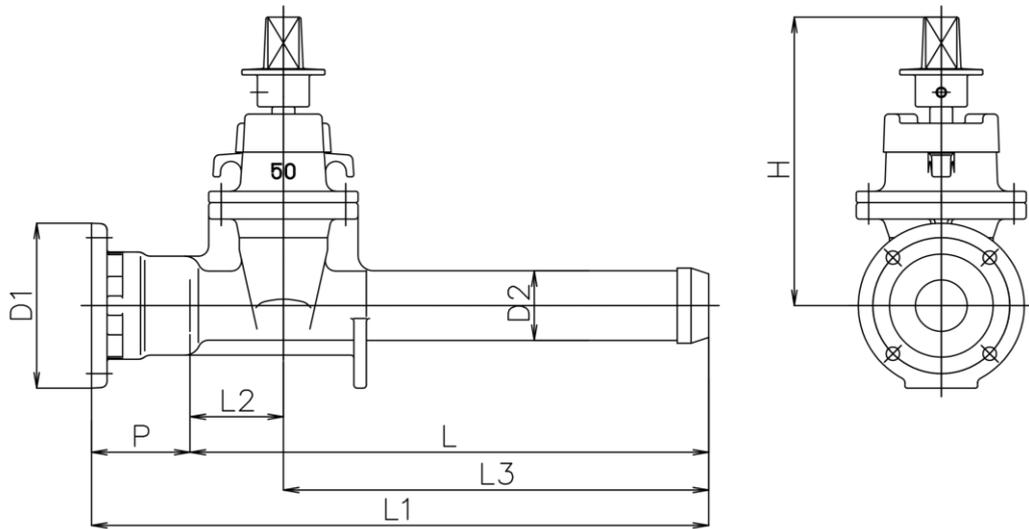

単位 mm

呼び径	d	L1	L2	L3	L	P	D1	D2	H(最大)
50	50	595	90	410	500	95	160	68	280

注記 この図は寸法説明図であって、設計上の構造を規制するものではない。